



सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2017-18

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
शिलांग

Government of India
Ministry of Power
Central Electricity Authority
North Eastern Regional Power Committee
Shillong

ANNUAL REPORT 17-18

N. E. R. P. C.



सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2017-18

भारत सरकार Government of India
विद्युत मंत्रालय Ministry of Power
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
North Eastern Regional Power Committee
शिलांग Shillong

विषय सूची CONTENTS

सं. No.	विवरण Description	पृष्ठ सं. Page No.	
अध्याय 1 Chapter 1	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति का परिचय, संविधान, कार्य, संगठनात्मक स्थापना और बजट Introduction, Constitution, Functions, Organizational setup and Budget of North- Eastern Regional Power Committee	1-7	
1.1	परिचय Introduction	1	
1.2	उ.पू.क्षे.वि. समिति का संविधान Constitution of NERPC	3	
1.3	उ.पू.क्षे.वि. समिति का कार्य Functions of NERPC	4	
	1.3.1	वाणिज्यिक Commercial	4
	1.3.2	प्रचालन Operational	4
	1.3.3	सुरक्षा Protection	5
	1.3.4	निगरानी और डेटा प्रबंधन Monitoring and Data Management	6
1.4	उ.पू.क्षे.वि. समिति का बजट Budget of NERPC	7	
अध्याय Chapter 2	क्षेत्रीय ग्रिड प्रदर्शन Regional Grid Performance	9-22	
2.1	स्थापित क्षमता Installed Capacity	9	
2.2	उत्पादन Generation	11	
2.3	माँग Demand	11	
2.4	ऊर्जा आवश्यकताएँ बनाम उपलब्धता Energy Requirement Vs. Availability	13	
2.5	अन्तर क्षेत्रीय ऊर्जा विनिमय Inter-regional Energy Exchange	14	
2.6	आवृत्ति Frequency	14	
2.7	वोल्टेज Voltage	15	
2.8	संयन्त्र उपलब्धता गुणांक Plant Availability Factors	15	
2.9	प्रणाली भार गुणांक System Load Factors	16	
2.10	समांतर प्रचालन Synchronous Operation	16	
2.11	जलाशय स्तर Reservoir Levels	16	
2.12	विद्युत कटौती Power Cuts	16	
2.13	इकाईयों और पारेषण लाइनों का प्रवर्तन Units & Transmission Lines Commissioned	17	
2.14	उत्पादन यूनिटों तथा पारेषण तत्वों के निर्माण की प्रगति Progress of construction of Generating Units & Transmission Elements	18	
2.15	केंद्रीय क्षेत्र विद्युत का आवंटन Allocation of Central Sector Power	21	

सं. No.	विवरण Description	पृष्ठ सं. Page No.
अध्याय Chapter 3	ग्रिड व्यवधान Grid Disturbances	24
अध्याय Chapter 4	वाणिज्यिक और ऊर्जा लेखा क्रियाएँ Commercial and Energy Accounting Activities	25-32
4.1	क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) Regional Energy Accounting (REA)	25
4.2	विचलन व्यवस्थापन तंत्र (डी.एस.एम)/ Deviation Settlement Mechanism (DSM)	27
4.3	विचलन व्यवस्थापन तंत्र (डी.एस.एम) देय DSM Payable	28
4.4	पारेषण शुल्क Transmission Tariff	29
अध्याय Chapter 5	संचालन, सुरक्षा, संचार और प्रणाली का अध्ययन Operation, Protection, Communication & System Studies	34-39
5.1	यूएफआर प्रणाली UFR Scheme	34
5.2	विशेष सुरक्षा योजना Special Protection Scheme	34
5.3	यूएफ रिले का निरीक्षण Inspection of UF relays	36
5.4	दीपायन योजना Islanding Scheme	36
5.5	नए एसएलडीसि का निर्माण Setting up of new SLDCs	36
5.6	विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) Power System Development Fund(PSDF)	37
अध्याय Chapter 6	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति की बैठकें Meetings of North-Eastern Regional Power Committee	40-44
6.1	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनईआरपीसी) की बैठक North-Eastern Regional Power Committee (NERPC) Meeting	40
6.2	तकनीकी समन्वय समिति (टीसीसी) की बैठक Technical Co-ordination Committee (TCC) Meeting	41
6.3	वाणिज्यिक समिति (सीसी) की बैठक Commercial Committee (CC) Meeting	42
6.4	संचालन समन्वय समिति (ओसीसी) की बैठक Operation Co-ordination Committee (OCC) Meeting	42
6.5	संरक्षण समन्वय समिति (पीसीसी) की बैठक Protection Co-ordination Committee (PCC) Meeting	43
6.6	उत्तर पूर्वी टेलिकम्युनिकेशन स्काडा तथा टेलीमेट्री (नेटेस्ट) बैठक North Eastern Telecommunication SCADA & Telemetry (NETeST)	44
अध्याय Chapter 7	रिपोर्ट एवं प्रमाणन Reports & Certification	45-46
7.1	जारी की गई रिपोर्ट Reports issued	45

सं. No.	विवरण Description	पृष्ठ सं. Page No.
7.2	पारेषण उपलब्धता का प्रमाणन Certification of Transmission Availability	45
अध्याय Chapter 8	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन Implementation of Official Language Policy	47
8.1	हिंदी प्रशिक्षण Hindi Training	47
8.2	हिंदी पत्राचार एवं प्रयोग Hindi Correspondence & utilization	47
8.3	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक Meeting of Official Language implementation committee	47
8.4	हिंदी सप्ताह एवं हिंदी संबंधित अन्य गतिविधियां Hindi Week & other Hindi related activities	47

सं. No.	अनुलग्नक Annexures	पृष्ठ सं. Page No.
I	31.03.2018 को उ.पू.क्षे.वि.स. के सदस्य Members of NERPC as on 31.03.2018	49-51
II	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति सचिवालय के कार्मिक Personnel of NERPC Secretariat as on 31.03.2018	52
III	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति में पदों की संस्तुति और भरण Posts Sanctioned and Filled in NERPC as on 31.03.2018	53
IV	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति का वर्ष 2017-18 के दौरान वित्तीय बजट Financial budget of NERPC during the year 2017-18	54
V	वर्ष 2017-18 के दौरान अन्तर क्षेत्रीय ऊर्जा विनिमय Inter Regional Energy Exchange during 2017-18	55
VI	वर्ष 2017-18 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र का वोल्टेज प्रोफाइल Voltage Profile of NER during 2017-18	56
VIIA&B	वर्ष 2017-18 के दौरान संयन्त्र उपलब्धता गुणांक Plant Availability Factor during 2017-18	57-58
VIII	वर्ष 2017-18 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र का प्रणाली भार गुणांक System Load Factor of NER during 2017-18	59
IX	प्रमुख जलाशयों का जल स्तर और ऊर्जा सामग्री Water Level and Energy Content of major Reservoirs	60
X	विचलन व्यवस्थापन तंत्र (डी.एस.एम.)ऊर्जा Deviation Settlement Mechanism(DSM) Energy	61
XI	यूएफआर लोड शेडिंग विवरण UFR based load shedding details	62-66
XII	दीपायन योजना तथ्य Islanding Scheme details	67
XIII	वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित समितियों की बैठकों की सूची List of meetings during the year 2017-18	68-69
प्रदर्श Exhibits		
I(A)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एकल रेखा आरेख Single Line Diagram (SLD) of NER	70
I(B)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विद्युत नक्शा Power Map of NER	71
II	31/03/2018 को स्थापित क्षमता Installed Capacity (MW) as on 31-03-2018	72
III	पाँच वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र की स्थापित क्षमता Installed Capacity (MW) in NER during five years	73
IV	उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन का विकास Growth of Energy Generated in NER	74
V	वर्ष 2017-18 में माहवार उच्चतम माँग/माँग पूर्ति Month wise Peak-Demand / Demand-Met in 2017-18	75
VI	वर्ष 2017-18 में माहवार ऊर्जा की आवश्यकता/उपलब्धता Month wise Energy Requirement/ Availability in 2017-18	76
VII	उत्तर पूर्वी क्षेत्र ग्रिड की आवृत्ति प्रोफाइल Frequency Profile of NER Grid	77
VIII	उत्तर पूर्वी क्षेत्र ग्रिड का वोल्टेज प्रोफाइल Voltage Profile of NER Grid	88
IX	वर्ष 2017-18 में प्रमुख जलाशयों के जल स्तर Water Levels of major Reservoirs in 2017-18	79-80
X	वर्ष 2017-18 में प्रमुख जलाशयों के ऊर्जा सामग्री Energy Content of Reservoirs in 2017-18	81

31/03/2018 को उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति के सदस्य
MEMBERS OF NORTH EASTERN REGIONAL POWER COMMITTEE AS ON 31.03.2018



श्री जेम्स पी. के. संगमा

माननीय विद्युत मंत्री, मेघालय सरकार

अध्यक्ष, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति

Shri James P. K. Sangma

Hon'ble Minister of Power, Govt. of Meghalaya

Chairman, North Eastern Regional Power Committee



श्री टम्यो टगा

माननीय विद्युत मंत्री,

अरुणाचल प्रदेश सरकार

Shri Tamyo Taga

Hon'ble Minister of Power,
Govt. of Arunachal Pradesh



श्री पल्लव लोचन दास

माननीय विद्युत मंत्री,

असम सरकार

Shri Pallav Lochan Das

Hon'ble Minister of Power,
Govt. of Assam



श्री थ. बिश्वजीत सिंह

माननीय विद्युत मंत्री, मणिपुर सरकार

Shri Th. Biswajit Singh,

Hon'ble Minister of Power,
Govt. of Manipur



श्री लाल थानहावला,

माननीय मुख्य मंत्री एवं

विद्युत मंत्री, मिजोरम सरकार

Shri Lal Thanhawla,

Hon'ble Chief Minister &
Minster of Power, Govt. of Mizoram



श्री नैफिउ रिओ,
माननीय मुख्य मंत्री एवं
विद्युत मंत्री, नागालैण्ड सरकार
Shri Neiphu Rio,
Hon'ble Chief Minister &
Minister of Power, Govt. of Nagaland

श्री जिशनु देब वर्मा
माननीय उप मुख्यमंत्री & विद्युत मंत्री,
त्रिपुरा सरकार
Shri Jishnu Deb Verma
Hon'ble Dy. CM & Minister of
Power,
Govt. of Tripura



श्री आर. के. वर्मा, आईएस
सदस्य (जीओ&डी)
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
Shri R. K. Verma, IES
Member(GO&D),
Central Electricity Authority

श्री कलिंग तायेंग, आईएस
सचिव (विद्युत), अरुणाचल प्रदेश सरकार
Shri Kaling Tayeng, IAS
Commissioner (Power), Govt. of Ar.
Pradesh

श्री राजीव कुमार बोरा, आईएस
अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत),
असम सरकार
Shri Rajiv Kumar Bora, IAS
Addl. Chief Secretary (Power),
Govt. of Assam



श्री विनीत जोशी, आईएस
प्रधान सचिव विद्युत, मणिपुर सरकार
Shri Vineet Joshi, IAS
Principal Secretary of Power,
Govt. of Manipur

श्री एम.एस.राव, आईएस,
प्रधान सचिव (विद्युत),
मेघालय सरकार
Shri M. S. Rao, IAS
Principal Secretary (Power),
Govt. of Meghalaya

श्री के.डी. वीज़ो , आईटीएस
सचिव विद्युत,
नगालैण्ड सरकार
Shri K. D. Vizo, ITS
Secretary (Power),
Govt. of Nagaland



श्री के. वी. एस. बाबा
सी.ई.ओ., एन. एल. डी. सी.,

Shri K. V. S. Baba,
CEO, NLDC

श्री पु. ह. ललेंगमविअ
सचिव (विद्युत), मिजोरम सरकार
Shri Pu H. Lalengmawia, IAS
Secretary (Power),
Govt. of Mizoram

श्री एस.के.राकेश, आईएएस
प्रधान सचिव विद्युत, त्रिपुरा सरकार
Shri Manoj Kumar, IAS
Principal Secretary of Power,
Govt. of Tripura



श्री पी. एस. थंग्खिएव, आईएस
अध्यक्ष, एमईईसीएल,
मेघालय सरकार
Shri P. S. Thangkhiew, IAS
Chairman, MeECL
Govt. of Meghalaya

श्री ऐ.जी. वेस्ट खार्कोगोर,
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
नीपको लिमिटेड
Shri A. G. West Kharkongor,
Chairman & Managing Director
NEEPCO Ltd.

श्री ए. के. गुप्ता,
निदेशक (वाणिज्य),
एनटीपीसी
Shri A. K. Gupta
Director (Coml.),
NTPC



श्री जयंत बरककती,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएसईसीएल
Shri Jayanta Barkakati,
Chairman & Managing Director
TSECL

श्री महेश कुमार मित्तल
निदेशक (वित्त),
एनएचपीसी
Shri Mahesh Kumar Mittal
Director (Finance),
N.H.P.C.

श्रीमती सीमा गुप्ता,
निदेशक (ऑपरेशन), पावरग्रिड
Smt. Seema Gupta
Director (Operation),
Powergrid



श्री अरुन कुमार गर्ग
सीईओ, एनवीवीएनएल
Sh. Arun Kumar Garg
CEO, NVVNL



श्री एस.एन. कलिता
प्रबन्धक निदेशक, ए.ई.जी.सी.एल
Shri S. N. Kalita
MD, AEGCL



श्री एस. गांगुली
एमडी, ओ.टी.पी.सी
Shri S. Ganguly
MD, OTPC



श्रीमती के. बरुआ
प्रबन्धक निदेशक, ए.पी.जी.सी.एल.
Smt. K. Baruah
MD, APGCL



श्री पुरु गुप्ता, आईएएस
प्रबन्धक निदेशक, ए.पी.डी.सी.एल.
Shri Puru Gupta, IAS
MD, APDCL



श्री टी.एस.सिंह
कार्यपालक निदेशक, एनईआरएलडीसी
Shri T.S. Singh
Executive Director
NERLDC



श्री पी.के.मिश्रा, आईईएस (सीपीईएस)
सदस्य सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय
विद्युत समिति
Shri P. K. Mishra, IES (CPES)
Member Secretary
North Eastern Regional Power
Committee

अध्याय / CHAPTER 1

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति का परिचय, संविधान, कार्य, संगठनात्मक स्थापना और बजट

Introduction, Constitution, Functions, Organizational setup and Budget of North-Eastern Regional Power Committee

1.1 परिचय:

पूर्व साठ के दशक के दौरान, क्षेत्रीय आधार पर देश में विद्युत प्रणाली की योजना के लिए भारत सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया था। तकनीकी कारणों से विभिन्न लाभों के संदर्भ में क्षेत्रीय ग्रिड में राज्य ग्रिड का अंतर संबंध के माध्यम से क्षेत्र के पारेषण प्रणाली एवं जेनेरेशन के एक समन्वित अभियान को बढ़ावा देने के निर्णय का दृढ़ता से समर्थन किया :

1. विद्युत संसाधनों का इष्टतम उपयोग
2. प्रणाली में बेहतर स्थायित्व,
3. बेहतर विश्वसनीयता,
4. बेहतर उपलब्धता
5. तकनीकी और आर्थिक कारणों से बेहतर चालन,
6. आपूर्ति की बेहतर गुणवत्ता,
7. ग्रिड अनुशासन में सुधार,
8. विद्युत-अधिशेष क्षेत्र से विद्युत-घाटा क्षेत्र की उन्नत सेवा,
9. प्रणाली के अनुरक्षण और भविष्य के विकास के लिए समन्वित योजना
10. अनुभवी कर्मियों के एक बड़े समूह का निर्माण जो नियमित संपर्क से अनुभव बांटने में सक्षम

अतएव, वर्ष 1964 में एक कार्यकारी संकल्प के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से, भारत सरकार ने पांच क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों अर्थात (आरईबी)) पूर्वी, उत्तर पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी, आरईबी क्रमशः कोलकाता, शिलांग, दिल्ली, बंगलौर और मुंबई में अपने मुख्यालय के साथ स्थापित किया। राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ ये आरईबी क्षेत्रीय आपरेशन की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार थे।

1.1 Introduction:

During the early sixties, a decision was taken by the Government of India to plan the Power System in the country on regional basis. The technological considerations strongly supported the decision to promote a coordinated operation of the entire generation and transmission system of the region through inter-connection of State Grids into Regional Grid for various benefits in terms of:

1. Optimum utilization of energy resources
2. Improved stability of the system,
3. Improved reliability,
4. Improved availability
5. Improved operation both from technical and economical considerations,
6. Improved quality of supply,
7. Improved grid discipline,
8. Improved service to an electricity-deficit area from an electricity-surplus area,
9. Coordinated planning for both maintenance & future growth of the system
10. Sharing of experience of a large pool of experienced personnel through regular interaction.

Therefore, Government of India, with the concurrence of concerned State Governments, established five **Regional Electricity Boards (REBs)** viz., Eastern, North-Eastern, Northern, Southern and Western REBs with their Headquarters at Kolkata, Shillong, Delhi, Bangalore and Mumbai respectively, in the year 1964 through an executive resolution. These REBs with representatives of the States as members were responsible for the promotion of the concept of regional operation.

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड **भारत सरकार के संकल्प संख्या EL.II-35 (10)/163** दिनांक 12-3-1964 के अनुसरण में गठित किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सात राज्य, नामतः अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं।

तत्पश्चात सत्तर के दशक के दौरान केन्द्रीय सैक्टर जनरेटिंग कंपनी के आगमन के साथ, इन सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधियों को भी आरईबी में सदस्यों के रूप में शामिल कर लिया गया था। इस प्रकार पांच आरईबी देश के संपूर्ण विद्युत क्षेत्र को कवर करते हैं। एक वर्ष की अवधि हेतु राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) के अध्यक्ष, चक्रानुसार क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड (आरईबी) के अध्यक्ष के रूप में एक वर्ष की अवधि हेतु कार्य करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जहाँ संबंधित राज्यों के विद्युत मंत्री बोर्ड के सदस्य हैं, चक्रानुसार एक वर्ष की अवधि हेतु एनईआरईबी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

इसके बाद भारत सरकार ने गजट अधिसूचना संख्या **23/24/99-R&R (vol XV)**, दिनांक **10 जून, 2003** के माध्यम से विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया। **विद्युत अधिनियम 2003** की परिकल्पना के अनुसार केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था के एकीकृत संचालन की सुविधा के लिए **क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी)** की स्थापना की गई। इसके अलावा अधिनियम में प्रावधान है कि क्षेत्रीय विद्युत समिति समय समय पर, क्षेत्र की एकीकृत ग्रिड के सुचारु संचालन और विद्युत व्यवस्था की दक्षता और अर्थव्यवस्था हेतु संबंधित मामलों को सुनिश्चिति प्रदान करे। दिनांक 25 मई, 2005 भारत सरकार के उपरोक्त प्रावधान के अनुसरण में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनईआरपीसी) का गठन किया गया। क्षेत्र के पारेषण प्रणाली (ट्रांसमिशन सिस्टम) का विद्युत नक्शा **प्रदर्श - I(A) & I(B)** में दर्शाया गया है:

The North-Eastern Regional Electricity Board was constituted in pursuance to the **Govt. of India's Resolution No.EL.II-35 (10)/163 dated 12-3-1964**. The North-Eastern Region comprises seven States, namely Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura.

Later on, with the advent of the Central Sector Generating Companies and Central Transmission Company during the seventies alongside the State Sector Generating Companies, the representatives of these PSUs were also included as members in the REBs. The five REBs thus cover the entire Power Sector of the country. The Chairman of an SEB functions as Chairman of an REB by rotation for a period of one year, except for the North-Eastern Region where Power Ministers of the Constituent States are members of the Board and hence functions as Chairman of NEREB by rotation for a period of one year.

Thereafter, Government of India enacted the Electricity Act, 2003 through Gazette notification no. 23/24/99-R&R (vol XV), dated 10th June, 2003. **The Electricity Act 2003** envisages establishment of **Regional Power Committee(s) (RPCs)** by a resolution of the Central Government for a specified region for facilitating the integrated operation of the power system in that region. Further, the act provides that the Regional Power Committee may, from time to time, agree on matters concerning the smooth operation of the integrated grid and economy and efficiency in the operation of the power system of that region. In pursuance of the aforesaid provision Government of India vide their resolution dated 25th May, 2005 established the North Eastern Regional Power Committee. NER map showing the transmission systems of the region is given at **Exhibits-I (A) & I (B)**.

1.2 एनईआरपीसी का संविधान

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न विद्युत एजेंसियों जैसे एईजीसीएल, एपीजीसीएल, एपीडीसीएल, त्रिपुरा की टीएसईसीएल, एमईपीटीसीएल, एमईपीजीसीएल, एमईपीडीसीएल, एमएसपीसीएल, एमएसपीडीसीएल, अन्य तीन राज्य सरकारों अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड के विद्युत विभागों और केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत ट्रांसमिशन एजेंसियों, अर्थात् नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (नीपको), नेशनल हाइड्रो - इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी), पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी), ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कारपोरेशन (ओटीपीसी), नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनईआरएलडीसी), पावर ट्रेडिंग कंपनी और आइपीपीएस के प्रतिनिधि एनईआरपीसी के सदस्य हैं। एनईआरपीसी की अध्यक्षता चक्रानुसार एक वर्ष की अवधि हेतु क्षेत्र के राज्य के नाम के वर्णमाला क्रम में घटकर राज्य के माननीय विद्युत मंत्रियों द्वारा की जाती है। 31.03.2018 को एनईआरपीसी के अध्यक्ष श्री. सी. ओ. यांबोन, माननीय विद्युत मंत्री मणिपुर सरकार हैं। 31.03.2018 को एनईआरपीसी के सदस्यों का विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

एनईआरपीसी का सचिवालय शिलांग में स्थित है और सदस्य सचिव, जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह केन्द्रीय विद्युत अभियांत्रिकी सेवा (समूह ए) के एक अधिकारी है। सदस्य सचिव, एनईआरपीसी सचिवालय के प्रशासनिक और तकनीकी प्रधान है। 31.03.2018 को श्री.पी.के.मिश्रा सदस्य सचिव हैं। 31.03.2018 तक सचिवालय के अन्य कार्मिक **अनुलग्नक-II** में दिए गये हैं जबकि **अनुलग्नक-III** पदों की मंजूरी और 31.03.2018 तक उनका भरण दर्शाता है।

1.2 Constitution of NERPC:

The various power sector agencies in the North-Eastern Region e.g. AEGCL, APGCL, APDCL, TGBPP, MePTCL, MePGCL, MePDCL, MSPCL, MSPDCL, Power Departments of the other three State Governments i.e. Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland and Central Sector Power Generating and Transmission agencies, namely North Eastern Electric Power Corporation Ltd.(NEEPCO), National Hydroelectric Power Corporation(NHPC), Power Grid Corporation of India Ltd. (PGCIL), National Thermal Power Corporation (NTPC), ONGC Tripura Power Corporation (OTPC), North Eastern Regional Load Dispatch Centre (NERLDC), representatives of Power Trading Cos. and IPPs are members of NERPC.

Chairmanship of NERPC is held by Hon'ble Ministers of Power of the constituent States for a period of one year by rotation in alphabetical order of the name of the State of the Region. The Chairman of NERPC as on 31.03.2018 is Shri C. O. Ymbon, Hon'ble Minister of Power, Govt. of Meghalaya. Members of the NERPC as on 31.03.2018 are given at **Annexure-I**.

The Secretariat of NERPC is located at Shillong and is headed by Member Secretary, who is appointed by Central Electricity Authority, Ministry of Power, Govt. of India and he is an officer of Central Power Engineering (Group-A) Services. Member Secretary is the administrative and technical head of NERPC Secretariat with the powers of the Head of Department. As on 31.03.2018 Shri P.K. Mishra is Member Secretary of NERPC. The other Personnel of the Secretariat as on 31.03.2018 are given in **Annexure-II** whereas **Annexure-III** shows posts sanctioned and filled as on 31.03.2018.

1.3 एनईआरपीसी का कार्य

एनईआरपीसी द्वारा निष्पादित विभिन्न कार्य मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- ❖ वाणिज्यिक
- ❖ प्रचालन और
- ❖ निगरानी और डेटा प्रबंधन

1.3.1 वाणिज्यिक:

1. वाणिज्यिक उप-समिति की बैठकों की कार्यसूची /कार्यवृत्त और अनुवर्ती कार्यवाही तैयार करना।
2. साप्ताहिक डीएसएम, आरआरएस और रिएक्टिव विद्युत लेखा प्रकाशन
3. मासिक क्षेत्रीय विद्युत खाता संकलन और प्रकाशन
4. मासिक क्षेत्रीय ट्रांसमिशन लेखा (आरटीए) और क्षेत्रीय ट्रांसमिशन विचलन लेखा (आरटीडीए) संकलन और प्रकाशन
5. मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना
6. अंतः क्षेत्रीय और अन्तरक्षेत्रीय विद्युत हस्तांतरण के व्यापारिक मुद्दों से संबंधित कार्य।
7. केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत शुल्क के निर्धारण से उत्पन्न मुद्दों का व्यवस्थापन।
8. क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली की तकनीकी व्यावसायिक समस्याओं पर कार्य बलों और समितियों का समन्वय।

1.3.2 प्रचालन:

1. कार्यपालन योजना
2. संसाधनों के उपयोग के अनुकूलन द्वारा क्षेत्रीय ग्रिड के सुरक्षित और आर्थिक ऑपरेशन के लिए सामान्य नीति का निरूपण।
3. ओसीसी की बैठकों के लिए एजेंडा नोट व मिनट्स बनाना तथा पालन कार्यवाही की तैयारी करना।
4. ग्रिड प्रचालन के लिए आरएलडीसी के साथ समन्वय
5. ग्रिड ऑपरेशन के बारे में दैनिक जानकारी प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम सूचना केंद्र के रूप में कार्य करना।

1.3 Functions of NERPC:

Different functions performed by NERPC can be broadly categorized as:

- ❖ Commercial
- ❖ Operational and
- ❖ Monitoring and Data Management

1.3.1 Commercial:

1. Preparation of Agenda notes and Minutes of Commercial Sub-committee meetings and follow up action.
2. Issue of Weekly DSM, RRAS and Reactive Energy Accounts
3. Preparation and Issue of Monthly Regional Energy Account
4. Preparation and issue of monthly Regional Transmission Account (RTA) and Regional Transmission Deviation Account (RTDA)
5. Preparation of Monthly progress Reports
6. Works relating to the commercial issues of intra-regional and inter-regional power transfer.
7. Settling of the issues arising out of revision and fixation of tariff for the Central Sector power.
8. Coordinating the Task Forces and Committees on Techno-commercial problems of the Regional Power System.

1.3.2 Operational:

1. Operational Planning.
2. Formulation of general policy for safe and economic operation of the Regional Grid by optimizing resource utilization.
3. Preparation of agenda notes and minutes of OCC meetings and follow up actions.
4. Coordination with RLDC regarding day-to-day Grid Operation.
5. Working as Regional Electric Power System Information Center to provide information to CEA.

6. ग्रिड परिचालन के सम्बन्ध में दैनिक संचालन में उठाए गए मुद्दों की कार्यदलों का समन्वय।
7. टीसीसी/आरपीसी बैठकों के निर्णयों पर एजेंडा नोट, मिनट और पालन कार्यवाही की तैयारी करना।
8. प्रणाली विश्लेषण को पूर्ण करना और ग्रिड व्यवधान का विश्लेषण करना।
9. क्षेत्र के लिए पारेषण लाइन, तत्वों, जेनरेशन स्टेशन के उपकरण की सुरक्षा योजना का अध्ययन एवं अंतिम रूप देना।
10. क्षेत्र के ब्लैक स्टार्ट प्रक्रिया, प्रचालन प्रक्रिया, दीपायन योजना का अध्ययन एवं अंतिम रूप देना।
11. सीटीयू का पारेषण उपलब्धि प्रमाणन।

1.3.3 सुरक्षा:

1. क्षेत्र में व्याप्त प्रणाली बाधाओं का विश्लेषण।
2. संरक्षण सुरक्षा रिले योजनाओं की समीक्षा।
3. रिले समन्वय योजनाएं।
4. दीपायन योजनाएं।
5. स्वचालित अधो-आवृत्ति लोड शेडिंग योजनाएं।
6. क्षेत्र में ग्रिड व्यवधान जांच समिति द्वारा उपर्युक्त मामलों पर दिए गए सिफारिशों के कार्याव्ययन की समीक्षा।
7. संभावित उत्पादन परिवर्धन तथा पारेषण प्रणाली और प्रणाली में निम्न वोल्टता स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में केपेसिटर के मात्राओं के निर्धारण का अध्ययन।
8. रिएक्टिव प्रतिपूर्ति अपेक्षाओं की समीक्षा का अध्ययन।
9. कहीं और कभी भी जरूरत पड़ने पर पीक स्थिति और ऑफ पीक स्थिति में प्रचालन लोड प्रवाह अध्ययन।
10. जैसे और कभी भी जरूरत पड़ने पर शोर्ट सर्किट अध्ययन।
11. जैसे और कभी भी आवश्यकता पड़ने पर मुख्य घटनाओं जैसे ग्रिड व्यवधान अथवा ऐसे ही मुद्दों पर अल्पकालिक स्थायित्व अध्ययन।
12. रिएक्टरों की जरूरत की पहचान आवश्यकता पड़ने पर।

6. Coordinating the task forces of operational issues that arose in day-to-day operation of the grid.
7. Preparation of agenda notes, Minutes and follow-up action on the decisions of TCC/RPC meetings.
8. Carrying out system studies and analysis of Grid disturbance.
9. Study and finalization of protective scheme for Transmission line, equipment at substations and generating station for the Region.
10. Study and finalization of Black Start Procedure, Operating Procedure, Islanding Schemes for the Region.
11. Transmission Availability Certification of CTU.

1.3.3 Protection:

1. Analysis of system disturbances in the region.
2. Review of protective relaying schemes.
3. Relay co-ordination schemes.
4. Islanding schemes.
5. Automatic under frequency load shedding schemes.
6. Review of the implementation of recommendations made by the Inquiry Committee of the grid disturbance in the region concerning the above matters.
7. Studies for assessment of the quantum of capacitors required in the region taking into account the expected additions in the generation and transmission systems and the low voltage conditions in the system.
8. Studies for review of reactive compensation requirement.
9. Operational load flow studies, as and when required, for peak conditions off peak conditions etc.
10. Short-circuit studies as and when required.
11. Transient stability studies for major events like grid disturbances or other issues as and when necessary.
12. Identification of requirement of reactors as and when required.

1.3.4 निगरानी और डेटा प्रबंधन:

1. वार्षिक रिपोर्ट लोड उत्पत्ति शेष रिपोर्ट आदि तैयार करना।
2. डाटा संकलन, उसका विश्लेषण और प्रलेखन।
3. इस क्षेत्र में पारेषण लाइनों एवं जनरेटिंग इकाईओं के निर्माण की प्रगति की निगरानी करना।
4. उत्तर पूर्वी क्षेत्र की हाइड्रो एवं तापीय विद्युत संयन्त्रों का दैनिक, मासिक और वार्षिक आधार पर उत्पादन, पीएलएफ, उनकी अनुपूरक खपत, और उपलब्धता आदि के आधार पर निगरानी करना।
5. तापीय विद्युत संयन्त्रों के मापदंड से नीचे प्रदर्शन के कारणों की जाँच करना और इस क्षेत्र में तापीय इकाईयों के प्रदर्शन का विश्लेषण करना।
6. विद्युत सर्वेक्षण कार्य के साथ संबद्ध करना आवश्यकतानुसार।
7. इस क्षेत्र की कार्यपालन समन्वय समिति की सहायता से इस क्षेत्र के लिए समन्वित रखरखाव अनुसूची तैयार करना।
8. लोड पूर्वानुमान।

इसके अतिरिक्त विद्युत मंत्रालय संकल्प दिनांकित 25/05/2005 पैरा(6) के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करना ।

- अ) ग्रिड के प्रदर्शन में सुधार के लिए क्षेत्रीय स्तर का कार्य विश्लेषण करना।
- आ) अन्तरराज्यीय/अन्तरक्षेत्रीय विद्युत पारेषण की सुविधा प्रदान करना।
- इ) सीटीयु/एसटीयु के साथ अन्तरराज्यीय/ अन्तःराज्यीय पारेषण प्रणाली से संबंधित सभी कार्यों की योजना को सुविधाजनक बनाना।
- ई) क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति के लिए वार्षिक आधार पर उन सभी अन्तरराज्यीय उत्पादक कंपनियों के साथ विभिन्न उत्पादन कंपनियों के उत्पादन मशीनों के रखरखाव के नियोजन का समन्वय करना एवं मासिक आधार पर रखरखाव कार्यक्रम की समीक्षा करना।

1.3.4 Monitoring and Data Management:

1. To prepare annual reports, Load Generation Balance Report (LGBR) etc.
2. To collect data, analysis thereof & documentation.
3. To monitor progress of construction of Generating units and Transmission lines in the region.
4. Monitoring the performance of Hydro & Thermal power stations of North-Eastern Region, daily, monthly and yearly basis based on their generation, PLF, auxiliary consumption and availability, etc.
5. Investigating the reasons for low performance of Thermal power stations and Performance analysis of thermal units in the region.
6. To associate with power survey works as and when necessary;
7. To prepare coordinated maintenance schedule for transmission system elements and generating units of the region with the help of operation coordinating committee;
8. Load forecasting.

Further, as per **Para (6) of the MoP Resolution dated 25.05.2005**; NERPC shall discharge the following functions:

- I. To undertake Regional Level operation analysis for improving grid performance.
- II. To facilitate inter-state/inter-regional transfer of power.
- III. To facilitate all functions of planning relating to inter-state/intra-state transmission system with CTU/STU.
- IV. To coordinate planning of maintenance of Generating Machines of various Generating Companies supplying electricity to the Region on annual basis and also to undertake review of maintenance programme on monthly basis.

- उ) ग्रिड के स्थिर संचालन के लिए सुरक्षा के अध्ययन सहित संचालन योजना का अध्ययन करना।
- ऊ) वार्षिक/मासिक आधार पर पारेषण प्रणाली के आउटेज की योजना बनाना।
- ऋ) प्रणाली की अध्ययन समिति द्वारा प्रतिक्रियाशील प्रतिफल की आवश्यकता की समीक्षा के माध्यम से उचित वोल्टेज को बनाए रखने के लिए और स्थापित संधारित्रों के निगरानी के लिए, योजना बनाना।
- ल) क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था के संचालन में दक्षता और अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी मुद्दों पर आम सहमति तैयार करना ।

1.4 एनईआरपीसी का बजट:

वर्तमान में, एनईआरपीसी के दो बड़े प्रमुख हेड हैं अर्थात् , क्षेत्रीय समन्वय केन्द्र (2801 गैर योजना) और लोड डिस्पैचिंग स्टेशन (2801 गैर योजना) हैं, जिसके तहत सभी व्यय किया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान कुल स्वीकृत बजट/व्यय ₹.24,911,000/-के मुताबिक वास्तविक व्यय ₹.23,747,330/-था। व्यय का विवरण **अनुलग्नक-IV** पर हैं ।

- V. To undertake operational planning studies including protection studies for stable operation of the grid.
- VI. To undertake planning of outage of Transmission System on monthly basis.
- VII. To undertake planning for maintaining proper voltages through review of Reactive Compensation requirement through System Study Committee and monitoring of installed capacitors.
- VIII. To evolve consensus on all issues relating to economy and efficiency in the operation of power system in the region.

1.4 Budget of NERPC:

Presently, NERPC has two major Budget Heads, namely, Regional Co-ordination Centre (2801-Non-Plan) and Load Dispatching Station (2801-Non-Plan) under which all the expenditures are booked. Total Sanctioned Budget/Expenditure during 2017-18 was ₹. 24,911,000/- against the actual expenditure of ₹. 23,747,330/-. The details of the expenditure are at **Annexure-I**



18वीं एनईआरपीसी बैठक, शिलांग / 18th NERPC Meeting, Shillong.

अध्याय / CHAPTER – 2

क्षेत्रीय ग्रिड प्रदर्शन Regional Grid Performance

2.1 स्थापित क्षमता:

31 मार्च 2018 तक क्षेत्रीय ग्रिड से जुड़े हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में विद्युत उत्पादन संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता 3702 मेगावाट है, जिसमें से क्रमशः 652.5, 1389.7 और 1649.8 मेगावाट तापीय, जल और गैस टरबाइन संयंत्रों का योगदान हैं। 31/03/2018 को प्रतिशतता के हिसाब से स्थापित क्षमता प्रदर्श-II में दर्शाया गया है। इस के अलावा, इस क्षेत्र में लगभग 129.75 मेगावाट isolated क्षमता है, जिसमें पनबिजली 77.75 मेगावाट और जी.टी./ डीजल 52 मेगावाट शामिल है। इसलिए, 31 मार्च, 2018 को क्षेत्र की कुल स्थापित क्षमता 3831.75 मेगावाट है।

राज्यों में 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र ग्रिड (मेगावाट में) की स्थापित क्षमता:-

पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र की स्थापित क्षमता को नीचे दर्शाया गया है। इसको ग्राफ रूप में प्रदर्श-III में दर्शाया गया है।

2.1 Installed Capacity:

Total installed capacity of the power generating stations in North Eastern Region (NER) connected to the Regional Grid is 3702 MW as on 31st March, 2018 out of which 652.5, 1389.7 and 1649.8 MW are contributed by thermal, hydel and gas turbine stations respectively. The Percentage wise installed capacity of NER grid as on 31.03.2018 is shown in Exhibit-II. Apart from this, there is around 129.75 MW of isolated capacity in the region consisting of hydel 77.75 (MW) and GT/ Diesel 52 (MW). So, total installed capacity of the region as on 31st March, 2018 is 3831.75 MW (including isolated generation in all states).

Constituent-wise Installed Capacity of NER Grid (in MW) as on **31st March, 2018:-**

The total installed capacity of the region during last five years is as given below. A graphical representation is also shown in Exhibit-III.

वर्ष Year	स्थापित क्षमता (मेगावाट) Installed Capacity (MW)		
	ग्रिड Grid	विलगित Isolated	योग Total
2013-14	2691.7	124	2815.70
2014-15	3115.17	124	3239.17
2015-16	3477.1	124	3601.10
2016-17	3528.1	124	3652.10
2017-18	3702	129.75	3831.75

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की स्थिति Power Supply Position in North-Eastern Region

संघटक/Constituents	स्थापित क्षमता (ग्रिड) Installed Capacity (GRID)				
	तापीय Thermal		जलीय Hydel	RES	योग Total
	Coal	GT			
केन्द्रीय क्षेत्र Central Sector					
1. नीपको NEEPCO					
a) खानदोंग KHANDONG		-	50		50
b) कोपिली KOPILI	-	-	200		200
c) कोपिली KOPILI Stage-II	-	-	25		25
d) एजीबीपीपी AGBPP	-	291	-		291
e) एजीटीपीपी AGTPP		135	-		135
f) दोयांगDOYANG	-	-	75		75
g) रंगानदी RANGANADI	-	-	405		405
h) मोनार्चक MONARCHAK		101	-	5	106
2. एनएचपीसी NHPC	-				
a) लोकताक LOKTAK	-	-	105		105
3. ओटीपीसी OTPC					
a) पलाटानाPALATANA	-	726.6	-		726.6
4. एनटीपीसी NTPC		-	-		
a) BgTPP	500				500
कुल केन्द्रीय क्षेत्र Total Central Sector:	500	1253.6	860	5	2618.6
राज्य क्षेत्र State Sector					
1. असम ASSAM + DLF	24.5	226.7	107	5	363.2
2. मेंघालय MEGHALAYA	105	-	354.7		459.7
3. मिजॉरम MIZORAM	23	-	29		52
4. त्रिपुरा TRIPURA	0	169.5	15		184.5
5. नागालैण्ड NAGALAND	0	-	24		24
कुल राज्य क्षेत्र Total State Sector :	152.5	396.2	529.7	5	1083.4
कुल उत्तर पूर्वी क्षेत्र ग्रिड Total NER Grid	652.5	1649.8	1389.7	10	3702

स्थापित क्षमता (ग्रिड)
Installed Capacity (GRID)

2.2 उत्पादन:

पिछले पाँच वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अवयवों द्वारा विद्युत उत्पादन नीचे दर्शाया गया है:

पिछले पाँच वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन का विकास प्रदर्श-IV में दर्शाया गया है।

2.2 Generation:

Energy generation by the constituents of NER during last five years is given below:

Growth of energy generation in NER during last five years is depicted in Exhibit-IV.

राज्य States/ Utilities	सकल ऊर्जा उत्पादन Gross Energy Generation (MU)				
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ASEB	1849.654	1919.388	1843.07	1670.47	1488.04
MeECL	869.92	846.33	925.14	829.84	1233.3
Tripura	750.887	761.611	719.34	657.44	638.81
Nagaland	104.401	84.351	89.31	107.86	88.84
Mizoram	39.936	23.966	13.88	31.52	18.51
कुल राज्य क्षेत्र Total State Sector	3614.798	3635.646	3590.74	3297.13	3467.5
Kopili+Khand+Kopili-II	973.19	717.294	954.1	1192.2	1433.5
Doyang	245.792	165.309	176.4	257.9	274.3
AGBPP	1726.442	1741.064	1709.2	1572.7	1598.5
AGTPP	641.627	628.664	871.1	902.3	688.2
Monarchak	-	-	95.6	158.2	677.54
Ranganadi	980.902	1109.496	1280	1249.1	1416.8
Loktak	639.804	372.43	537.5	741.1	827.2
Palatana	996.551	2664.316	3479.2	4773.9	4052.7
BgTPP	-	-	114.8	1633	1531
कुल केन्द्रीय क्षेत्र Total Central Sector	6204.308	7398.573	9218.1	12480.4	12499.74
कुल उत्तर पूर्वी क्षेत्र	9819.106	11034.219	12808.84	15777.53	15967.24

2.3 माँग:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की उच्चतम माँग और माँग पूर्ति प्रदर्श-V में दर्शाया गया है और वर्ष 2017-18 के दौरान दर्शाया राज्यवार आँकड़ा नीचे प्रस्तुत है

2.3 Demand:

The Peak Demand Vs Demand met in NER during 2017-18 is depicted in Exhibit-V and the statewise data for the FY 2017-18 is furnished in the following page:

वित्तीय वर्ष 2017 -18 के दौरान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की उच्चतम माँग और माँग पूर्ति/Peak Demand and Peak Demand met during 2017-18. (in MW)													
States	Particulars	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18
अरु. प्रदेश Ar.Pradesh	Peak Demand	133	145	124	132	132	135	145	144	141	139	133	129
	Demand Met	129	145	123	131	130	128	139	136	136	134	128	124
असम Assam	Peak Demand	1414	1649	1744	1675	1735	1770	1822	1515	1479	1539	1501	1472
	Demand Met	11399	1580	1623	1645	1684	1718	1745	1478	1453	1510	1481	1446
मणिपुर Manipur	Peak Demand	155	163	156	161	164	166	174	180	194	202	197	185
	Demand Met	154	161	155	158	163	165	170	178	187	195	191	178
मेघालय Meghalaya	Peak Demand	291	304	272	305	297	325	300	339	369	331	312	307
	Demand Met	291	304	272	303	297	326	300	339	368	331	311	307
मिजोरम Mizoram	Peak Demand	86	86	82	84	84	87	88	95	104	105	103	100
	Demand Met	85	85	77	82	81	85	86	90	95	96	94	91
नागालैंड Nagaland	Peak Demand	121	132	147	140	138	147	137	132	155	152	150	148
	Demand Met	120	131	146	136	137	141	135	132	127	124	122	120
त्रिपुरा Tripura	Peak Demand	252	280	304	307	312	342	339	276	259	262	274	293
	Demand Met	252	276	304	302	307	342	327	276	259	262	273	292
उ.पू.क्षेत्र NER	Peak Demand	2258	2472	2499	2507	2529	2629	2596	2443	2333	2339	2387	2283
	Demand Met	2209	2391	2387	2429	2442	2520	2499	2380	2314	2317	2333	2250

2.4 ऊर्जा आवश्यकताएँ बनाम उपलब्धता:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता बनाम उपलब्धता प्रदर्श-VI में दर्शाया गया है और वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान विस्तृत राज्यवार आँकड़ा नीचे प्रस्तुत हैं:

2.4 Energy Requirement vs Availability:

The energy requirement Vs availability in NER during 2017-18 is depicted in **Exhibit-VI** and the statewise data for the FY 2017-18 is furnished in the following table:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता बनाम उपलब्धता/Energy Requirement vs availability during 2017-18. (in MU)													
States	Particulars	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18
अरु. प्रदेश Ar.Pradesh	Energy Req.	62.14	63.87	59.90	60.25	70.02	65.44	70.79	70.88	71.93	72.36	68.66	70.22
	Availability	61.27	62.67	58.79	59.13	68.74	64.18	69.46	69.81	71.91	72.34	68.64	69.08
असम Assam	Energy Req.	647.30	756.30	832.47	901.60	929.95	898.88	856.55	695.24	686.68	684.81	623.85	669.34
	Availability	606.67	714.20	798.62	862.41	890.22	854.88	827.36	679.13	685.44	683.65	622.86	642.14
मणिपुर Manipur	Energy Req.	59.84	63.44	61.42	63.35	70.32	66.34	71.16	73.07	95.91	96.42	84.54	70.55
	Availability	58.43	62.66	60.12	61.93	68.79	64.99	69.71	72.01	82.25	87.03	73.11	69.45
मेघालय Meghalaya	Energy Req.	123.50	129.41	124.00	111.49	117.35	115.14	120.69	136.14	149.49	187.46	140.01	145.33
	Availability	123.47	129.37	124.00	111.46	117.31	115.10	120.65	136.10	148.24	186.47	139.28	145.29
मिजोरम Mizoram	Energy Req.	42.06	44.09	37.73	37.35	37.62	38.14	38.97	33.65	47.93	52.83	46.46	50.97
	Availability	41.32	43.21	36.68	36.34	36.58	37.14	37.84	32.74	47.91	52.81	46.45	50.21
नागालैंड Nagaland	Energy Req.	60.32	68.09	69.59	73.32	73.03	71.54	67.51	57.33	65.55	63.57	57.98	68.72
	Availability	59.39	67.02	68.48	72.17	71.63	70.40	66.31	56.28	64.48	62.83	57.40	60.37
त्रिपुरा Tripura	Energy Req.	225.46	264.25	252.44	269.28	275.35	270.67	261.18	223.89	166.91	174.29	114.28	260.38
	Availability	219.98	260.38	249.38	267.58	272.48	268.40	259.37	222.86	158.52	165.90	105.90	258.63
उ.पू.क्षेत्र NER	Energy Req.	1220.62	1389.44	1437.68	1516.64	1573.64	1526.14	1486.85	1290.19	1284.39	1331.73	1135.78	1335.53
	Availability	1170.53	1339.11	1396.15	1471.02	1525.75	1475.09	1450.71	1268.92	1258.75	1311.03	1113.64	1295.17

2.5 अन्तर क्षेत्रीय ऊर्जा विनिमयः

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र के मध्य में अन्तर क्षेत्रीय ऊर्जा विनिमय मेगायूनिट के रूप में नीचे प्रस्तुत हैं:

वर्ष Year	उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पूर्वोत्तर क्षेत्र में शुद्ध निर्यात Net Export from NER to ER	Net Export from NER to NR
2013-14	-2110.627	-
2014-15	-1909.818	-
2015-16	-1134.602	-386.52
2016-17	- 2096.98	1698.34
2017-18	-3272.45	3189.00

माह-वार वर्ष 2017-18 के दौरान अन्तर क्षेत्रीय ऊर्जा विनिमय **अनुलग्नक-V** में दी गई है।

2.6 आवृत्ति:

वर्ष 2017-18 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र ग्रिड की आवृत्ति पार्श्व चित्र **प्रदर्श-VII** में वर्णित है। यह देखा गया है कि पिछले दो वर्षों की तुलना में गत वर्ष आवृत्ति पार्श्व चित्र में काफी सुधार हुआ है।

2.5 Inter Regional Energy Exchange:

During the last five years inter regional energy exchanges in MU between NER and ER as well as between NER and NR are as given below:

Month-wise inter regional energy exchange during 2017-18 is given in **Annex-V**.

2.6 Frequency:

Frequency profile of NER grid during 2017-18 is depicted in **Exhibit-VII**. It has been observed that frequency profile has improved considerably during last couple of years in comparison with previous years.

माह Month	ग्रिड की आवृत्ति (हर्ट्ज में)			आवृत्ति अन्तर समय (प्रतिशत में)			आवृत्ति विचरण सूचकांक Average Frequency Variation Index
	Grid Frequency in Hz			Frequency Range in %age of time			
	Max	Min	Aver	<49.9	49.9 – 50.05	> 50.05	
Apr-17	50.26	49.66	49.99	9.02	74.20	16.78	0.044
May-17	50.32	49.64	49.99	9.20	71.60	19.20	0.048
Jun-17	50.27	49.70	49.98	5.94	73.13	17.59	0.036
Jul-17	50.23	49.69	50.00	6.56	76.15	17.29	0.037
Aug-17	50.20	49.65	49.99	7.12	76.99	15.88	0.038
Sep-17	50.32	49.62	49.97	13.60	77.21	9.19	0.045
Oct-17	5.20	49.65	49.97	13.60	77.21	9.19	0.049
Nov-17	50.27	49.62	49.97	16.91	73.53	9.56	0.059
Dec-17	50.25	49.70	49.98	12.86	73.86	13.93	0.052
Jan-18	50.29	49.62	49.98	11.07	78.01	10.92	0.046
Feb-18	50.21	49.70	49.98	9.69	80.25	10.06	0.040
Mar-18	50.25	49.68	49.97	12.99	79.29	7.72	0.047

2.7 वोल्टेज प्रोफाइल

वर्ष 2017-18 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख ग्रिड उप संयन्त्रों के वोल्टेज प्रोफाइल नीचे दिए गए हैं:

2.7 Voltage Profile:

Voltage profile at major grid sub-stations of NER during 2017-18 are given below:

आंकड़े किलोवोल्ट में Figures in kV

क्र सं S N	उप संयन्त्रों Sub-Station	अधिकतम वोल्टेज Max. Voltage	न्यूनतम वोल्टेज Min. Voltage
1	Bongaigaon 400 kV	429	384
2	Balipara 400 kV	427	381
3	Misa 400 kV	423	384
4	Silchar 400 kV	429	383
5	Misa 220 kV	231	210
6	AGBPP 220 kV	238	198
7	Mokokchung 220 kV	242	218
8	Aizawl 132 kV	143	110
9	Kahilipara 132kV	144	121
10	Imphal 132kV	141	122

उपर्युक्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के प्रमुख ग्रिड उप संयन्त्रों के वोल्टेज प्रोफाइल अनुलग्नक-VI में दिए गए हैं और इसका ग्राफ रूप प्रदर्श- VIII में दर्शाया गया है।

Voltage profiles at the above mentioned major grid sub-stations of NER during 2017-18 are given at Annex-VI and a graphical representation is shown in Exhibit- VIII.

IEGC मानदण्ड Norms:

प्रणाली वोल्टेज System Voltage	किलोवोल्ट kV	पी.यू. PU
400 kV	380-420	0.95-1.05
220 kV	198-245	0.90-1.11
132 kV	122-145	0.92-1.10

2.8 संयन्त्र उपलब्धता गुणांक:

वर्ष 2017-18 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के विद्युत संयन्त्रों के मासिक संयन्त्र उपलब्धता गुणांक अनुलग्नक-VIIA और वर्ष 2017-18 के वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता अनुलग्नक-VIIB में दर्शाया गया है।

2.8 Plant Availability Factor:

Monthly Plant availability factor of the power stations of NER during 2017-18 is depicted in Annex-VIIA and the annual plant availability for year 2017-18 is furnished in Annex-VIIB.

2.9 प्रणाली भार गुणांक (सिस्टम लोड फैक्टर):

पिछले तीन वर्षों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) प्रणाली का वार्षिक भार गुणांक का विस्तृत आँकड़ा अनुलग्नक-VIII में प्रस्तुत हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) मुख्य रूप से जल आधारित है, भार झुकाव ऊपर की ओर धनुषाकार है।

2.10 समांतर प्रचालन:

उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) प्रणाली, 31.12.2013 से "NEWS" ग्रिड के साथ एकीकृत है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र ग्रिड 400 केवी बॉगाइगांव-नई सिलिगुड़ी डी/सी लिंक व 220 केवी सालाकटी-वीरपाड़ा डी/सी लाइन से जुड़ी है। 11.11.2012 से दुसरी 400 केवी डी/सी लाइन बॉगाइगांव से नई सिलिगुड़ी (बिनागुड़ी) उर्जित किया गया है। इसके साथ विश्वसनीयता तथा पूर्वी क्षेत्र- उत्तर पूर्वी क्षेत्र के समग्र टीटीसी/एटीसी 550 मेगावाट से 1100 मेगावाट में बढ़ोत्तरी हुई है।

2.11 जलाशय स्तर:

वर्ष 2017-18 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के प्रमुख जलाशयों का जल स्तर ऊर्जा सामग्री के साथ प्रत्येक माह के अन्त में अनुलग्नक-IX में दर्शाया गया है। वर्ष 2017-18 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रमुख जलाशयों में जल स्तर प्रदर्श IX में चित्रित है और वर्ष 2017-18 के लिए ऊर्जा सामग्री प्रदर्श-X में दर्शाया गया है।

2.12 विद्युत कटौती:

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोई अधिसूचित विद्युत कटौती नहीं थीं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के घटक राज्य पीक आवर तथा सूखे मौसम के दौरान उपलब्धता से अधिक मांग और प्रणाली बाध्यता के चलते लोड शेडिंग का आश्रय लिया है।

2.9 System Load Factor:

The annual load factor of NER system for last three years with detailed data furnished in Annexure-VIII. NER being predominantly hydro based, the load curves are upward bow-shaped.

2.10 Synchronous Operation:

NER system is integrated with "NEWS" grid w.e.f. 31.12.2013. NER grid is connected through the 400 kV Bongaigaon- New Silliguri D/C link and 220 kV Salakati- Birpara D/C lines. From 11.11.2012 another 400kV D/C line from Bongaigaon to New Silliguri (Binaguri) was energised. This increased the reliability and overall TTC/ATC of ER-NER corridor from 550MW to 1100 MW.

2.11 Reservoir Levels:

Water levels of major reservoirs of NER for the year 2017-18 along with energy content at the end of each month are furnished in Annex-IX. The water levels of major reservoirs of NER for last year are depicted in Exhibit-IX and energy content for the year 2017-18 is depicted in Exhibit- X.

2.12 Power Cuts:

There were no notified power cuts. The constituent States of NER resorted to load shedding on day to day basis due to more demand than availability of power, system constraints during peak hours and lean season.

2.13 इकाईयों और पारेषण लाइनों का प्रवर्तन:

वर्ष 2017-18 के दौरान उपलब्ध नई जेनेरेशन इकाईयों व पारेषण लाइनों की सूची नीचे दी गई है:

2.13 Units & Transmission Lines Commissioned:

The details of Generation & Transmission lines which are commissioned in NER during 2017-18 are given below:

क्र सं S. N.	विद्युत प्रणाली के तत्व Power system element	Utility	Date of Commissioning
1	220kV Samaguri- Sonabil II Line	AEGCL	30.04.17
2	132 kV Doyang-Wokha Line	DoP, Nagaland	03.05.17
3	New Umtru HEP	MePGCL	01.07.17
4	63 MVAR, Line Reactor (to be used as Bus Reactor) connected to 400 kV Lower Subansiri – Biswanath Chariali - I Line Bay at Biswanath Chariali	PGCIL	20.09.17
5	Replacement of 50 MVA ICT-2 at Balipara (PG) with 160 MVA ICT	PGCIL	26.09.17
6	Replacement of 220/132 kV, 50 MVA ICT-2 at Balipara (PG) with 160 MVA ICT	PGCIL	09.10.17
7	LILO of 132 kV Doyang- Wokha at Sanis	DoP, Nagaland	12.10.17
8	132kV Silchar-Hailakandi D/C	PGCIL	15.11.17
9	420 kV, 63 MVAR Line Reactor (to be used as Bus Reactor) connected to 400 kV Lower Subansiri – Biswanath Chariali - III Line Bay at Biswanath Chariali	PGCIL	18.12.17
10	132 kV AGTCCPP- Agartala II (subsequent to reconductoring with HTLS Conductor)	PGCIL	22.12.17
11	LILO of 66 kV Chumukedima -Nagarjan at 66 kV Sovima S/S alongwith 66/11 kV, 20 MVA Transformer at Sovima S/S	DoP, Nagaland	11.01.18
12	132/33 kV, 3x5 (Single Phase) MVA ICT-I & II at Tezu (PG)	PGCIL	19.01.18
13	132 kV AGTCCPP- Agartala I (subsequent to reconductoring with HTLS Conductor)	PGCIL	07.02.18
14	132kV LILO of Ranganadi-Nirjuli at Pare	PGCIL	03.03.18

2.14 उत्पादन यूनिटों तथा पारेषण तत्वों के निर्माण की प्रगति:

वर्ष 2017-18 के दौरान उत्पादन संयन्त्रों और पारेषण तत्वों के निर्माण की प्रगति की स्थिति नीचे दी गई है:

2.14 Progress of Construction of Generation Units & Transmission Elements:

The status of progress of construction of Generating Stations and Transmission elements during 2017-18 is given below:

उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में उत्पादन योजनाओं की प्रगति				
Progress of Generation Projects in NER				
उत्पादन योजनाओं के नाम Name of the Generation Scheme	इकाईयों की संख्या No. of Units	क्षमता Capacity (MW)	आज्ञा अनुसूची Commissioning Schedule	सम्बोधन REMARKS
A. नीपको NEEPCO				
1. Tuirial HEP Mizoram	2	2 X 30	Mar-2018	Activities in progress
2. Kameng HEP Ar. Pradesh	4	4X150	Mar-2018	Activities in progress
3. Pare HEP, Ar. Pradesh	2	2 x 55	Mar-2018	Activities in progress
B. एनएचपीसी NHPC				
1. Subansiri Lower HEP, Ar Pradesh	8	8x250	2016-18	Activities in progress. Law & order problem. Issue of Downstream impact and anti-dam activist demand stoppage of work.
C. एनटीपीसी NTPC				
1. Bongaigaon TPS Unit 3	3	3X250	2015-17	Two units commissioned. Activities in progress for 3rd Units
D. Athena Demwe Power				
1. Demwe Lower	6	5x342+40	2017-18	
E. मेघालय विद्युत निगम लिमिटेड MePGCL				
1. Ganol S.H.P	3	3x7.5	Oct-2015	LOI issued on 22nd Dec,2012. Work Order is being issued
2. New Umtru HEP	2	2x20	2014-15	COD on 01.07.2017
3. Lakroh M.H.P	1	1.5		Delayed due to rain

क्षेत्र में परिषण लाइनों की प्रगति Progress of Transmission Lines in the Region						
Sr. No.	लाइन का नाम Name of the line	लम्बाई Length (ckt kms)	आज्ञा अनुसूची Comm. Schedule		Stringing completd- ckm	सम्बोधन REMARKS
			Schedule	Revised		
A. असम राज्य विद्युत बोर्ड की लाइनें Lines under AEGCL :						
1	BTPS RANGIA D/C LINE	326.374	MAR 13	MAR 18	210.78	Overall 89% Completed
2	LILO of one Ckt. of Samaguri - Sarusajai D/C line at Sonapur sub-station	26.624	DEC 13	MAR 18		Completed and Charged on 06.03.2018
3	Barnagar- Barpeta line on D/C tower	68	JULY 16		0	DETAIL SURVEY COMPLETED
4	132 kV DC Chadrapur-Narangi-KHP line LILO at Sonapur.	80.188				
5	132 kV DC Sonapur-Jagiroad Tr. Line.	51.75	NOV 13	MAR 18		ROW ISSUES
6	132 kV DC Sonapur-Chandrapur Tr. Line	28.438	NOV 13	MAR 18		Completed and Charged on 10.03.2018
7	LILO of one circuit of Rangia - Sishugram - Kahlipara line at Kamakhya sub-station	0.6	MAY 14	MAY 15	0	NOT STARTED
8	OPGW FIBRE OPTICS	614.07	AUG 13	JUNE 15		IN PROGRESS
9	Kukurmara (Mirza)-Boko T/L (S/C on D/C)	6.007	MAR 17		0	80% material supplied.
10	Hailakandi- Karimganj line on D/C tower	26	JUNE 16		0	Part of material is supplied.
11	LILO of one ckt. of Rowta- Depota Line-1, at Dhekiajuli (Pkg. B)	2.07	JULY 17		0	Part of material is supplied.
12	BTPS (Salakati) - APM line S/C on D/C tower	42	AUGUST 17		0	PART OF MATERIAL SUPPLIED
13	132 kV LILO to Barpeta GSS from 132 kV Dhaligaon-Bornagar Line (Package-A)	23.6	APRIL 18		0	80% MATERIAL SUPPLIED
14	Agia- Sonapur (Hatchingmari) S/C line on D/C tower	102.51	APRIL 17		NIL	80% MATERIAL SUPPLIED
15	220 kV S/C line on D/C tower from Sonabil to Biswanath Chariali	39.6	JUNE 17			Pile Foundation Work has been started.
16	LILO of one ckt. of Rowta- Depota	2.07	JULY 17		0	Test Charged on 30.01.18
B. मेघालय विद्युत निगम लिमिटेड की लाइनें Lines under MeECL :						
1	Rongkhon S/S- Ampati D/C	33		JUN 18	102	Delay is due to heavy flood damage in Garo Hills in September 2014, and also due to fund flow constraint and RoW issues.
2	LILO of 132KV Mawlai – Cherra line at Mawngap (Mawphlang) substation	10		APR 18	16	Delay is due to RoW issues. Work held up due to ROW problem. Overall status is 90% completed.
3	LILO of NEIGRIHMS- Khliehriat at Lad Nongkrem	6		JUNE 18	7	Delay is due to delay in supply of materials for line by the vendor
4	LILO of Rongkhon Ampati at Praharinagar	20		SEP 18	30	Tendering for the LILO is under process.

Sr. No.	लाइन का नाम Name of the line	लम्बाई Length (ckt kms)	आजा अनुसूची Comm. Schedule		Stringing completd- ckm	सम्बोधन REMARKS
			Schedule	Revised		
C: Lines under Manipur						
1	400KV D/C YUREMBAM TO THOUBAL	45.1			26/45.1	Foundation Completed.
2	132KV CHURACHANDPUR-THANLON	65.54			60/65.54	Completed.
3	132KV KAKCHING-MOREH	45			2.5/45	
4	132 KV IMPHAL (PG) – IMPHAL (MA)	1	DEC 17		COMPLETED	In Progress.
5	132KV CHURACHANDPUR-TIPAIMUKH	2			2/6	Completed.
D. Lines under Mizoram :						
1	132 kV Tural-Aizawl			MAR 14		
E. TSECL Lines:						
1	132 kV Surajmani Nagar-Badarghat D/C		AUG 16			Fund proposed in World Bank..
2	132 kV Surajmani Nagar-Udaipur D/C		JUNE 15			Proposed under NEC.
3	132 kV Monarchak-Surajmani Nagar D/C	50	MAR 17			Work in Progress
G. Lines under POWERGRID :						
1	132 kV Melriat (New) - Sihmui		Dec 12	June 18		Erection completed.
2	400 kV Kameng-Balipara D/C	114	Aug 13	Mar 18	85	ATS slowed-down to the extent possible to match Gen.
3	400 kV Lower Subansiri-Biswanath Chariyali D/C I	335	Aug 13	Mar 18	64	Completion matching with Gen.
4	400 kV Lower Subansiri-Biswanath Chariyali D/C II	348	Aug 13	Mar 18	35	Completion matching with Gen. Gen. schedule uncertain.
5	400 kV Silchar-Melriat(New) D/C (Charged at 132 kv)	288	Dec 12	June 18	137	Major portion of line is in forest (60%). Delay in tree cutting affecting site progress.
6	Phulbari (Meghalaya) - Ampati		Sep 19	Sep 19		
7	LILO of 132 kV Jiribam-Aizawl at Tural					
8	132KV D/C Interconnecting Silchar-Melriat T/L using 220 KV Towers		Mar 17	June 17		Work in Progress
9	LILO of 132 kV Zemabawk - W.Phaileng at Sihmui			Dec 13		
10	132 kV Tezu-Namsai S/C	96	Dec 12	Apr 18		Progress affected due to ROW problem & geographical condition.

2.15 केंद्रीय क्षेत्रक उर्जा आवंटन :

उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के विभिन्न भागों में स्थित नीपको, ओटीपीसी, एनटीपीसी और एनएचपीसी के केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन संयन्त्र (सेंट्रल सैक्टर जनरेटिंग स्टेशन) इस क्षेत्र में विद्युत के मुख्य स्रोत हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान राज्यों के उत्पादन संयन्त्र का उत्पादन लगभग 3467.5 मेगा यूनिट (21.71%) और केन्द्रीय उत्पादन संयन्त्र का उत्पादन लगभग 12499.74 (78.29%) था। केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन संयन्त्र (सेंट्रल सैक्टर जनरेटिंग स्टेशन) से राज्यों को आवंटन अधिकार नीचे दिए गए हैं। राज्यों द्वारा वास्तविक आहरण, केन्द्रीय क्षेत्र (सीएस) के उत्पादन की उपलब्धता के आधार पर और राज्यों की अपनी आवश्यकता अथवा अन्य वाणिज्यिक नीतियों के आधार पर भिन्न हो सकती है।

2.15 Allocation of Central Sector Power:

Central Sector Generating Stations (CSGS) of NEEPCO, OTPC, NTPC and NHPC located in various parts of NER are the main source of power in the region. During 2017-18 States generated nearly 3467.50 MU (21.71%) and CS generation was nearly 12499.74 MU (78.29%). Scheduled Entitlements of the States from the CSGS are furnished below. Actual drawal by the States varies from the entitlement depending on the availability of CS generation and States own requirement or other commercial policies.

Entitlement (आंकड़े एम. यू. में / Figures in MU)

Organization	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18
Ar. Pradesh	43.9	53.3	73.5	81.8	75.4	77.5	75.2	58.2	58.2	54.5	58.2	53.0
ASEB	362.6	424.4	494.7	533.0	500.5	494.6	537.7	555.7	550.5	538.1	550.5	487.2
Manipur	69.8	82.0	94.7	101.2	89.7	89.7	101.9	84.4	79.3	74.5	79.3	59.2
MeECL	65.2	88.5	103.1	110.1	86.6	93.8	103.4	92.4	82.5	73.7	82.5	68.5
Mizoram	33.9	37.9	46.7	50.7	46.4	50.7	54.3	49.9	49.8	47.7	49.8	45.4
Nagaland	42.8	50.5	60.6	66.3	60.0	60.4	59.4	50.5	55.0	56.4	55.0	52.6
TSECL	121.0	136.8	137.8	151.3	110.6	131.7	158.5	148.7	140.3	142.7	140.3	137.7
PGCIL-HVDC	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.2	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8

भारत सरकार के आदेश दिनांक 02.02.2014 से प्रभावी के आधार पर एनईआर में केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन संयन्त्र (सेंट्रल सैक्टर जनरेटिंग स्टेशन) में संचयी भारत माध्य अंश (% में) आवंटन नीचे दी गई है। इस केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन संयन्त्र अंश का, समय समय पर विभिन्न कारणों से जैसे ग्रिड में नई इकाइयों का समावेश, लाभार्थी राज्यों आवश्यकताओं में परिवर्तन आदि भारत सरकार के आदेश के अनुसार आवंटन बदल जाता है।

Cumulative weighted Average Share allocation (in %) from Central Sector Generating Stations (CSGs) in the NER, based on Govt. of India order w.e.f. 02.02.2014 is given below. This CSGs share allocation changes from time to time as per Gol orders due to various reasons like addition of new Units in the grid, changes in requirements from the beneficiary States etc.

31.03.2018 को सीएसजीएस में संचयी भारत औसत शेयर आवंटन निम्नानुसार है:

The Cumulative weighted Average Share Allocation in CSGS as on 31.03.2018 is as follows:

Percentage Share Allocation of the constituents of NER

Constituent	North Eastern Region Power Stations										
	Baramura	Kopili	Kopili - II	Khandong	Ranganadi	Doyang	Loktak	AGBPP	AGTCCPP	BgTPP	OTPC
Ar.Pradesh	0	5.191	5.992	4.194	18.462	6.852	4.94	5.694	6.702	5.1325	3.030303
Assam	0	53.455	52.355	56.285	43.328	43.808	29.445	56.503	43.72	57.42	33.057851
Manipur	25	7.395	6.945	6.555	8.373	7.865	42.508	8.105	8.225	7.505	5.785124
Meghalaya	0	17.395	13.675	16.905	11.505	11.455	0	11.815	12.633	11.48	10.881543
Mizoram	25	4.61	6.04	3.94	5.7	5.25	5.02	5.41	6	5.415	3.030303
Nagaland	0	6.147	5.735	6.653	5.335	17.967	6.435	5.805	5.737	4.93	3.719008
Tripura	50	5.807	9.258	5.468	7.297	6.803	11.652	6.668	16.983	7.6175	26.997245
NER	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.5	86.501377

The share allocation (in %) from Central Sector generating stations in Eastern Region as on 31.03.2018 is:

Constituent	Eastern Region Central Sector Power Stations				
	Farakka I & II	Farakka III	Kahalgaon I	Kahalgaon II	Talcher
Ar.Pradesh	0.191917	0	0.191747	0	0.196898
Assam	2.455737	0	5.093479	5.093479	2.095419
Manipur	0	0	0	0	0
Meghalaya	0	0	0	0	0
Mizoram	0.141736	0	0.14161	0	0.141736
Nagaland	0.429803	0	0.42446	0	0.424823
Tripura	0	0	0	0	0
NER	3.219193	0	5.851296	5.093479	2.858876



18वीं एनईआरपीसी बैठक, शिलांग / 18th NERPC Meeting, Shillong.

अध्याय CHAPTER 3

ग्रिड व्यवधान Grid Disturbances

1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में हुई प्रमुख ग्रिड व्यवधान की घटनाओं के विवरण नीचे दिए गए हैं। ग्रिड में व्यवधान का असर आंशिक रूप से था।

Major grid disruption events in NER region from 1st April 2017 to 31st March 2018 are given below. The impact of the disruption in the grid was partly.

क्र सं Sl. No.	घटनाओं के दिनांक और समय Date and Time (Hrs.) of Occurrence	प्रभावित क्षेत्र Areas affected	कारण Causes	मरम्मत के दिनांक और समय Date and Time (Hrs.) of restoration
1.	28.04.2017 at 19:10 Hrs	उत्तर पूर्वी क्षेत्र का दक्षिणी भाग Southern part of NER	<p>२८ अप्रैल 2017 को 19:10 बजे, 400 केवी सिलचर-बर्निहाट लाइन और 220 केवी मीसा-बर्निहाट लाइन 1 & 2 ट्रिप हुईं इसके कारण 132 केवी हॉफलांग-जिबिअम लाइन, 132 केवी बदरपुर-खेलिह्रित लाइन और 132 केवी दीमापुर-इम्फाल लाइनों की ओवरलोडिंग हो गयी और अति धारा के कारण बाद में ट्रिप हो गई। इन लाइनों के ट्रिपिंग के कारण उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) का दक्षिणी भाग शेष उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय ग्रिड से अलग हो गया और लोड जेनरेशन बेमेल के कारण बाद में ध्वस्त हो गया। 220 केवी मीसा सबस्टेशन पर एलबीबी के परिचालन के कारण, मीसा से, 220 केवी मीसा-मरियानि (एएस) और 220 केवी मीसा-कोपिली 3 लाइनों को छोड़ कर सभी 220 केवी लाइनें ट्रिप हो गईं। 220 केवी मीसा-दीमापुर डीसी लाइनों और 132 केवी दीमापुर-इम्फाल लाइन के ट्रिपिंग के कारण 19:10 बजे नागालैंड प्राणाली समाप्त हो गई। नागालैंड प्राणाली 132 केवी दीमापुर-बोकाजन लाइन और 132 केवी मोकोक्चुंग (पीजी)-मोकोक्चुंग (एनए) डीसी लाइनों के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय ग्रिड से जुड़ा हुआ था। 220 केवी मीसा-सामागुरी डीसी लाइनों और 220 केवी मीसा-मरियानि (पीजी) लाइन के ट्रिपिंग के कारण 19:10 बजे ऊपरी असम प्राणाली सामप्त हो गई। ऊपरी असम प्राणाली 220 केवी सामागुरी-मरियानि (एएस) और 220 केवी मीसा-मरियानि (एएस) लाइनों के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय ग्रिड से जुड़ा हुआ था।</p> <p>28th April'17, 400 kV Silchar - Byrnihat line & 220 kV Misa-Byrnihat I & II lines tripped. This led to overloading of 132 kV Haflong - Jiribam line, 132 kV Badarpur - Khleihriat line & 132 kV Dimapur - Imphal line and subsequently tripped on over current. Due to tripping of these lines, Southern Part of NER was separated from rest of NER grid and subsequently collapsed due to load generation mismatch. Due to operation of LBB at 220 kV Misa substation, all 220 kV lines from Misa except 220 kV Misa-Mariani (AS) & 220 kV Misa-Kopili 3 lines tripped. Nagaland System was depleted due to tripping of 220 kV Misa-Dimapur D/C lines & 132 kV Dimapur - Imphal line at 19:10 Hrs. Nagaland system was connected to NER Grid through 132 kV Dimapur-Bokajan line & 132 kV Mokokchung(PG)-Mokokchung(NA) D/C lines.Upper Assam system was depleted due to tripping of 220 Misa-Samaguri D/C lines & 220 kV Misa-Mariani(PG) line at 19:10 Hrs. Upper Assam system was connected to NER Grid through 220 kV Samaguri-Mariani(AS) & 220 kV Misa-Mariani(AS) line.</p>	28.04.17 at 20:15 Hrs

अध्याय CHAPTER 4

वाणिज्य और उर्जा लेखा क्रियाएं

Commercial and Energy Accounting Activities

4.1 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए):

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उपलब्धता आधारित दरों पर सीईआरसी नियमों को जो कि 01.11.2003 से प्रभावी है लागू किया गया। क्षेत्रीय ऊर्जा लेखाएँ समय समय पर नवीनतम सीईआरसी विनियमों का उपयोग करके तैयार किया गया है। उपलब्धता आधारित दरों के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

1. क्षमता शुल्क - मासिक संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएफएम) के आधार पर मासिक संचयी आधार।
2. ऊर्जा शुल्क - अभिकल्प ऊर्जा पर आधारित मासिक आधार।
3. प्रोत्साहन - मासिक आधार पर प्राप्त मासिक संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएफएम) में सम्मिलित।
4. पारेषण शुल्क - मासिक पारेषण उपलब्धि कारक (टीएफएम) पर आधारित मासिक आधार।
5. डी.एस.एम.- वास्तविक उत्पादन/आहरण पर आधारित साप्ताहिक आधार।
6. रिएक्टिव शुल्क - वीएआर के उपभोग / अंतः क्षेपण पर आधारित साप्ताहिक आधार, मुख्य रूप से वोल्टेज नियंत्रण के लिए।
7. कंजेशन शुल्क -अंतर क्षेत्रीय / आंतरिक क्षेत्रीय कॉरिडोर / कुल हस्तांतरण क्षमता (टीटीसी) के सीमा से अधिक लिंक में विद्युत प्रवाह पर आधारित साप्ताहिक आधार।

ग्रिड अनुशासन को बनाये रखने के लिये डी.एस.एम., रिएक्टिव शुल्क और कंजेशन शुल्क सीईआरसी द्वारा वाणिज्यिक उपाय के रूप में लगाया गया है।

क्षेत्रीय ऊर्जा लेखाएँ मासिक आधार पर औसत घोषित क्षमता (डीसी), इस क्षेत्र से और बाहर के क्षेत्र से संचयी अंश आवंटन, आइएसजीएस का वास्तविक उत्पादन , और एक माह के लिए लाभार्थियों के वास्तविक आहरण के संकलन द्वारा तैयार की जाती है।

4.1 Regional Energy Accounts (REA):

The CERC regulations on ABT were implemented in NER w.e.f 01.11.2003. REAs were prepared by using the latest CERC regulations from time to time. The following are the major components of ABT:

1. Capacity Charge - Monthly on the basis of Annual Fixed Cost(AFC).
2. Energy Charges - Monthly basis based on design energy
3. Incentives - Monthly basis and included in the monthly PAFM achieved
4. Transmission Charges - Monthly basis as per PoC rates as notified by CERC and based on Transmission Availability Factor for the Month (TAFM)
5. DSM-Weekly basis based on actual generation/drawal
6. Reactive Charges - Weekly basis based on consumption/injection of VAR, Mainly for voltage control.
7. Congestion Charges – weekly basis based on Power flow on the inter-regional / intra-regional corridor / link exceeding Total Transfer Capability (TTC) limit.

DSM charges, Reactive Charges and Congestion Charges are being imposed by CERC as commercial measure to maintain Grid Discipline.

REAs are prepared on monthly basis by compiling the average Declared Capacity (DC), Cumulative share allocation from the region and outside the region, actual generation of ISGS, and actual drawal of beneficiaries for a month.

तापीय संयंत्रों के लिए पूरे दिन का औसत डीसी (एक्स बस मे.वा.में) को उस दिन का डीसी माना जाता है, जबकि पनबिजली संयंत्रों के लिए, डीसी कम से कम 3 घंटे के लिए डीसी के रूप में दिन के लिए माना जाता है। माहवार क्षेत्रीय ऊर्जा लेखाओं में क्षेत्र में सीजीएस से अनुसूचित ऊर्जा और अनुसूचित द्विपक्षीय समाशोधन (लेन-देन) भी परिलक्षित होते हैं। लाभार्थियों के साथ, आइएसजीएस, सीटीयू आदि से निर्मित बिलों का भुगतान मासिक क्षेत्रीय ऊर्जा लेखाओं के आधार पर होता है।

अगर कोई विसंगति है, तब घटक या एनईआरपीसी के व्यापारी सदस्य आवश्यक कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय ऊर्जा लेखाओं के जारी होने की तारीख से पंद्रह (15) दिन के भीतर सूचित कर सकते हैं।

31.03.2018 को केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन के तापीय और पनबिजली विद्युत संयंत्रों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वार्षिक निश्चित शुल्क और अभिकल्प ऊर्जा प्रभार निम्नानुसार है:

For thermal stations, average DC for the day (in ex-bus MW) is considered as DC for that day while for hydro stations, DC for at least 3 hours declared continuously is considered as DC for the day. Scheduled energy from CGSs within the region and Scheduled Bilateral Exchanges are also reflected in the monthly REAs. The settlements of bills are made by ISGS, CTU etc with the beneficiaries on the basis of monthly REAs.

If there is any discrepancy, the constituents or Trader member of NERPC are required to intimate within fifteen (15) days from the date of issue of REAs for needful.

The Annual Fixed Charges and Design Energy for thermal and hydro power stations of Central Sector Generators in the North Eastern Region as on 31.03.2018 are as follows:

विद्युत संयंत्र Power Stations	स्थापित क्षमता (मेगावाट) Installed Capacity (MW)	अभिकल्प ऊर्जा (जीडब्लूएच) Design Energy (GWh)	वार्षिक नियत प्रभार (₹ करोड़) Annual Fixed Charge (₹ Crore)
कोपिली KOPI LI	200	1186.14	109.8446
कोपिली -II KOPI LI -II	25	86.3	13.2283
खण्डोंग KHANDONG	50	277.61	40.3627
आरएचईपी RHEP	405	1509.69	260.4693
डीएचईपी DHEP	75	227.24	101.5605
एजीबीपीपी AGBPP	291	लागू नहीं NA	296.5691
एजीटीपीपी AGTPP	130	लागू नहीं NA	71.7633
लोकताक LOKTAK	105	448	107.166
पालाताना PALATANA	726.6	लागू नहीं NA	899.0405
बोंगैगऑन BONGAIGAON	500	NA	472.8975

4.2 विचलन व्यवस्थापन तंत्र (डी.एस.एम.)

विचलन व्यवस्थापन तंत्र (डीएसएम) प्रभार एक उपलब्धता आधारित दर (एबीटी) तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रचलित बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीईआरसी द्वारा डी. एस. एम. दरों का निर्धारण किया जाता है ताकि ग्रिड आवृत्ति एक वांछनीय स्तर पर अवलम्बित की जा सके। उपलब्धता आधारित दर (एबीटी) का मुख्य उद्देश्य ग्रिड अनुशासन बनाए रखना है जहाँ, डी.एस. एम्. एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य कर रहा है। यह भी अधिशेष और घाटे के क्षेत्रों के मध्य अंतर दिन विद्युत समाशोधन हेतु एक समझौता तंत्र के रूप में कार्य करता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान लागू डीएसएम दरें निम्नानुसार हैं:

4.2 Deviation Settlement Mechanism (DSM)

Deviation Settlement Mechanism (DSM) Charges is one of the important part of Availability Based Tariff (ABT) mechanism. DSM rates are fixed by CERC considering the prevailing market conditions so that grid frequency is maintained at a desirable level. The main aim of ABT is to maintain Grid Discipline and supply of quality power, where DSM is acting as an important commercial tool in achieving the above objective. It also acts as a settlement mechanism for intra day power transfer between the surplus and deficit areas.

The DSM rates applicable during the year 2017-18 were as under:

(सीईआरसी आदेश. संख्या एन-1/132/2013/सीईआरसी दिनांकित 06 जनवारी, 2014 के अनुसार)
(Vide CERC's order no. L-1/132/2013/CERC dated 6th January, 2014)

समय ब्लॉक का औसत आवृत्ति (हर्टज) Average frequency of time block(Hz)	डी.एस.एम दर (पैसा प्रति किलोवॉट घण्टा) DSM rate (Paisa per kWh)
50.05 हर्टज और ऊपर 50.05 Hz and above	साधारण शुल्क 0 पैसा प्रति किलोवॉट घण्टा अतिरिक्त शुल्क 178 पैसा प्रति किलोवॉट घण्टा अनुसूचित के 12% या 150 मेगावॉट जो कम हो Normal Charge 0 paisa per kWh Additional charge for deviation fixed at 178 paisa per kWh on 12% of schedule or 150MW whichever is less
50.05 हर्टज और 50.00हर्टज के मध्य Between 50.05 Hz and 50.00 Hz	0.01 हर्टज स्टेप में रेखीय (इस सीमा के भीतर प्रत्येक 0.01 हर्टज स्टेप 35.60 पैसा प्रति किलोवॉट घण्टा के बराबर है) Linear in 0.01 Hz step (each 0.01 Hz step is equivalent to 35.60 paisa per kWh within this range)
50.00 हर्टज और 49.7 हर्टज के मध्य Between 50.00 Hz and 49.70 Hz	0.02 हर्टज स्टेप में रेखीय (इस सीमा के भीतर प्रत्येक 0.02 हर्टज स्टेप 15.5 पैसा प्रति किलोवॉट घण्टा के बराबर है) Linear in 0.01 Hz step (each 0.01 Hz step is equivalent to 20.84 paisa per kWh within this range)
49.7 हर्टज से नीचे Below 49.7 Hz	साधारण शुल्क 0 पैसा प्रति किलोवॉट घण्टा अतिरिक्त शुल्क 250 गुना विचलन समयब्लाक में @824.04पैसा प्रति किलोवॉट घण्टा Normal Charge 0 paisa per kWh Additional charge for deviation fixed at 250 times the deviation in a time block @ 824.04 paisa per kWh

जनित्र के लिए, डीएसएम ऊर्जा वास्तविक उत्पादन (पूर्व बस) और निर्धारित उत्पादन (पूर्व बस) के मध्य अन्तर है, जबकि एक लाभार्थी के लिए यह वास्तविक (परिधि) आहरण और निर्धारित (परिधि) आहरण के मध्य अन्तर के बराबर है। डी.एस. एम. प्रभार डी.एस. एम. दर के साथ डी.एस. एम. ऊर्जा के गुणन से प्राप्त की जाती है। डी.एस. एम. दर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के द्वारा अधिसूचित एक आवृत्ति निर्भर ऊर्जा दर है। घटक डी.एस. एम. प्रभार की भुगतान/प्राप्ति पर निर्भर करता है जो ग्रिड आवृत्ति को सहायता प्रदान की है/कम आँका है, पर निर्भर करता है।

4.3 विचलन व्यवस्थापन तंत्र (डी.एस.एम.) देय:

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के देयविचलन व्यवस्थापन तंत्र (डीएसएम) (रूपये करोड़ों में) अधोलिखित हैं:

For a Generator, DSM energy is the difference between actual generation (Ex-bus) and Schedule generation (Ex-bus), whereas for a beneficiary, it is equal to actual drawal (periphery) and schedule drawal (periphery). DSM charge is obtained by multiplying the DSM energy with DSM rate. DSM rate is a frequency dependent energy rate notified by Central Electricity Regulatory Commission (CERC). A constituent may receive / pay DSM charge depending on whether it has assisted/ undermined the grid frequency.

4.3 Deviation Settlement Mechanism (DSM) Payable:

The Deviation Settlement Mechanism (DSM) payable (in Rupees Crore) of North-Eastern Region for the financial year 2017-18 is given as below:

(आंकड़े रुपये लाखों में Figures in Rs. Crore)

Name of state	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18
अरु. प्रदेश Ar. Pradesh	-1.08	-1.21	-1.21	3.63	1.16	2.75	1.14	-3.32	-3.53	-3.46	-3.967	-3.24
असम Assam	-12.65	-17.96	-17.96	-11.76	-12.38	-13.01	-8.34	-5.79	-3.7	-4.24	-2.38	-1.94
मणिपुर Manipur	0.08	0.07	0.07	-0.06	-0.67	0.64	1.06	0.62	0.76	0.31	0.48	0.88
मैगालय Meghalaya	1.4	1.7	1.7	1.7	1.82	1.52	-0.61	0.71	0.88	1.3	1.202	1.71
मिजोरम Mizoram	-1.12	-0.66	-0.66	-0.8	0.01	0.33	1.02	-0.5	1.41	1.16	0.409	-0.71
नागालैण्ड Nagaland	-1.29	-1.02	-1.02	-0.75	-0.36	-0.08	0.63	0.31	-0.96	-0.39	-0.123	-0.5
त्रिपुरा Tripura	-3.5	-2.34	-2.34	-1.3	-2.23	0.07	-1.03	0.72	-0.21	-0.96	0.309	-0.77
PGCIL-HVDC	-0.06	-0.13	-0.13	-0.16	-0.08	0.01	0.11	0.08	0.08	0.09	0.077	0.1

(-) indicates DSM receivable (in ` Crores)

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए डी. एस. एम. ऊर्जा का विस्तृत आँकड़ा अनुलग्नक-X में सुसज्जित है।

The detail data of DSM energy is furnished in Annexure-X for the financial year 2017-18.

4.4 पारेषण शुल्क:

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, 01.07.2011 से प्रभावी सीईआरसी विनियम 2010 (अंतर राज्य पारेषण शुल्क और हानि का सहभाजन) के विनियम 17(2) के अनुरूप त्रैमासिक रूप में पीओसी दर सूचित करता है। उपरोक्त विनियम तथा इसके उत्तर्वर्ती संशोधनों में से कोई भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पारेषण शुल्क के निर्धारण का आधार बनेगा। वर्ष 2017-18 का पीओसी दर नीचे दिया गया है :

4.4 Transmission Tariff:

Central Electricity Regulatory Commission notifies the PoC charges quarterly in accordance with Regulation 17(2) of Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2010 which came into effect from 01.07.2011. The above stated regulations and subsequent amendments thereof, if any forms the basis for determination of transmission charges in NER. The PoC Rates for the year 2017-18 is given below:

Slabs for PoC Rates-North Eastern Region for LTOA/ MTOA billing							
		April 17- June 17			July 17- Sep 17		
सं Sl. No.	Name of Entity	PoC Slab Rate (Rs/MW/Month)	Reliability Support Charges Rate (Rs/MW/Month)	HVDC Charges Rate for NER (Rs/MW/Month)	PoC Slab Rate (Rs/MW/Month)	Reliability Support Charges Rate (Rs/MW/Month)	HVDC Charges Rate for NER (Rs/MW/Month)
1	Arunachal Pradesh	205029	27764	8880	178839	27284	8507
2	Assam	317357	27764	8880	291637	27284	8507
3	Manipur	176947	27764	8880	178839	27284	8507
4	Mizoram	317357	27764	8880	366836	27284	8507
5	Meghalaya	233111	27764	8880	216438	27284	8507
6	Nagaland	205029	27764	8880	216438	27284	8507
7	Tripura	92701	27764	8880	103640	27284	8507

Slabs for PoC Rates-North Eastern Region for LTOA/ MTOA billing							
		Oct 17- Dec 17			Jan 18- March 18		
सं Sl. No.	Name of Entity	PoC Slab Rate (Rs/MW/Month)	Reliability Support Charges Rate (Rs/MW/Month)	HVDC Charges Rate for NER (Rs/MW/Month)	PoC Slab Rate (Rs/MW/Month)	Reliability Support Charges Rate (Rs/MW/Month)	HVDC Charges Rate for NER (Rs/MW/Month)
1	Arunachal Pradesh	183255	24271	7459	110441	25899	7935
2	Assam	293699	24271	7459	266935	25899	7935
3	Manipur	183255	24271	7459	141740	25899	7935
4	Mizoram	293699	24271	7459	266935	25899	7935
5	Meghalaya	72811	24271	7459	141740	25899	7935
6	Nagaland	210866	24271	7459	204337	25899	7935
7	Tripura	72811	24271	7459	79142	25899	7935

Slabs for PoC Rates-North Eastern Region for STOA purpose									
		April 17- June 17		July 17- Sep 17		Oct 17- Dec 17		Jan 18- Mar 18	
सं. Sl. No.	Name of Entity	PoC Slab Rate (Paisa/kWH)	Reliability Support Charges Rate (Paisa/kWH)	PoC Slab Rate (Paisa/kWH)	Reliability Support Charges Rate (Paisa/kWH)	PoC Slab Rate (Paisa/kWH)	Reliability Support Charges Rate (Paisa/kWH)	PoC Slab Rate (Paisa/kWH)	Reliability Support Charges Rate (Paisa/kWH)
1	Arunachal Pradesh W	13.36	3.86	14.39	3.79	13.13	3.37	10.59	3.6
2	Arunachal Pradesh Inj	3.37	3.86	1.6	3.79	1.32	3.37	0.07	3.6
3	Assam W	20.86	3.86	23.99	3.79	24.93	3.37	21.1	3.6
4	Assam Inj	10.86	3.86	11.2	3.79	7.23	3.37	7.08	3.6
5	Manipur W	13.36	3.86	11.2	3.79	13.13	3.37	10.59	3.6
6	Manipur Inj	5.87	3.86	4.8	3.79	4.28	3.37	3.58	3.6
7	Meghalaya W	15.86	3.86	17.59	3.79	4.28	3.37	10.59	3.6
8	Meghalaya Inj	3.37	3.86	4.8	3.79	7.23	3.37	0.07	3.6
9	Mizoram W	23.35	3.86	27.19	3.79	24.93	3.37	21.1	3.6
10	Mizoram Inj	10.86	3.86	14.39	3.79	16.08	3.37	7.08	3.6
11	Nagaland W	13.36	3.86	14.39	3.79	16.08	3.37	17.6	3.6
12	Nagaland Inj	5.87	3.86	4.8	3.79	4.28	3.37	7.08	3.6
13	Tripura W	3.37	3.86	8	3.79	7.23	3.37	7.08	3.6
14	Tripura Inj	15.86	3.86	14.39	3.79	16.08	3.37	10.59	3.6
15	Palatana	15.86	3.86	14.39	3.79	19.03	3.37	14.09	3.6
16	Ranganadi	23.35	3.86	27.19	3.79	13.13	3.37	28.11	3.6
17	Bongaigaon NTPC	23.35	3.86	27.19	3.79	16.08	3.37	24.61	3.6

(i) साल 2017-18 में लाभार्थियों के लिए अनुमोदित दीर्घकालिक और अनुमोदित माध्यमिक इंजेक्शन और निकासी के लिए पारेषण प्रभार (रुपये करोड़ों में):

(i) Transmission Charges in (Rs. Crore) for the constituents for Approved Long term and Approved Medium Term Injection and Withdrawal the year 2017-18:

Month	Ar. Pradesh	ASEB	Manipur	MeECL	Mizoram	Nagaland	Tripura	HVDC BNC
Apr-17	3.914	39.372	4.154	6.799	3.743	3.218	4.023	0.081
May-17	3.914	39.372	4.154	6.799	3.743	3.218	4.023	0.081
Jun-17	3.914	39.372	4.154	6.799	3.743	3.218	4.023	0.081
Jul-17	3.476	36.417	4.174	6.358	4.257	3.359	4.336	0.074
Aug-17	3.476	36.417	4.174	6.358	4.257	3.359	4.336	0.074
Sep-17	3.476	36.417	4.174	6.358	4.257	3.359	4.336	0.074
Oct-17	3.482	36.194	4.181	2.635	3.440	3.230	3.251	0.074
Nov-17	3.482	36.194	4.181	2.647	3.440	3.230	3.251	0.037
Dec-17	3.482	36.194	4.181	2.647	3.440	3.230	3.251	0.037
Jan-18	2.505	37.380	3.714	4.904	3.550	3.438	3.709	0.068
Feb-18	2.505	37.380	3.714	4.904	3.550	3.438	3.709	0.068
Mar-18	2.505	37.380	3.714	4.904	3.550	3.438	3.709	0.068

TRANSMISSION CHARGES in crore INR

(ii) साल 2017-18 में लाभार्थियों के लिए अनुमोदित इंजेक्शन/निकासी से हुए विचलन के लिए पारेषण प्रभार (रुपये करोड़ों में):

(ii) Transmission Charges in (Thousand Rs.) for Deviation from approved Injection / Withdrawal for the constituents for the year 2017-18:

DICs(Demand)	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18
Ar. Pradesh	1.2	41.4	230.9	209.6	142.3	49.4	9.9	10.7	9.2	6.2	3.9	8.4
ASEB	10.0	97.6	542.0	492.1	338.5	167.3	42.7	33.3	24.9	19.1	11.5	28.9
Manipur	3.2	19.4	104.9	95.2	65.2	28.4	6.6	5.8	4.7	3.5	2.2	4.9
MeECL	8.2	25.8	143.9	142.7	119.2	42.1	29.4	9.1	6.4	4.7	2.8	6.9
Mizoram	1.2	12.8	71.3	64.7	44.3	19.6	4.4	3.8	3.2	2.3	1.4	3.4
Nagaland	2.9	12.1	66.7	60.7	41.5	18.2	4.9	4.0	3.0	2.2	1.3	3.1
TSECL	7.8	16.6	91.3	82.9	57.4	26.0	5.8	4.9	4.2	3.0	1.9	12.9
PGCIL-HVDC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
BgTPP U#2*	10754.2	668.9	584.5	855.5	1216.4	616.1	3501.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

- Start-up power

DICs(Injection)	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18
Loktak	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.4	3.3
Khandong	1.8	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.3	46.4	22.1	18.3	10.8
Kopili	16.6	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	1.1	3.8
DHEP	11.0	25.1	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	12.7	26.3	23.0	18.9
RHEP	144.9	156.7	30.5	39.6	28.9	1.8	28.1	166.2	224.7	460.6	368.7	355.0
AGTPP-CC	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
AGBPP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kopili-II	0.1	0.3	0.1	0.0	0.4	0.4	1.1	5.8	2.3	0.9	0.6	0.8
Palatana	62.8	13.6	14.6	0.0	274.8	118.5	0.0	0.0	8.2	11.0	0.0	0.0
BgTPP	28.9	50.2	45.8	48.4	29.7	3.8	0.1	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0



35वीं सीसी बैठक, गुवाहाटी / 35th CC Meeting at Guwahati.

अध्याय CHAPTER 5

संचालन, सुरक्षा, संचार और प्रणाली का अध्ययन Operation, Protection, Communication & System Studies

5.1 यूएफआर प्रणाली:

राष्ट्रीय विद्युत समिती के सुझावों के आधार पर क्षेत्र में व्याप्त उच्च कमी की स्थिति जो की लीन हाइड्रो स्थिति में पूरे क्षेत्र में उत्पन्न होती है उसको डिफेन्स मेकानिजम के तहत यूएफआर लगा कर नियंत्रित किया जा सकता है। जिससे करीब 400 मेगावाट (स्टेज-I: 100 मेगावाट, स्टेज-II :100 मेगावाट और स्टेज-III:100 मेगावाट और स्टेज-IV 100 मेगावाट) भार राहत प्रदान कर सकते हैं । यूएफआर के जरिए प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित भार राहत का विवरण अनुसंगनक-XI में दिया गया है:

5.2 विशेष सुरक्षा योजना:

महत्वपूर्ण इएचवी लाइनों में ट्रिपिंग के कारण ग्रीड व्यवधान को रोकने के लिए , एक विशेष सुरक्षा योजना (एसपीएस) क्षेत्र की सबसे बड़ी उत्पादन यूनिट यानि ओटीपीसी के पलटाना गैस आधारित विद्युत संयंत्र के लिए प्रस्तावित की गई है:

आकस्मिकता I : पलटाना की दोनों यूनिटों की ट्रिपिंग
आकस्मिकता II: दोनों उत्पादनों के साथ 400 केवी पलटाना-सिलचर डी/सी लाइनों की ट्रिपिंग
आकस्मिकता III : उत्पादन के साथ 400 केवी सिलचर-बेर्निहात और 400 केवी सिलचर-अजारा की ट्रिपिंग
आकस्मिकता IV: उत्पादन के बिना 400 केवी सिलचर-बेर्निहात और 400 केवी सिलचर-अजारा की ट्रिपिंग

एसपीएस में निम्नलिखित प्रावधानों का समावेश है :

1. उपरोक्त चार आकस्मिकताओं में से प्रत्येक के अधीन पहचानित पारेषण लाइनों की ट्रिपिंग पर अंत - ट्रिप प्रावधान।

5.1 UFR Scheme:

Based on the recommendations of the National Power Committee(NPC) that in view of high shortfall conditions that prevail throughout the region in lean hydro conditions, UFRs may be installed under defense mechanism to provide total load relief of 400 MW (Stage-I: 100 MW, Stage-II: 100 MW, Stage-III: 100 MW & Stage-IV: 100MW). The State wise load relief through UFR shall be as given in Annexure-XI:

5.2 Special Protection Scheme:

In order to prevent frequent grid disturbances due to tripping of important EHV lines, a Special Protection Scheme (SPS) was proposed for the largest generating unit of the region i.e. Palatana Gas Based Power Plant of OTPC:-

Contingency I: Tripping of both units at Palatana.
Contingency II: Tripping of 400kv Palatana - Silchar D/C line with both generations.
Contingency III: Tripping of 400 kV Silchar-Byrnihat and 400kV Silchar-Azara with generation.
Contingency IV: Tripping of 400 kV Silchar-Byrnihat 400kV Silchar-Azara without generation.

SPS comprise of following provisions:-

1. Inter-trip provision on tripping of the identified transmission lines under each of above four contingencies.

स्थिति-I के लिए निम्नलिखित प्रावधानों का समावेश है :

1. 132 केवी सिलचर -श्रीकोना
2. 132 केवी सिलचर- पंचग्राम
3. 132 केवी बदरपुर- पंचग्राम

भार विमोचित मात्रा :109मेगावाट(ओफ पीक)159 मेगावाट (पीक)

स्थिति-II जब 400 के.वी. पलाटाना-सिलचर लाइनों के दोनों सर्किट ट्रिप हो जाए,तब सिलचर में ट्रिप रिलेओं से सिग्नल उत्पादित होगा:

1. पलाटाना संरक्षण को अपनी पूर्ण क्षमता में प्रचालित करके घरेलू भार उत्पादन करना।
2. ओटीपीसी पलाटाना के मोडुल I और II के उत्पादन में कटौती (अतिरिक्त खपत को वर्जित करके दोनों जीटीएस को 20 मेगावाट के आसपास करना) ।

स्थिति-III जब 400 के.वी.सिलचर-बर्निहाट एस/सी और 400 के.वी.सिलचर-अजारा एस/सी लाइनें ट्रिप हो, तब सिलचर में ट्रिप रिलेओं से सिग्नल उत्पादित होगा।यह सिग्नल सीसीजीटी पलाटाना के एक मोडुल के जीटीजी/एसटीजी के सीबी को ट्रिप करेगा। लेकिन पलाटाना के ट्रिप यूनिट एफएसएनएल (Full Speed No Load)में चलेगा। पलाटाना के यूनिट में अनुषंगी सहित अधिकतम 240 मेगावाट के उत्पादन के साथ ट्रिप कर सकते हैं।

स्थिति-IV जब 400 के.वी.सिलचर-बर्निहाट लाइन और 400 के.वी. सिलचर-अजारा लाइन ट्रिप हो जाए, तब सिलचर में ट्रिप रिले से सिग्नल जेनेरेट होगा। निम्नलिखित लाइनों में ट्रिपिंग लागू किया गया है :

- 1) 132 केवी सिलचर-श्रीकोना
- 2) 132 केवी सिलचर-पंचग्राम
- 3) 132 केवी बदरपुर- पंचग्राम
- 4) 132 केवी सिलचर-दुर्लवचेरा-धर्मनगर

भार विमोचित मात्रा :109 मेगावाट(ओफ पीक)159 मेगावाट (पीक)

For Case - I tripping of following lines has been implemented:

1. 132kV Silchar - Srikona.
2. 132kV Silchar - Panchgram.
3. 132kV Badarpur - Panchgram.

Quantum of load relief: 109 MW(off-peak), 159 MW (peak).

For Case-II When both the ckts of 400 kV Palatana – Silchar lines trip, a signal will be generated from trip relays at Silchar:

1. Palatana Protection to operate at their end and bring generation to house load.
2. Reduction of Generation of Module I & II of Palatana, OTPC (both GTs to around 20 MW excluding the auxiliary consumption).

For Case-III When 400 kV Silchar – Byrnihat S/C and 400 kV Silchar – Azara S/C lines trip, signal will be generated from trip relays at Silchar. This signal should trip CBs of GTG / STG of one Module of Palatana CCGT. But the tripped unit of Palatana will be running in FSNL (Full Speed No Load). The units of Palatana may be tripped allowing a maximum of 240 MW generation including auxilliary.

For Case-IV When 400 kV Silchar – Byrnihat line and 400 kV Silchar – Azara line trips, a signal will be generated from trip relays at Silchar. Tripping of following lines has been implemented:

1. 132kV Silchar - Srikona.
2. 132kV Silchar - Panchgram.
3. 132kV Badarpur - Panchgram.
4. 132kV Silchar-Durlavcherra-Dharmanagar.

Quantum of load relief: 109 MW(off-peak), 159 MW (peak).

5.3 यूएफ रिले का निरीक्षण:

यूएफ रिले का निरीक्षण जब और जैसे जरूरत पड़ने पर किया जाता है।

5.4 दीपायन योजना :

03.08.2012 को विद्युत मंत्रालय , केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष के अध्यक्षता में गठित जांच समिति की सिफारिशानुसार देश के सभी प्रदेशों में दीपायन योजना गठित करने का सुझाव दिया गया था। ब्लैकआउट के समय पर इन दीपायनों में उपलब्ध सटार्ट - अप पावर से प्रणाली को कम समय में फिर से चालू किया जा सकता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ जेनेरेटिंग यूनिटों के आवृत्ति सेटिंग सिफारिश की गई दीपायन प्रणाली के आवृत्ति 47.9 हर्ट्स से अधिक उच्च है। इसलिए दो दीपायन प्रणाली 48.8 हर्ट्स आवृत्ति के साथ कार्यावित किया गया है। इसका विवरण अनुसंगनक-XII में दिया गया है:

5.5 नए भार प्रेक्षण केंद्रों की स्थापना :

12वीं एनईआरपीसी बैठक के निर्णयानुसार नए एसएलडीसी की स्थापना अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालेण्ड में की जा रही है और असम , मेघालय और त्रिपुरा में स्थित वर्तमान में कार्य कर रहे एसएलडीसीओं का उन्नयन किया जा रहा है। 09.12.13 को शिलांग में आयोजित विशेष टीसीसी बैठक में विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ था कि पावर ग्रिड स्काडा/ ईएमएस प्रणाली के विस्तारण / उन्नयन कार्यों में आगे बढ़ेगा और इसका निवेश सीईआरसी द्वारा तय किया गया प्रशुल्क में वसूल करेगा। दिनांक 31.03.2018 तक स्काडा/ईएमएस सिस्टम का उन्नयन पूर्णता के विभिन्न स्तरों में है।

5.3 Inspection of UF relays:

Inspections of UF Relays are carried as and when required.

5.4 Islanding Scheme:

As per recommendations of the enquiry committee constituted on 03.08.2012 by the Ministry of Power under chairmanship of Chairman, CEA it was suggested to set up islanding schemes in all regions of the country. In the event of blackout system is restored in a short time with the availability of startup power from these islands. The frequency setting of some generating units in NER is much higher than the recommended frequency of 47.9 Hz for islanding scheme. So 2 islanding schemes have been implemented both with a frequency of 48.8 Hz instantaneously. The details are given in Annexure-XII.

5.5 Setting up of new SLDCs:

As per decision of 12th NERPC meeting new SLDCs are being setup in the states of Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland and existing SLDCs in the states of Assam, Meghalaya and Tripura are being upgraded. At special TCC meeting held in Shillong on 09-02-2013, after deliberation it was agreed that POWERGRID should go ahead with the implementation of Expansion/Upgradation of SCADA/EMS System at NERLDC and SLDCs of North Eastern Region and investment shall be recovered as tariff determined by CERC. The Upgradation of SCADA/EMS System is at various stages of completion as on 31.03.2018.

5.6 विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ):

विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) का गठन केंद्रीय विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2010 दिनांक 4.जून, 2010 के तहत किया गया है।

निम्नलिखित विनियामक शुल्क पीएसडीएफ को जमा किया जा रहा है:

- Congestion राहत नियम के मुताबिक ब्याज के साथ Congestion शुल्क प्राप्त करने के हकदार क्षेत्रीय संस्थाओं को देय राशि जारी करने के बाद Congestion शुल्क खाता में क्रेडिट के लिए हकदार है।
- विद्युत बाजार के नियमों के अनुसार विद्युत विनियमों में बाजार विभाजन के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों की बाजार कीमतों में अंतर से उत्पन्न Congestion राशि।
- विचलन निपटान तंत्र विनियमों के अनुसार दावों के अंतिम निपटारे के बाद क्षेत्रीय विचलन पूल खाता निधि के क्रेडिट के लिए खड़े विचलन निपटारे शुल्क।
- ग्रिड कोड के अनुसार प्रतिक्रियाशील ऊर्जा शुल्क खाते के क्रेडिट के लिए खड़े आरएलडीसी प्रतिक्रियाशील ऊर्जा शुल्क।
- एसटीओए अग्रिम द्विपक्षीय लेनदेन में सीईआरसी (अंतरराज्यीय संचरण में खुली पहुंच) विनियम, 2008 और इसके संशोधन के अनुसार स्पष्ट नीलामी प्रक्रिया से उत्पन्न अतिरिक्त संचरण शुल्क।
- समय समय पर केंद्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अन्य शुल्क।

क्षेत्रीय विद्युत समितियां, उत्पादक कंपनियां, संचरण लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी और भार प्रेषण केंद्रों का जैसा भी मामला हो, पीएसडीएफ से वित्त सहायता के लिए योजनाओं को एनएलडीसी को नोडल एजेंसी के रूप में जमा करेंगे। एनएलडीसी इन योजनाओं को तकनीकी जांच के लिए मूल्यांकन समिति को पेश करेगा। केविप्र के अध्यक्ष की अध्यक्षता में और सीईआरसी से संचार के बाद मूल्यांकन समिति की सिफारिश के आधार पर पीएसडीएफ के तहत धन की संवितरण सचिव (विद्युत) के नेतृत्व में अंतर - मंत्रालयी निगरानी समिति द्वारा स्वीकृत की जाएगी।

5.6 Power System Development Fund(PSDF):

Power System Development Fund (PSDF) has been constituted vide Central Electricity Regulatory Commission (Power System Development Fund) Regulations, 2010 dated 4th June 2010.

Following regulatory charges are being credited to PSDF:

- Congestion Charges standing to the credit of the "Congestion Charge Account" after release of amounts payable to Regional Entities entitled to receive congestion charges along with interest, if any, in accordance with the Congestion Relief Regulations.
- Congestion amount arising from the difference in the market prices of different regions as a consequence of market splitting in power exchanges in accordance with Power Market Regulations.
- Deviation Settlement Charges standing to the credit of the "Regional Deviation Pool Account Fund" after final settlement of claims in accordance with Deviation Settlement Mechanism Regulations.
- RLDC Reactive Energy charges standing to the credit of Reactive Energy Charges Account in accordance with the Grid Code.
- Additional Transmission Charges arising out of the explicit auction process in STOA Advance Bilateral transactions in accordance with the CERC (Open Access in interstate transmission) Regulations, 2008 and amendments thereof.
- Such other charges as may be notified by the Central Commission from time to time.

Regional Power Committees, Generating Companies, Transmission Licensees, Distribution Licensees and Load Dispatch Centers as the case may be, shall submit the schemes to NLDC as Nodal Agency for funding from PSDF. NLDC would pose these schemes to the Appraisal Committee for technical Scrutiny. Based on the recommendations of the Appraisal Committee headed by chairperson, CEA and communication of the CERC, the disbursement of the funds under PSDF shall be sanctioned by an inter-ministerial Monitoring Committee headed by Secretary, Power.

विद्युत प्रणाली विकास निधि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा (विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) के संचालन के लिए योजना के संबंध में कैबिनेट अनुमोदन और उसमें जमा धन के उपयोग के संबंध में विद्युत मंत्रालय के पत्र सं. 29/9/2010-R&R (Vol. II) दिनांक 10.01.2014 के अनुसार):

1. अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आइएसटीएस) और अंतरा-राज्य प्रणाली में congestion से मुक्त होने के लिए भार प्रेषण केंद्रों द्वारा परिचालन प्रतिक्रिया के आधार पर रणनीतिक महत्व की आवश्यक संचरण प्रणाली तैयार करना जो कि आइएसटीएस के लिए प्रासंगिक है।
2. ग्रिड में वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार हेतु शंट कैपेसिटर्स, श्रेणी प्रतिकारियों और अन्य प्रतिक्रियाशील ऊर्जा जनित्रों का संस्थापन।
3. क्षेत्रीय आधार पर सुरक्षा लेखा परिक्षा में पहचाने गए विसंगतियों को सही स्थापित करने के लिए मानक और विशेष सुरक्षा योजनाओं, अग्रगामी और प्रदर्शनकारी परियोजनाओं की स्थापना।
4. Congestion से राहत के लिए संचरण और वितरण प्रणाली का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण।
5. उपर्युक्त उद्देश्यों के सफलता के लिए कोई अन्य योजना/ परियोजना, जैसे तकनीकी अध्ययन और क्षमता निर्माण आदि आयोजित करना।

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) सीईआरसी(पीएसडीएफ) विनियम, 2014 के तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।

निगरानी समिति के रूप में जाने जाने वाले एक अंतर मंत्रालयीय निगरानी समिति का गठन भारत सरकार द्वारा (विद्युत मंत्रालय) ने सचिव, विद्युत की अध्यक्षता में किया है। निगरानी समिति मूल्यांकन समिति की सिफारिश और केंद्रीय आयोग के संचार के आधार और मंजूरी के लिए ऐसी परियोजनाओं पर (या उनकी संशोधित लागत) पर विचार करेगी कि ऐसी परियोजनाएं सीईआरसी(पीएसडीएफ) नियम, 2014 में परिभाषित इन नियमों के सिद्धांतों के अनुरूप हैं और उन्हें प्राथमिकता दी गई है।

The Power System Development Fund will be utilized for the following purposes (as per MoP letter vide No. 29/9/2010-R&R (Vol. II) dated 10th January, 2014 in respect of the Cabinet Approval regarding the scheme for operationalization of the Power System Development Fund (PSDF) and utilization of funds deposited therein):

- i) Creating necessary transmission systems of strategic importance based on operational feedback by Load Despatch Centers for relieving congestion in Inter-State Transmission Systems (ISTS) and intra-state system which are incidental to the ISTS.
- ii) Installation of shunt capacitors, series compensators and other reactive energy generators for improvement of voltage profile in the Grid.
- iii) Installation of standard and special protection schemes, pilot and demonstrative projects, and for setting right the discrepancies identified in the protection audits on regional basis.
- iv) Renovation and Modernization (R&M) of transmission and distribution systems for relieving congestion.
- v) Any other scheme/project in furtherance of the above objectives, such as, conducting technical studies and capacity building, etc.

National Load Dispatch Center (NLDC) is the Nodal Agency for the implementation of the scheme under CERC (PSDF) Regulations 2014.

Government of India (Ministry of Power) has constituted an Inter-Ministerial Monitoring Committee under the Chairmanship of Secretary (Power) to be known as Monitoring Committee. The Monitoring Committee will consider such projects (or their revised costs) for sanction based on the recommendation of the Appraisal Committee and communication of the Central Commission that such projects are in line with the principles defined in CERC (PSDF) Regulation, 2014 and have been prioritized in accordance with the principles envisaged in these regulations.

मूल्यांकन समिति भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) द्वारा संवीक्षा (तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन) और पीएसडीएफ से वित्त सहायता के लिए विभिन्न परियोजना प्रस्तावों के प्राथमिकता के लिए गठित की गई है।

डीपीआर प्रस्तुत करने का दिशा निर्देश:

मूल्यांकन समिति ने अपनी सातवीं बैठक में समानता लाने का सुझाव दिया था कि एनएलडीसी वेबसाइट के माध्यम से इकाइयों को स्पेयर, कर आदि के संबंध में सुझाए गये दिशानिर्देशों के साथ एक मॉडल डीपीआर उपलब्ध कराया जा सकता है। इस संबंध में 08.09.15 को आयोजित बैठक में मूल्यांकन समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया था। समिति द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देशों की सिफारिश की गई थी:

- सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम 2014-19 के तहत निर्दिष्ट स्पेयर
- परियोजना लागत में राज्य कर, प्रवेश कर आदि को सम्मिलित न करना
- योजना के मंजूरी के बाद ही लेटर ऑफ अवार्ड (एलएओ) की नियुक्ति
- आपूर्ती और निर्माण एक दूसरे के अनुरूप हो
- वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के साथ इसे जोड़ने के लिए प्रत्येक योजना के लिए अलग बैंक खाता खोलना

Appraisal Committee has been constituted by the Government of India (Ministry of Power) for scrutiny (techno-economic appraisal) and prioritization of the various projects proposals for funding from PSDF.

Guidelines for submission of DPR:

The Appraisal Committee, in its seventh meeting had suggested to bring uniformity, that a model DPR along with suggested guidelines with regard to spares, taxes etc may be made available to the entities through NLDC website. The matter was deliberated by the Appraisal Committee in the meeting held on 8.9.2015. The committee had recommended the following guidelines:

- Spares as specified under the Tariff Regulations for 2014-19 notified by CERC
- Non consideration of state taxes, entry tax, etc in the project cost
- Placement of the Letter of Award (LOA) only after approval of the scheme.
- Supply and erection shall commensurate with each other.
- Opening of a separate bank account for each scheme for linking of the same with Public Finance Management System (PFMS) of Ministry of Finance.

अध्याय CHAPTER 6

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति की बैठकें Meetings of North-Eastern Regional Power Committee

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति अपनी विभिन्न स्थायी समितियों की बैठकों में सामरिक संचालन की योजना बनाने, विद्युत के आदान - प्रदान के लिए, वाणिज्यिक व्यवस्था और बकाया / विवादों और अन्य अनसुलझे तकनीकी और वाणिज्यिक मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न स्थायी समितियों अर्थात ओसीसी पीसीसी टीसीसी और विद्युत समिति की बैठकों में चर्चा की गयी। ये बैठकें नियमित रूप से सभी घटकों की सहमति से उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति के तत्वावधान में समय समय पर सुविधानुसार आयोजित की गयी। इन बैठकों में इष्टतम विद्युत की आपूर्ति और क्षेत्र के घटकों को अधिकतम लाभ देने के लिये आम सहमति से लिये गये निर्णयों को लागू किया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित विभिन्न समितियों की बैठक की सूची अनुलग्नक-XIII पर हैं।

6.1 उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनईआरपीसी) की बैठक:

यह सर्वोच्च निकाय और उनके सदस्यों जो कि इन क्षेत्रों के सातों राज्यों के विद्युत मंत्री हैं, राज्य विद्युत परिषदों के अध्यक्षों, अन्य सम्बन्धित केन्द्रीय क्षेत्र संगठन के अत्यधिक उच्च स्तर के अधिकारी और सदस्य सचिव, एनईआरपीसी की बैठक है। इस समिति के द्वारा बैठकों में प्रमुख मुद्दों पर नीतिगत निर्णय लिया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान एनईआरपीसी की एक बैठक (18वीं) आयोजित की गई।

NERPC's interactions with its constituents for strategic operational planning & commercial arrangements for exchange of power and settling of dues/disputes and other unresolved technical and commercial issues are discussed in the meetings of various Standing Committees viz. OCC, PCC, TCC and Power Committee meetings set up for the purpose. These meetings under the aegis of NERPC were held regularly and periodically with the convenience and consent of all the constituents and important decisions taken or arrived at these meetings are implemented, for optimum supply of power and to give maximum benefits to the constituents of the Region. The list of various meeting of different committees held during 2017-18 are at Annexure-XIII.

6.1 North-Eastern Regional Power Committee (NERPC) Meeting:

This is the meeting of the highest body and its members are Minister of Power of all the seven States of this Region, Chairmen of the SEBs, very high-level officers of the other related central sector organisation and Member Secretary, NERPC. The policy decisions on major issues are taken by this body in its meeting. During 2017-18, one (18th) NERPC meetings was held.

6.2 तकनीकी समन्वय समिति (टीसीसी) की

बैठक:

तकनीकी समन्वय समिति, जो कि विद्युत समिति की मुख्य तकनीकी समिति है, जिनमें सम्बन्धित घटकों के राज्य विद्युत परिषदों/विद्युत विभागों/निगमों के सदस्य और प्रधान मुख्य अभियंता सम्मिलित हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान एक (18वीं) टीसीसी बैठक आयोजित की गई।

6.3 वाणिज्यिक समिति (सीसी) की बैठक:

तीन वाणिज्यिक समिति की बैठकें (33वीं से 35वीं) सदस्य सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। इन बैठकों में चर्चा की गई मुख्य मुद्दों को नीचे दर्शाया गया है :

- 1 एनईआरपीसी एप और सीडीएसी वास्तविक समय उर्जा मूल्यांकन प्रोजेक्ट की स्थिति।
- 2 स्टार्ट-अप पावर या इनफार्म पावर इंजेक्ट करने वाले जनरेटरों द्वारा देय पारेषण शुल्क को क्षेत्रीय पारेषण विचलन लेखा (आरटीडीए) में नहीं जोड़ा है परंतु पारेषण शुल्क वास्तविक अंतःक्षेपण या वापसी के तदनुसार भुगतान किया जाना है। जबकी ऐसे जनरेटरों के लिए अनुमोदित अंतःक्षेपण/वापसी शून्य होंगे, विचलन प्रभार अंतःक्षेपण / वापसी पीओसी प्रभार के 1.25 गुणा के भुगतान किया जाना है।
- 3 600 एम् इब्लू कामेंग और 110 एम इब्लू पारे जल विद्युत की अनंतिम दर ।
- 4 अरुणांचल प्रदेश में सुबंसिरि निचला एचई प्रोजेक्ट(2000 एमइब्लू) के संदर्भ में उर्जा खरीद समाझौता हेतु हस्ताक्षर ।
- 5 एमएसपीडीसीएल के साथ तवांग एचई प्रोजेक्ट, स्टेज-II के संदर्भ में उर्जा खरीद समाझौता हेतु हस्ताक्षर ।
- 6 डीएसएम,पारेषण प्रभार, उर्जा प्रभार तथा एनईआरएलडीसी के शुल्क और प्रभार बिल से संबंधित घटक दलों की बकाया राशि।

6.2 Technical Co-ordination Committee (TCC)

Meeting:

The Technical Co-ordination Committee, which is the main technical committee of the Power Committee comprising of the apex technical heads of the respective constituents. During the year 2017-18, one (18th) TCC meetings was held.

6.3 Commercial Committee (CC) Meeting:

Three Commercial Committee meetings (33rd to 35th) were held under the Chairmanship of the Member Secretary, NERPC. The main issues discussed in these meetings are given below:

- 1 Status of NERPC App and CDAC Real Time Energy Assessment Project.
- 2 Transmission charges payable by generators which are drawing start-up power or injecting infirm power are not captured in the Regional Transmission Deviation Account (RTDA) while transmission charges are to be paid by them corresponding to actual injection or withdrawal. Since the approved injection or withdrawal for such generators would be zero, the deviation charges are to be paid at 1.25 times the injection/ withdrawal PoC Charges.
- 3 Provisional tariff of 600 MW Kameng and 110 MW Pare Hydro Electric.
- 4 Signing of Power Purchase Agreement (PPA) in respect of Subansiri Lower HE Project (2000 MW) in Arunachal Pradesh.
- 5 Signing of Power Purchase Agreement (PPA) in respect of Tawang HE Project, Stage – II with MSPDCL.
- 6 Outstanding dues against constituents in respect of DSM, transmission Charges, Energy charges and NERLDC's fees and charges bills

- 7 एन ई आर में समस्त कार्यान्वयन:- निदेशक-एनईआरपीसी, डीजीएम (एमओ)-एनआरएलडीसी और राज्यों से प्रतिनिधियों को मिलाकर एमएस-एनईआरपीसी द्वारा बनाया गया समस्त समूह एनईआर राज्यों में समस्त मेकेनिज्म के कार्यवयन हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।
- 8 असम ग्रिड से भूटान द्वारा कुरीछु उर्जा का पुनः आयात।

सीईआरसी विनियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार जनरेटिंग स्टेशन में कॉलोनी की खपत तथा निर्माण कार्यों और अन्य सुविधाओं के लिए बिजली की खपत उस जनरेटिंग स्टेशन की सहायक खपत का हिस्सा नहीं हो सकता है।

6.4 संचालन समन्वय समिति (ओसीसी) की

बैठक:

संचालन समन्वय समिति (ओसीसी) जिसका प्रतिनिधित्व राज्य विद्युत परिषदों/विद्युत विभागों और केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत एजेंसियों के सदस्यों द्वारा किया जाता है, प्रत्येक माह में एक बार बैठक होती हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान 131वीं से 142वीं ओसीसी बैठकें सदस्य सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। ओसीसी बैठकों में उत्पादन अनुसूची, आपातकालीन आवश्यकताओं सहित विद्युत आवश्यकताएँ, केन्द्रीय क्षेत्र आवंटन, खामियों और रखरखाव और उत्पादन इकाइयों और पारेषण लाइनों हेतु बंद अनुसूची जैसे विषयों पर चर्चा की गयी और अंतिम रूप दिया गया। एसपीएआर के कार्यावयन की स्थिति, एससीएडीए / ईएमएस प्रणाली के विस्तारण / उन्नयन, संचारण लाइनों के प्रवर्तन कार्य की प्रगति/स्थिति, राज्य और केंद्रीय सेक्टर में उत्पादन यूनीटों और सह उत्पादन प्रणाली विषयों पर समीक्षा की गई।

आरपीसी बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण किया गया। अधो-आवृत्ति लोड शेडिंग योजना, उत्पादन और पारेषण तत्वों की लंबी आउटेज के बारे में नियमित रूप से चर्चा की गई।

- 7 SAMAST implementation in NER:- The SAMAST group formed by MS-NERPC comprising of Director-NERPC, DGM(MO)-NERLDC and representatives from States have been actively working for implementation of SAMAST mechanism in all NER States.
- 8 Re-import of Kurichhu energy by Bhutan from Assam grid.

As per provision of new CERC Regulations' 2014, the colony consumption and power consumed for construction works and other facilities at a generating station cannot be part of auxiliary consumption of that generating station.

6.4 Operation Co-ordination Committee (OCC) Meeting:

The Operation Coordination Committee (OCC) represented by nominees from the State Electricity Boards/Electricity Department, Central Sector Power Transmission and Generation Agencies in the region, meet once in every month. During the year 2017-18, 131st to 142nd OCC meetings were held under the Chairmanship of the Member Secretary, NERPC. In the OCC meetings the subjects like Generation Schedule, Power requirements including emergency requirements, Central Sector allocation, shortfalls, maintenance and shutdown schedule for generating units and transmission lines were discussed and finalized. The status of implementation of SPAR, upgradation/ expansion of SCADA/EMS system, progress/status of commissioning of new transmission lines, generating units and associated transmission system in the state and central sector etc. were reviewed.

The implementation of decisions taken in RPC meetings was monitored. Under Frequency Load Shedding Scheme, long outage of the generating and transmission elements was discussed regularly.

ग्रिड के सुव्यवस्थित प्रचालन के लिए उत्पादन और पारेषण तत्वों का जल्द पुनः स्थापन पर जोर दिया गया। ग्रिड के समग्र निष्पादन की समीक्षा की गई और आवश्यक सुधार का निर्णय लिया गया। माह के दौरान प्रणाली में व्यवधान और भविष्य में इससे बचने के सुधारात्मक उपायों पर चर्चा हुई।

6.5 संरक्षण समन्वय समिति (पीसीसी) की बैठक:

संरक्षण समिति में राज्य विद्युत परिषदों/विद्युत विभागों और केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत एजेंसियों के संरक्षण अभियंताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। इस समिति का उद्देश्य विभिन्न ग्रिड व्यवधान, उत्पादन और संचरण से संबंधित विभिन्न संरक्षण स्किमों, पुराने रिले को बदलने से संबंधित, अक्सर होने वाले फॉल्ट, रिले स्थापना का समन्वय आदि का विश्लेषण करना है। 46 वीं से 49 वीं संरक्षण समन्वय समिति की बैठक इस वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इन बैठकों में चर्चा के मुख्य मुद्दों का विवरण नीचे दिया गया है :

- 1 पारेषण लाइन, ट्रांसफॉर्मर, रिएक्टर आदि से संबंधित विभिन्न संरक्षण विवरणों की प्रस्तुतीकरण तथा रिले स्थापनाओं के लिए संरक्षण योजनाओं का मानकीकरण
- 2 उत्तरी क्षेत्र में ग्रिड व्यवधान संबंधि 30 जुलाई 2012 को हुए जांच समिति की रिपोर्ट संख्या 9.1.1 और 9.1.4 तथा 31 जुलाई 2012 को हुए उत्तरी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की जांच रिपोर्ट के अनुसार तृतीय पक्ष संपूर्ण लेखा परीक्षा की जरूरत है। जांच समिति की सिफारिशों को लागू किया गया।
- 3 सब-स्टेशन के लिए 220 वोल्ट डीसी बैटरी सिस्टम तथा पीएलसीसी उपकरण के लिए 48 वोल्ट डीसी बैटरी सिस्टम की स्वस्थता।
- 4 न्युमेरिकल रिले में प्रशिक्षित किया गया।
- 5 उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए आपातकालीन पुनः स्थापन तंत्र की खरीद।
- 6 उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 6 दीपायन योजना का कार्यान्वयन।
- 7 वर्ष के दौरान ग्रिड व्यवधान।

Early restoration of generation and transmission elements was pursued for smooth operation of grid. The overall performance of the Grid was reviewed and decisions were taken for necessary improvement. System disturbances during the month and remedial measures to avoid repetition of such incidences in future were discussed.

6.5 Protection Co-ordination Committee (PCC) Meeting:

The Protection Committee is represented by Protection Engineers of State Electricity Boards/Electricity Departments and Central Sector Power generation and transmission Agencies. Objective of this Committee is to analyze grid disturbances, discuss protection issues relating to generation and transmission system like protection schemes, replacement of old relays, frequently occurring faults, co-ordination of relay setting etc. 46th to 49th Protection Co-ordination Committee meetings were held during this financial year every month under the Chairmanship of the Member Secretary, NERPC. The main issues discussed in these meetings were as below:

- 1 Submission of various protection details of transmission lines, transformers, reactors etc. and relay settings for standardization of Protection Schemes.
- 2 As per Sl. no 9.1.1 & 9.1.4 of Report on Enquiry Committee on Grid Disturbance in Northern Region on 30th July 2012 and in Northern, Eastern & North-Eastern Region on 31st July 2012, thorough Third Party protection audit needs to be carried. Enquiry Committee recommendations were implemented.
- 3 Healthiness of 220V DC battery system for substation as well as 48 V DC battery system for PLCC equipment.
- 4 Training on Numerical Relay was done.
- 5 Procurement of emergency restoration system for NER.
- 6 Implementation of Islanding Scheme in NER.
- 7 Grid disturbances during the year.

6.6 उत्तर पूर्वी टेलिकम्युनिकेशन स्काडा तथा टेलीमेट्री (नेटेस्ट) बैठक

नेटेस्ट को एनईआरपीसी के उप-समिति के रूप में 15वीं टीसीसी तथा एनईआरपीसी बैठक के दौरान अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान, छठवीं से आठवीं नेटेस्ट बैठक एनईआरपीसी के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी।

इस समिति का मुख्य उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में नवीनतम संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना साथ ही मौजूदा संचार प्रणाली का निर्विघ्न प्रचालन के लिए सुधार और उन्नयन करना है।

6.6 The North Eastern Telecommunication SCADA & Telemetry (NeTest) Meeting:

The NeTest was approved as a sub-committee of NERPC during the 15th TCC&NERPC meeting. During the year 2017-18, 6th to 8th NeTest meeting were held under the chairmanship of the Member Secretary, NERPC.

The main objective of the committee is to monitor the implementation of latest communication technology in power sector along with improvement and upgradation of existing communication system for smooth operation of the system.

अध्याय CHAPTER 7

रिपोर्ट एवं प्रमाणन Reports & Certification

7.1 जारी की गई रिपोर्ट:

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति ग्रिड प्रचालन, भार उत्पादन संतुलन, प्रणाली विश्लेषण इत्यादि पर रिपोर्ट जारी करती हैं। विभिन्न रिपोर्टों का विवरण निम्नलिखित हैं:

- मासिक विद्युत आपूर्ति की स्थिति
- मासिक प्रगति रिपोर्ट
- भार उत्पादन संतुलन रिपोर्ट
- वार्षिक रिपोर्ट

7.2 पारिषण उपलब्धता का प्रमाणन

सीईआरसी के द्वारा अधिसूचित विनियम L-1/144/2013/CERC दिनांकित 21-02-14 और 01-04-14 से प्रभावी के अंतर्गत पावरग्रिड लाइनों व उपकरणों का मासिक उपलब्धता प्रमाण पत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत सचिवालय द्वारा वर्ष 2017-18 के लिये जारी किया गया। वर्ष 2017-18 के लिये मासिक उपलब्धता का विवरण निम्नलिखित हैं:

7.1 Reports Issued:

NERPC has been issuing various reports regarding system operational data, load generation balance data, system studies data etc. The details of various reports issued by NERPC are given below: -

- Monthly Power Supply Position;
- Monthly Progress Reports;
- Load Generation Balance Report;
- Annual Report.

7.2 Certification of Transmission Availability:

As per CERC Regulations 2014-19 vide notification No. L-1/144/2013/CERC dated 21-02-14 effective from 01-04-14, Availability Certificate of Power grid, NETC element in NER during 2017-18 was issued by NERPC Secretariat on monthly basis. The details of Availability for the year 2017-18 are as given below:

माह Month	उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अंतः-क्षेत्रीय पावरग्रिड अवयवों के लिए संयुक्त उपलब्धता Composite Availability for Intra-Regional POWERGRID elements in NER (in %)
Apr-17	99.94
May-17	99.97
Jun-17	99.94
Jul-17	99.98
Aug-17	99.96
Sep-17	99.93
Oct-17	99.98
Nov-17	99.95
Dec-17	99.97
Jan-18	99.90
Feb-18	99.82
Mar-18	99.94

माह Month	उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अंतः-क्षेत्रीय पावरग्रिड अवयवों के लिए संयुक्त उपलब्धता Composite Availability for Intra-Regional NETC elements in NER (in %)
Apr-17	99.78
May-17	99.95
Jun-17	99.92
Jul-17	99.90
Aug-17	99.88
Sep-17	99.93
Oct-1	99.98
Nov-17	99.89
Dec-17	99.85
Jan-18	100.00
Feb-18	99.94
Mar-18	99.75

अध्याय CHAPTER 8

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन Implementation of Official Language Policy

8.1 हिंदी प्रशिक्षण:

कार्यालय के 65% कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है। शेष कर्मचारियों को जल्द हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इस कार्यालय के यूडीसी /एलडीसी को हिंदी टाइपिंग के लिए भी नामांकित करने का सुझाव दिया गया है।

8.2 हिंदी पत्राचार एवं प्रयोग :

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश निरंतर जारी है। कार्यालय में प्रयुक्त सभी रबड़ की मोहरें, स्टैम्प आदि द्विभाषी हैं। सभी कंप्यूटरों को यूनिकोड समर्थित कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रों और सेवा पंजिकाओं के शीर्षक द्विभाषी हैं। इस कार्यालय के वेबसाइट आंशिक रूप से द्विभाषी हैं।

8.3 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक :

वर्ष 2017-18 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकों का आयोजन किया गया।

8.4 हिंदी सप्ताह एवं हिंदी संबंधित अन्य गतिविधियां:

वर्ष के दौरान हिंदी पखवाड़ा 11.09.17 से 24.09.17 तक मनाया गया। इन दिनों अनेक प्रतियोगिताओं जैसे निबंध लेखन, अनुवाद, काव्य वाचन आदि का आयोजन किया गया और कर्मचारियों को हिंदी के प्रति जागरूक एवं प्रोत्साहित किया गया। हिंदी के ज्ञान को विस्तार करने के उद्देश्य से कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर ब्लैक- बोर्ड पर रोज़ हिंदी का एक शब्द उसके अंग्रेजी अर्थ के साथ दर्शाया जा रहा है।

अनुलग्नक और प्रदर्श
Annexures and Exhibits

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति, शिलांग, मेघालय के सदस्य
CONSTITUENTS OF NORTH EASTERN REGIONAL POWER COMMITTEE
SHILLONG (MEGHALAYA)

अध्यक्ष, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति Chairman, NERPC		
<p>श्री जेम्स पी. के. संगमा, माननीय विद्युत मंत्री, मेघालय सरकार, शिलांग।</p> <p>Shri James P. K. Sangma Hon'ble Minister of Power, Govt. of Meghalaya, Shillong.</p>		
सदस्य Members (as on 31.03.2018)		
1.	श्री टम्यो टगा, माननीय विद्युत मंत्री, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर ।	Shri Tamyo Taga, Hon'ble Minister of Power, Govt. of Arunachal Pradesh, Itanagar.
2.	श्री पल्लव लोचन दास, माननीय विद्युत मंत्री, असम सरकार, गुवाहाटी।	Shri Pallav Lochan Das Hon'ble Minister of Power, Govt. of Assam, Guwahati.
3.	श्री थ. बिश्वजीत सिंह, माननीय विद्युत मंत्री, मणिपुर सरकार, इम्फाल।	Shri Th. Biswajit Singh, Hon'ble Minister of Power, Govt. of Manipur, Imphal.
4.	श्री लाल थानहावला, माननीय मुख्य मंत्री और विद्युत मंत्री, मिजोरम सरकार, आइजोल।	Shri Lal Thanhawla, Hon'ble Chief Minister & Minster of Power, Govt. of Mizoram, Aizawl.
5.	श्री नैफिउ रिओ, माननीय मुख्य मंत्री और विद्युत मंत्री, नागालैण्ड सरकार, कोहिमा।	Shri Neiphu Rio, Hon'ble Chief Minister & Minster of Power, Govt. of Nagaland Kohima
6.	श्री जिशु देब वर्मा माननीय उप मुख्यमंत्री विद्युत मंत्री, त्रिपुरा सरकार, अगरतला।	Shri Jishnu Deb Verma Hon'ble Dy. CM & Minister of Power, Govt. of Tripura, Agartala.
7.	श्री आर. के. वर्मा, आईईएस सदस्य (जी.ओ.&डी.) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली।	Shri R. K. Verma, IES Member(GO&D) Central Electricity Authority, New Delhi.

8.	श्री कलिंग तायेंग, आई ए एस सचिव (विद्युत), अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर।	Shri Kaling Tayeng, IAS Commissioner(Power), Govt. of Ar. Pradesh, Itanagar.
9.	श्री राजीव कुमार बोरा, आईएएस अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत), असम सरकार, दिसपुर, गुवाहाटी।	Shri Rajiv Kumar Bora, IAS Addl. Chief Secretary (Power), Govt. of Assam, Dispur, Guwahati.
10.	श्री विनीत जोशी, आईएएस प्रधान सचिव विद्युत, मणिपुर सरकार, इम्फाल।	Shri Vineet Joshi, IAS Principal Secretary of Power, Govt. of Manipur, Imphal.
11.	श्री एम.एस. राव, आई ए एस प्रधान सचिव (विद्युत) मेघालय सरकार, शिलांग।	Shri M. S. Rao, IAS Principal Secretary (Power) Govt. of Meghalaya Shillong.
12.	श्री पु. एच. ललेंगमविअ, आई.ए.एस. सचिव (विद्युत) मिजोरम सरकार, आइजोल।	Shri Pu H. Lalengmawia, IAS Secretary (Power), Govt. of Mizoram, Aizawl.
13.	श्री के.डी. विजो, आई.टी.एस सचिव (विद्युत), नगालैण्ड सरकार, कोहिमा।	Shri K. D. Vizo, ITS Secretary (Power), Govt. of Nagaland, Kohima.
14.	श्री मनोज कुमार, आईएएस प्रधान सचिव विद्युत, त्रिपुरा सरकार, अगरतला।	Shri Manoj Kumar, IAS Principal Secretary of Power, Govt. of Tripura, Agartala.
15.	श्री के.वी.एस. बाबा, सी.ई.ओ., एन. एल. डी. सी., नई दिल्ली।	Shri K. V. S. Baba, CEO NLDC, New Delhi.
16.	श्री एस.एन. कलिता प्रबंध निदेशक, ए ई जी सी एल, असम सरकार, गुवाहाटी।	Shri S. N. Kalita Managing Director, AEGCL Govt. of Assam, Guwahati.
17.	श्रीमती के. बरुआ प्रबंध निदेशक, ए पी जी सी एल, असम सरकार, गुवाहाटी।	Smti K. Baruah Managing Director, APGCL Govt. of Assam, Guwahati.

18.	श्री पुरु गुप्त, आई.ए.एस. प्रबंध निदेशक, ए ई जी सी एल, असम सरकार, गुवाहाटी।	Shri Puru Gupta, IAS Managing Director, AEGCL Govt. of Assam, Guwahati.
19.	श्री पी. एस. थंग्खिएव, आई ए एस अध्यक्ष, एमईईसीएल मेघालय सरकार,	Shri P. S. Thangkhiew, IAS Chairman MeECL Govt. of Meghalaya Shillong
20.	श्री एस. जयंता बरककती अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टी एस ई सी एल, अगरतला।	Shri S. Jayanta Barkakati, Chairman & Managing Director TSECL, Agartala.
21.	श्री ए. जी. वेस्ट खर्कोगोर, अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, नीपको लिमिटेड, शिलांग।	Shri A. G. West Kharkongor, Chairman & Managing Director NEEPCO Ltd., Shillong.
22.	श्री महेश कुमार मित्तल निदेशक (वित्त), एन एच पी सी, फरीदाबाद (हरियाणा)।	Shri Mahesh Kumar Mittal Director (Finance), N.H.P.C., Faridabad (Haryana).
23.	श्री ए. के. गुप्ता निदेशक (वाणिज्य), एन टी पी सी, नई दिल्ली।	Shri A. K. Gupta. Director (Commercial), NTPC, New Delhi
24.	श्रीमती सीमा गुप्ता निदेशक (ऑपरेशन), पावरग्रिड, नई दिल्ली।	Smt. Seema Gupta Director (Opn.), POWERGRID, New Delhi.
25.	श्री अरुन कुमार गर्ग सीईओ, एन वी वी एन एल, नई दिल्ली।	Sh. Arun Kumar Garg CEO, NVVNL, New Delhi.
26.	श्री एस. गंगुली प्रबंधक निदेशक ओ.टी.पी.सी., नई दिल्ली।	Shri S. Ganguly Managing Director, OTPC, New Delhi.
27.	श्री टी. एस. सिंह कार्यपालक निदेशक एनईआरएलडीसी, शिलांग।	Shri T.S. Singh Executive Director N.E.R.L.D.C. Shillong
28.	श्री पी. के. मिश्रा, आईईएस (सीपीईएस) सदस्य सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति, शिलांग।	Shri P. K. Mishra, IES (CPES) Member Secretary N.E.R.P.C Shillong

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति सचिवालय के कार्मिक (31.03.2018 को)
PERSONNEL OF NERPC SECRETARIAT (as on 31.03.2018)

Sr. No	Designation	नाम	Name
1.	सदस्य सदस्य सचिव Member Secretary	श्री पी. के. मिश्रा	Shri P. K. Mishra
2.	अधीक्षण अभियंता Superintending Engineer	श्री.एल.बी.मुअंथंग	Shri L. B. Muanthang
		श्री ब्रीफली लिंगखोई	Shri Brieflee Lyngkhoi
3.	सहायक सचिव Assistant Secretary	श्री एस.एम.आईमोल	Shri S.M. Aimol
4.	कार्यकारी अभियंता Executive Engineer	श्री एस.एम.आईमोल	Shri S.M. Aimol
		श्री फारूक इक़बाल	Shri Farooque Iqbal
5.	सहायक कार्यकारी अभियंता Assistant Executive Engineer	श्री.श्रीजीत मुखर्जी	Shri Srijit Mukherjee
		श्री सादिक ईमाम	Shri Sadiq Imam
		श्री.अभिजीत अग्रवाल	Shri Abhijeet Agrawal
6.	सहायक अभियंता Assistant Engineer	श्री एस.रंजन	Shri Shaishav Ranjan

ऊपर के अतिरिक्त बी, सी और डी समूह के सात (8) अधिकारी उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति की शक्ति हैं।

In addition to the above nine (8) official of Group B ,C & D are also on the strength of NERPC.

**31.03.18 तक उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति में पदों की संस्तुति और
भरण**

POSTS SANCTIONED AND FILLED IN NERPC AS ON 31.03.18

क्र. सं S. N.	पद का नाम Name of the Post	स्वीकृत Sanctioned	भरण Filled	रिक्त Vacant
1	सदस्य सचिव Member Secretary	1	1	0
2	अधीक्षण अभियंता Superintending Engineer	2	2	0
3	कार्यपालक अभियंता/ सहायक सचिव Executive Engineer/ Assistant Secretary	3	2	1
4	सहायक निदेशक-I Assistant Director-I	4	3	1
5	सहायक निदेशक-II Assistant Director-II	2	1	1
6	आशुलिपिक जीआर-I Stenographer Gr. I	1	0	1
7	हिंदी अनुवादक जीआर- II Hindi Translator Gr. II	1	1	0
8	सहायक Assistant	1	1	0
9	यूडीसी U.D.C.	1	1	0
10	एलडीसी L.D.C.	3	1	2
11	चालक Driver	1	0	1
12	दफ्तरी MTS	7	4	3
	कुल Total:	27	17	10

अनुलग्नक /Annexure-IV

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति का वर्ष 2017-18 के दौरान वित्तीय बजट FINANCIAL BUDGET OF NERPC DURING THE YEAR 2017-18

वर्ष 2017-18 के दौरान स्वीकृत बजट और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति द्वारा किया गया वास्तविक व्यय इस प्रकार है:

The Sanctioned Budget and Actual Expenditure incurred by the NERPC during the year 2017-18 is shown as follows:


(हजार में / in Thousand)

विवरण Particulars	स्वीकृत बजट Sanctioned Budget 2017-18	वास्तविक व्यय Actual Expenditure 2017-18
Regional Co-ordination Centre (2801-NON-PLAN)		
Medical	200.000	8.984
Salary	9446.000	9445.051
Overtime Allowances	5.000	2.726
Travelling Expenditure	900.000	899.896
Office Expenditure	900.000	899.833
Other Administrative Expenditure	100.000	99.957
MW	400.000	7.800
Total	11951.000	11364.247
Load Despatching Station (2801-NON-PLAN)		
Medical	200.000	85.313
Salary	8400.000	8173.609
Overtime Allowances	10.000	9.914
Travelling Expenditure	900.000	899.636
Office Expenditure	2200.000	2199.931
Advertisement/Publicity	250.000	15.042
Other Charges	1000.000	999.638
Total	12960.00	12383.083
Aggregate Total	24911.000	23747.330

अनुलग्नक /Annexure-V

वर्ष 2017-18 के दौरान अन्तर क्षेत्रीय ऊर्जा विनिमय
INTER REGIONAL ENERGY EXCHANGE DURING 2017-18

Month	NER-->ER	ER-->NER	NER-->NR	NR-->NER	Net Export (+)
					/Net import (-)
Apr-17	151.52	143.6	115	196	73.08
May-17	73.19	242.3	102	92	159.11
Jun-17	18.72	343.8	375	14	-35.92
Jul-17	0.03	522.6	592	0	-69.43
Aug-17	4.28	537	411	0	121.72
Sep-17	6.73	400.5	439	0	-45.23
Oct-17	9.44	356.3	483	0	-136.14
Nov-17	1.47	286	441	0	-156.47
Dec-17	5.12	384.8	478	0	-98.32
Jan-18	104.32	277.5	215	130	88.18
Feb-18	109.55	257.4	176	111	82.55
Mar-18	146.58	151.6	41	136	96.02
Total FY 17-18	630.95	3903.4	3868	679	79.15

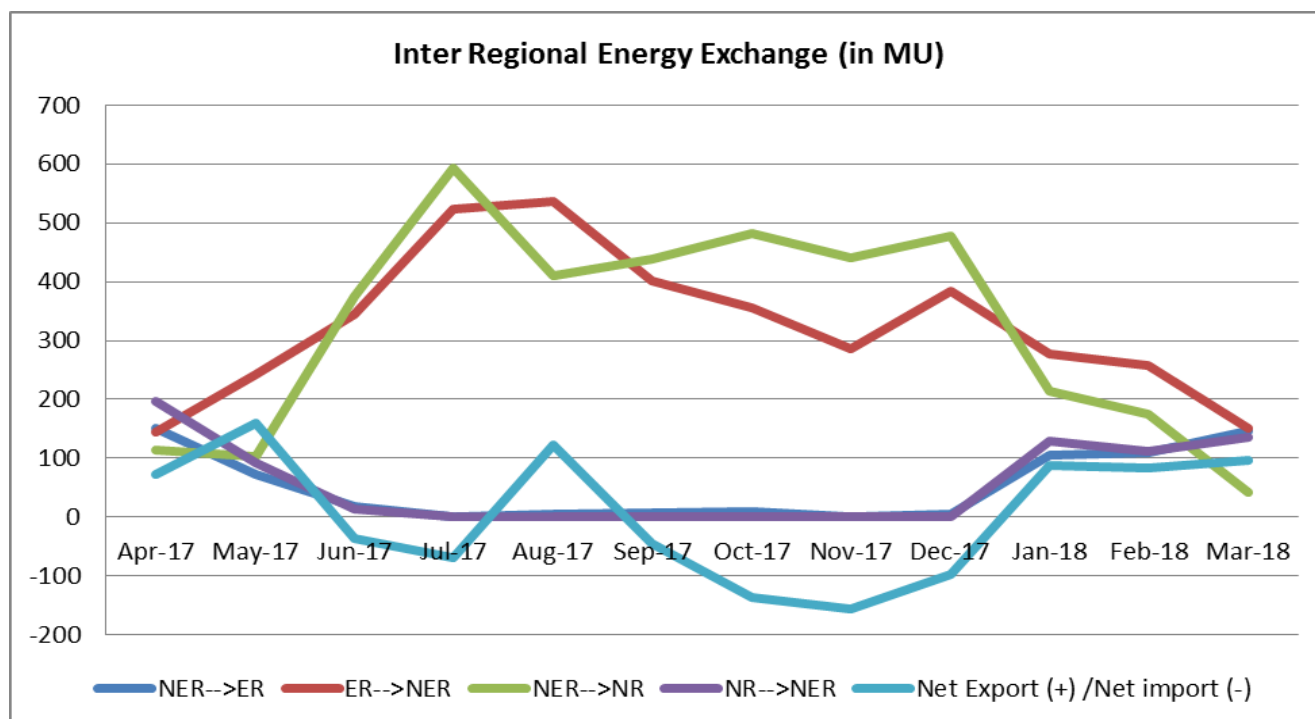

वर्ष 2017-18 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र का वोल्टेज प्रोफाइल
VOLTAGE PROFILE OF NER GRID DURING 2017-18


Month	Misa 400 kV		Balipara 400kV		Bongaigaon 400 kV		Silchar 400kV		Misa 220kV		AGBPP 220kV		Mokokchung 220 kV		Aizawl 132 kV		Kahilipara 132 kV		Imphal 132kV	
	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
Apr-17	428	391	425	388	420	384	421	383	231	222	236	232	239	223	140	118	144	128	141	124
May-17	427	392	427	392	422	384	422	393	229	210	232	232	239	221	140	122	141	122	140	126
Jun-17	424	394	427	393	422	387	421	389	225	211	237	226	236	225	143	121	141	125	139	126
Jul-17	426	396	425	398	415	386	426	388	228	212	237	209	238	225	136	110	135	126	137	128
Aug-17	424	393	427	390	411	387	429	395	227	224	235	224	238	221	136	115	141	126	137	128
Sep-17	423	397	419	386	416	391	424	397	226	211	229	227	237	219	138	125	141	121	140	126
Oct-17	424	400	411	408	416	393	420	399	226	214	229	224	238	224	136	122	141	126	137	128
Nov-17	426	397	425	381	423	394	420	395	227	214	227	223	239	225	136	121	141	126	137	128
Dec-17	421	395	424	391	420	392	418	396	227	213	234	198	236	226	136	121	141	126	137	128
Jan-18	424	392	424	390	418	393	422	384	227	211	238	229	240	227	141	119	139	128	139	122
Feb-18	425	395	422	393	419	395	421	401	231	211	236	229	242	218	140	116	139	126	139	124
Mar-18	422	397	419	395	419	396	422	401	231	214	232	212	234	226	141	121	139	128	140	129
Max	429	427	423	429	231	238	242	143	144	141										
Min	384	381	384	383	210	198	218	110	121	122										

वर्ष 2017-18 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तापीय विद्युत संयंत्रों के संयंत्र उपलब्धता गुणांक
PLANT AVAILABILITY FACTOR OF POWER STATIONS IN NER DURING 2017-18

Sl. No.	Name of Plant	Apr-17		May-17		Jun-17		Jul-17		Aug-17		Sep-17	
		Gen (MU)	PAFM	Gen (MU)	PAFM	Gen (MU)	PAFM	Gen (MU)	PAFM	Gen (MU)	PAFM	Gen (MU)	PAFM
1	Kopili HEP	0	0	66.6	47	135.3	95.52	133	91.76	132.1	92.83	104	75.19
2	Khandong	18.8	53.53	22.7	66.46	31.9	88.17	32	85.59	32.6	86.89	33.2	91.39
3	Kopili- II	16.4	92.53	13.9	85.89	14.4	82.29	15.2	82.18	14.4	80.74	12.6	78.99
4	Ranganadi HEP	65.2	67.34	97.5	95.86	214.5	98.37	239.8	98.52	210.9	100.45	189.5	100.15
5	Doyang HEP	10.4	49.14	4.4	52.46	26.4	65.38	49.9	86.58	53.4	95.66	52.2	96.84
6	AGBPP	112.8	53.49	153.9	71.57	146	70.4	143	66.38	121.1	55.73	128.4	60.83
7	AGTPP	57.5	62.56	59.6	63.17	61.3	69.11	59.3	64.18	57.9	61.61	59.9	65.65
7	AGTPP – 2*												
8	Loktak NHPC	74.1	101.01	77.6	101.01	74.5	101.85	78.1	100.05	77.4	100.05	75.2	100.05
9	Pallatana OTPC	343.1	67.85	377.7	71.39	328	64.64	368.6	69.16	208.6	38.86	270.1	52.23
10	BgTPP	55.9	43.23	0	0	0	0	0	0	52.5	39.1	127.5	90.84
Sl. No.	Name of Plant	Oct-17		Nov-17		Dec-17		Jan-18		Feb-18		Mar-18	
		Gen (MU)	PAFM	Gen (MU)	PAFM	Gen (MU)	PAFM	Gen (MU)	PAFM	Gen (MU)	PAFM	Gen (MU)	PAFM
1	Kopili HEP	141	95.96	131.2	93.84	122.5	94.15	33.8	69.89	30	61.22	29.7	69.27
2	Khandong	34.7	94.12	36.4	99.36	8.1	73.92	2.9	39.71	2.6	23.73	4.9	31.87
3	Kopili-II	8.5	55.26	0	0	6.4	90.13	3.9	84.72	4.1	88.74	3.7	86.67
4	Ranganadi HEP	153.2	99.44	70.4	100.01	50.1	90.53	39.3	89.47	35.7	88.55	50.7	97.55
5	Doyang HEP	38.2	91.89	18	81.58	8	61.34	5.1	60.58	4.1	59.24	4.3	56.61
6	AGBPP	144	66.01	110.5	52.16	120.9	55.05	164	75.21	128.8	65.1	125.1	57.12
7	AGTPP	59.4	63.5	53	55.31	58.3	63.72	58.2	61.98	51.8	57.81	52	53.13
8	AGTPP - 2												
9	Loktak NHPC	77.8	100.05	75.8	100.05	77	100.05	66.6	88.44	40.5	82.53	32.6	100.11
10	Pallatana OTPC	374.5	69.56	362.2	68.11	350.1	64.99	377.7	69.56	327.4	65.73	365.2	66.59
11	BgTPP	127.5	97.95	223	82.31	127.5	89.87	262	88.68	259.2	98.67	295.9	97.12

अनुलग्नक /Annexure-VIIB

Annual PAF for 2017-18						
Sl. No	Name of Plant	Installed Capacity(MW)	Design Energy(GWh)	Gen (MU)	PAF (in %)	NAPAF (in %)
1	Kopili HEP	200	1186.14	1059.2	74	79
2	Khandong	50	277.61	260.8	70	69
3	Kopili-II	25	86.3	113.5	76	69
4	Ranganadi HEP	405	1509.69	1416.8	94	85
5	Doyang HEP	75	227.24	274.4	72	73
6	AGBPP	291	NA	1598.5	62	85
7	AGTCCPP	135	NA	688.2	62	85
8	Loktak NHPC	105	448	827.2	98	85
9	Pallatana OTPC	726.6	NA	4053.2	64	85
10	BgTPP	250	NA	1531	60	85

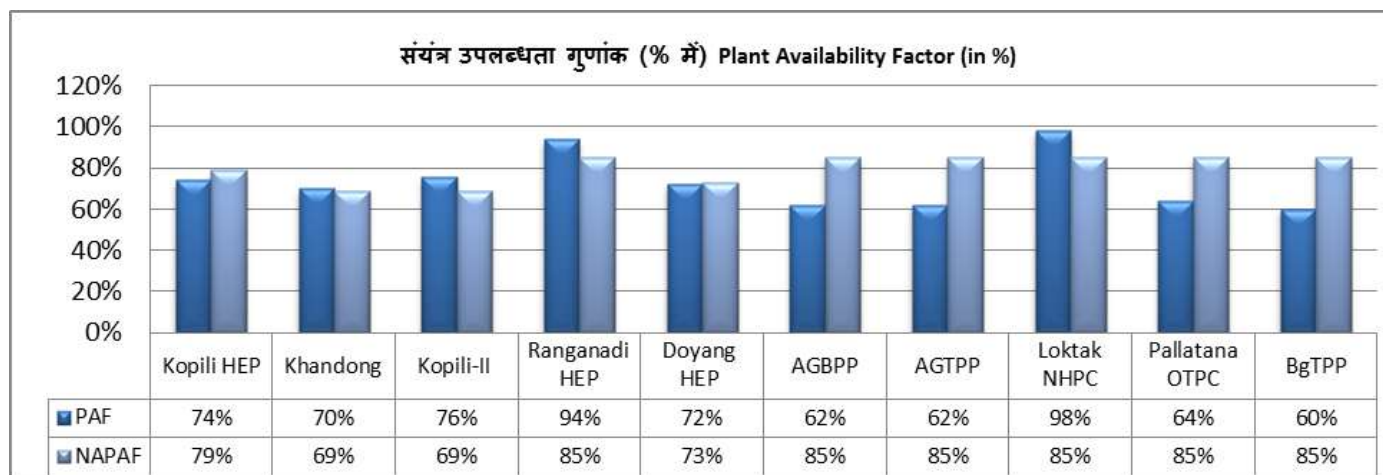

अनुलग्नक /Annexure-VIII

लोड गुणांक Load Factor

Month	Year 2013-14			Year 2014-15			Year 2015-16			Year 2016-17			Year 2017-18		
	Energy available	Peak Demand	Load Factor	Energy available	Peak Demand	Load Factor	Energy available	Peak Demand	Load Factor	Energy available	Peak Demand	Load Factor	Energy available	Peak Demand	Load Factor
	(MU)	(MW)		(MU)	(MW)		(MU)	(MW)		(MU)	(MW)		(MU)	(MW)	
Apr	822.7	1899.0	60.2	948.0	2197.0	59.9	959.1	2220.0	60.0	1035.8	2479.0	58.0	1170.5	2258.0	72.0
May	911.4	1993.0	61.5	968.4	2140.0	60.8	1087.0	2573.0	56.8	1019.0	2487.0	55.1	1339.1	2472.0	72.8
Jun	1021.7	2101.0	67.5	1075.1	2252.0	66.3	1115.5	2356.0	65.8	1172.4	2479.0	65.7	1396.1	2499.0	77.6
Jul	1096.4	1984.0	74.3	1166.7	2263.0	69.3	1240.6	2520.0	66.2	1260.1	2474.0	68.5	1471.0	2507.0	78.9
Aug	1091.2	2158.0	68.0	1156.9	2356.0	66.0	1220.7	2437.0	67.3	1420.8	2435.0	78.4	1525.7	2529.0	81.1
Sep	1066.1	2164.0	68.4	1115.1	2380.0	65.1	1223.1	2442.0	69.6	1336.0	2430.0	76.4	1526.1	2629.0	80.6
Oct	1050.3	2140.0	66.0	1167.2	2528.0	62.1	1251.5	2401.0	70.1	1322.2	2466.0	72.1	1450.7	2596.0	75.1
Nov	966.2	2046.0	65.6	1073.0	2525.0	59.0	1141.3	2372.0	66.8	1169.8	2376.7	68.4	1268.9	2443.0	72.1
Dec	990.1	2009.0	66.2	1012.9	2460.0	55.3	1111.6	2355.0	63.4	1192.1	2245.0	71.4	1258.7	2333.0	72.5
Jan	1003.7	2096.0	64.4	1118.1	2455.0	61.2	1135.4	2367.3	64.5	1274.8	2329.7	73.5	1311.0	2339.0	75.3
Feb	881.4	2025.0	64.8	982.3	2318.0	63.1	1087.0	2401.0	65.1	1118.9	2242.5	74.2	1113.6	2387.0	69.4
Mar	951.5	2110.0	60.6	1096.0	2403.0	61.3	1163.6	2442.0	64.1	1178.8	2236.2	70.9	1295.2	2283.0	76.3

वर्ष 2017-18 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख जलाशयों का जल स्तर और ऊर्जा सामग्री

Water Level and Energy Content of major Reservoirs during 2017-18

Months	Khandong				Kopili				Loktak			
	FRL (m)	MDDL (m)	Level (m/ft)	Energy MU	FRL (m)	MDDL (m)	Level (m)	Energy MU	FRL (m)	MDDL (m)	Level (m)	Energy MU
Apr-17	719.3	704	719.5	21.9	601.7	592.83	609.4	98.2	768.5	766.2	769.2	250
May-17	719.3	704	719.3	21.9	609.5	592.83	609.8	98.2	768.5	766.2	766.9	22.5
Jun-17	719.3	704	719.5	21.9	609.5	592.83	609.4	98.2	768.5	766.2	769.2	250
Jul-17	719.3	704	719.2	21.9	609.5	592.83	609.3	98.2	768.5	766.2	769.4	250
Aug-17	719.3	704	719.2	21.9	609.5	592.83	609.6	98.2	768.5	766.2	769.1	250
Sep-17	719.3	704	719.5	21.9	609.5	592.83	609.4	98.2	768.5	766.2	769.2	250
Oct-17	719.3	704	723.9	35.2	609.5	592.83	609.5	98.2	768.5	766.2	769.2	250
Nov-17	719.3	704	716.7	17.1	609.5	592.83	608.2	88.9	768.5	766.2	768.7	250
Dec-17	719.3	704	714	11.9	609.5	592.83	602.2	43.6	768.5	766.2	768.6	250
Jan-18	719.3	704	713.8	11.9	609.5	592.83	600.9	36.1	768.5	766.2	768.1	127.5
Feb-18	719.3	704	719.5	21.9	609.5	592.83	609.4	98.2	768.5	766.2	769.2	250
Mar-18	719.3	704	709	4.5	609.5	592.83	600.1	30.6	768.5	766.2	767.2	40
Months	Barapani				Gumti				Doyang			
	FRL (ft)	MDDL (ft)	Level (ft)	Energy MU	FRL (m)	MDDL (m)	Level (m)	Energy MU	FRL (m)	MDDL (m)	Level (m)	Energy MU
Apr-17	3220	3150	3176.6	11.7	93.55	83.6	90.2	15.4	333	306	324.5	36.1
May-17	3220	3150	3176.4	11.6	93.55	83.6	89.4	13	333	306	308.7	2.7
Jun-17	3220	3150	3176.6	11.7	93.55	83.6	90.2	15.4	333	306	324.5	36.1
Jul-17	3220	3150	3205.6	34.5	93.55	83.6	92.4	25.2	333	306	324.5	36.1
Aug-17	3220	3150	3219.1	49	93.55	83.6	93.3	29.2	333	306	322.5	30
Sep-17	3220	3150	3176.6	11.7	93.55	83.6	90.2	15.4	333	306	324.5	36.1
Oct-17	3220	3150	3218.6	48.5	93.55	83.6	93.8	31.4	333	306	322.9	30
Nov-17	3220	3150	3214	43	93.55	83.6	92.9	27.5	333	306	320.4	24.3
Dec-17	3220	3150	3208.4	37.1	93.55	83.6	92.5	25.6	333	306	318.9	18.9
Jan-18	3220	3150	3202	30.1	93.55	83.6	92	23.4	333	306	317.8	17
Feb-18	3220	3150	3176.6	11.7	93.55	83.6	90.2	15.4	333	306	324.5	36.1
Mar-18	3220	3150	3184.3	16.8	93.55	83.6	90.7	15.4	333	306	314.7	11.8

विचलन व्यवस्थापन तंत्र (डी.एस.एम.)ऊर्जा
Deviation Settlement Mechanism (DSM) Energy

Organization	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18
Ar. Pradesh	5.83	4.15	-16.14	-22.71	-6.62	-13.32	-5.72	11.61	13.69	13.92	16.471	12.73
ASEB	41.19	53.64	46.7	48.93	49.14	36.83	17.37	16.08	13.16	15.82	8.467	3.43
Manipur	-2.89	-1.82	-0.41	-0.11	2.15	-4.34	-4.72	-2.92	-3.57	-1.54	-2.083	-4.32
MeECL	-8.53	-10.85	-10.25	-10.76	-12.53	-8.24	-1.16	-2.52	-3.94	-5.86	-5.182	-6.48
Mizoram	5.33	2.62	0.16	3.14	-0.55	-1.72	-3.82	1.58	-6.08	-5.66	-2.308	2.71
Nagaland	5.18	3.78	2.46	2.6	0.16	0.02	-2.58	-1.21	3.66	1.14	0.231	1.25
TSECL	-0.06	0.23	-2.31	0.43	6.54	-4.02	-0.59	-2.9	-0.88	3.39	-0.994	1.26
PGCIL-HVDC	0.25	0.62	0.66	0.8	0.35	0	-0.45	-0.29	-0.32	-0.38	-0.33	-0.37

(-) indicates underdrawl

(Figures in MU)

यूएफआर आधारित लोड शेडिंग तथ्य
UFR based load shedding details

SN	Name of State	Total Quantum of Load Shedding required	Location where URF installed (Feeder's Name)	Stage	Load in each feeder	Quantum of Load shedding (MW) implemented	Additional quantum of load shedding required
1	Ar. Pradesh	20	At SMS Smelters (33 KV Lekhi feeders – 3 Nos)	Stage – I (49.2 Hz)		5	0
			At Platinum Alloys (11 KV Lekhi feeders – 3 Nos)	Stage – II (49.0 Hz)		5	0
			At Satyam Ispat Ltd. (33 KV Lekhi feeders – 3 Nos)	Stage – III (48.8 Hz)		5.5	0
			At Nirjuli feeder (11 KV Lekhi feeder – 1 No.)	Stage – IV (48.6 Hz)		4.5	0
2	Assam	220	At Gauripur (132 KV Dhaligoan – Gossaigoan – Gauripur)	Stage – I (49.2 HZ)	16	54.5	0
			At Sipajhar (132 KV Depota – Rowta – Sipajhar)		10		
			At Dhemaji (132 KV Gohpur – Nalkata – Dhemaji)		11		
			At Majuli (132 KV Nalkata – Majuli)		2.5		
			At Baghjap (132 KV Kahilipara – Chandrapur – Baghjap)		15		

2	Assam	220	At Diphu (132 KV Samaguri – Sankardev – Diphu)	Stage – II (49.0 Hz)	11	61	0
			At Gohpur (132 KV Samaguri – B. Chariali – Gohpur)		8		
			At Rupai (132 KV Tinsukia – Rupai + AP Load)		17		
			At Jogighopa (132 KV Dhaligoan – Jogighopa)		7		
			At Sankardevnagar (132 KV Samaguri – Sankardevnagar)		18		
			At Gossaigoan (132 KV Dhaligoan – Gossaigoan)	Stage – III (48.8 Hz)	7	59	0
			At Rowta (132 KV Depota – Rowta)		18		
			At Chandrapur (132 KV Kahilipara – Chandrapur)		12		
			At Nalkata (132 KV Gohpur – Nalkata)		11		
			At Bokakhat (132 KV Jorhat – Bokakhat)		11		
			At Sishugram (132 KV Sarusajai – Sishugram)	Stage – IV (48.6 Hz)	45	57	0
			At Ledo (132 KV Tinsukia – Ledo)		12		

SN	Name of State	Total Quantum of Load Shedding required	Location where URF installed (Feeder's Name)	Stage	Load in each feeder	Quantum of Load shedding (MW) implemented	Additional quantum of load shedding required
3	Manipur	20	At Yurembam (33 KV Yurembam – Leimakhong)	Stage – I (49.2 Hz)		5	0
			At Yaingangpokpi (33 KV Yaingangpokpi - Napetpalli)	Stage – II (49.0Hz)		6	0
			At Kongba (33 KV Kongba – Mongsangei)	Stage – II (48.8Hz)		5	0
			At Kakching (33 KV Kakching – Wangjing)	Stage – II (48.6Hz)		4	0
4	Meghalaya	60	At Mawphlang (132/33 KV, 20 MVA Transformer)	Stage – I (49.2 Hz)	15	15	0
			At Khliehriat (132/33 KV, 20 MVA Transformer)	Stage – II (49.0 Hz)	12		
			At Nongstoin (33 KV Nongstoin – Mairang)		3	15	0
			At Nangalbibra (33 KV Mendipathar – Nangalbibra)	Stage – III (48.8 Hz)	6.5	15	0
			At Rongkhon (33 KV Garobadha I – Rongkhon)		8.5		
			At Mawlai (33 KV Mawlai – Nongthymmai)	Stage – IV (48.6 Hz)	7.5	15	0
			At NEHU (33 KV NEHU – Happy Valley)		7.5		

SN	Name of State	Total Quantum of Load Shedding required	Location where URF installed (Feeder's Name)	Stage	Load in each feeder	Quantum of Load shedding (MW) implemented	Additional quantum of load shedding required
5	Mizoram	20	At 132 KV Khawiva (33 KV Khawiva – Sazaikawn)	Stage – I (49.2 Hz)	2.38	5.09	0
			At Bukpui (33 KV Bukpui – Chhingchhip)		2.71		
			At Zuangtui (6.3 MVA, 33/11 KV Transformer – I)	Stage – II (49.0 Hz)	5.31	5.31	0
			At Zuangtui (6.3 MVA, 33/11 KV Transformer – II)	Stage – III (48.8 Hz)	4	5.1	0
			At Tlangnuam (33 KV Tlangnuam – Aibawk)		1.1		
			At Chawnpui (6.3 MVA, 33/11 KV Transformer – I)	Stage – III (48.6 Hz)	3	5.2	0
			At Zuangtui (11 KV Zuangtui – Chaltlang)		2.2		
6	Nagaland	20	At Mokokchung (66 KV Mokokchung – Tuli)	Stage – I (49.2 Hz)		6	0
			At Dimapur (33 KV Dimapur – AP –I)	Stage – II (49.0 Hz)		4.5	0
			At Kohima (132 KV Kohima – Wokha)	Stage – III (48.8 Hz)		5	0
			At Dimapur (33 KV Dimapur – Refferal Hospital)	Stage – IV (48.6 Hz)		4.5	0

SN	Name of State	Total Quantum of Load Shedding required	Location where URF installed (Feeder's Name)	Stage	Load in each feeder	Quantum of Load shedding (MW) implemented	Additional quantum of load shedding required
7	Tripura	40	At Badharghat (33 KV Badarghat – Bishalghar)	Stage – I (49.2 Hz)	8.5	11	0
			At Badharghat (33 KV Badarghat – Takarjala)		2.5		
			At 66 KV Rabindra Nagar (33 KV Rabindra Nagar – Melaghar)	Stage – II (49.0 Hz)	6.5	10	0
			At 66 KV Rabindra Nagar (33 KV Rabindra Nagar – Kathalia)		3.5		
			At 79 Tilla (33 KV, 79 Tilla – Mohanpur)	Stage – III (48.8 Hz)	7.5	14.5	0
			At 79 Tilla (33 KV, 79 Tilla – Durjoy Nagar)		7		
			At 79 Tilla (33 KV, 79 Tilla – College Tilla)	Stage – IV (48.6 Hz)		12.5	0

दीपायन योजना/ISLANDING SCHEMES

SN	Islanding Scheme	Lines required to be opened	UFR Location	Implementing Agency
1	<p>ISLAND AT 48.80 Hz: Island comprising of generating units of AGBPP (Gas), NTPS (Gas) & LTPS (Gas) and loads of Upper Assam system & Deomali area (Ar. Pradesh)</p> <p>[Total Generation: 380-400MW and load: 200MW (off peak)-300MW (peak)]</p>	(a) 220 kV New Mariani (PG) – AGBPP	UFR-1 [At New Mariani (PG)]	POWERGRID
		(b) 220 kV New Mariani (PG) – Misa		
		(c) 220 kV Mariani – Misa	UFR-2 [At Mariani, Samaguri of AEGCL]	AEGCL
		(d) 220 kV Mariani – Samaguri		
		(e) 132 kV Mokukchung – Mariani		
		(f) 132 kV Dimapur (PG) – Bokajan	UFR-3 [At Dimapur (PG)]	POWERGRID
2	<p>ISLAND AT 48.20 Hz: Island comprising of generating units of AGTPP (Gas), generating units at Baramura (Gas), Rokhia (Gas) & Gumati (Hydro) and loads of Tripura system & Dullavcherra area (Assam)</p> <p>[Total Generation: 150-160MW and load: 110MW (off-peak)-150MW (peak)]</p>	132 kV Palatana – Udaipur	UFR-1 [At Palatana]	OTPC
		132 kV Palatana – Surjamani Nagar		
		132 kV Silchar – Dullavcherra	UFR-2 [At Silchar]	POWERGRID
		132 kV AGTPP – Kumarghat	UFR-3 [At Kumarghat]	POWERGRID
		132 kV P K Bari – Kumarghat		

वर्ष 2017-18 के दौरान बैठकों की सूची
LIST OF MEETINGS DURING THE YEAR 2017-18

Operation Co-ordination Committee

Sr. No	Meetings	Date	Venue
1	131st OCC Meeting	12.04.17	Hotel Raj Mahal, Guwahati
2	132nd OCC Meeting	12.05.17	Hotel Nandan, Guwahati
3	133rd OCC Meeting	08.06.17	Hotel Nandan, Guwahati
4	134th OCC Meeting	28.07.17	Hotel Nandan, Guwahati
5	135th OCC Meeting	18.08.17	Hotel Nandan, Guwahati
6	136th OCC Meeting	13.09.17	Hotel Nandan, Guwahati
7	137th OCC Meeting	27.10.17	Hotel Nandan, Guwahati
8	138th OCC Meeting	24.11.17	Hotel Pragati Manor, Guwahati
9	139th OCC Meeting	19.12.17	Hotel Nandan, Guwahati
10	140th OCC Meeting	19.01.18	Hotel Nandan, Guwahati
11	141st OCC Meeting	14.02.18	Hotel Raj Mahal, Guwahati
12	142nd OCC Meeting	14.03.18	Hotel Raj Mahal, Guwahati

Commercial Committee

Sr. No	Meetings	Date	Venue
1	33rd CC Meeting	25.08.17	Spring Valley Resort, sonapur
2	34th CC Meeting	24.01.18	Hotel Grand Palace, Jorhat
3	35th CC Meeting	21.03.18	Hotel Radisson Blu, Guwahati

Protection Committee

Sr. No	Meetings	Date	Venue
1	46th PCC Meeting	07.04.17	Hotel Nandan Guwahati
2	47th PCC Meeting	24.07.17	Hotel Nandan Guwahati
3	48th PCC Meeting	17.01.18	Hotel Nandan Guwahati
4	49th PCC Meeting	13.03.18	Hotel Nandan Guwahati

Metering Meeting

Sr. No	Meetings	Date	Venue
1	26th Metering Meeting	12.04.17	Hotel Raj Mahal, Guwahati
2	27th Metering Meeting	12.05.17	Hotel Nandan, Guwahati
3	28th Metering Meeting	08.06.17	Hotel Nandan, Guwahati
4	29th Metering Meeting	28.07.17	Hotel Nandan, Guwahati
5	30th Metering Meeting	18.08.17	Hotel Nandan, Guwahati
6	31st Metering Meeting	13.09.17	Hotel Nandan, Guwahati


NETeST MEETING

Sr. No	Meetings	Date	Venue
1	6th NETeST Meeting	11.05.17	Hotel Nandan, Guwahati
2	7th NETeST Meeting	17.08.17	Hotel Nandan, Guwahati
3	8th NETeST Meeting	18.01.18	Hotel Nandan, Guwahati

TCC & NERPC Meeting



Sr. No	Meetings	Date	Venue
1	18th TCC & NERPC Meeting	10th and 11th Oct 2017	State Convention Centre, Shillong


As on 31.03.2018

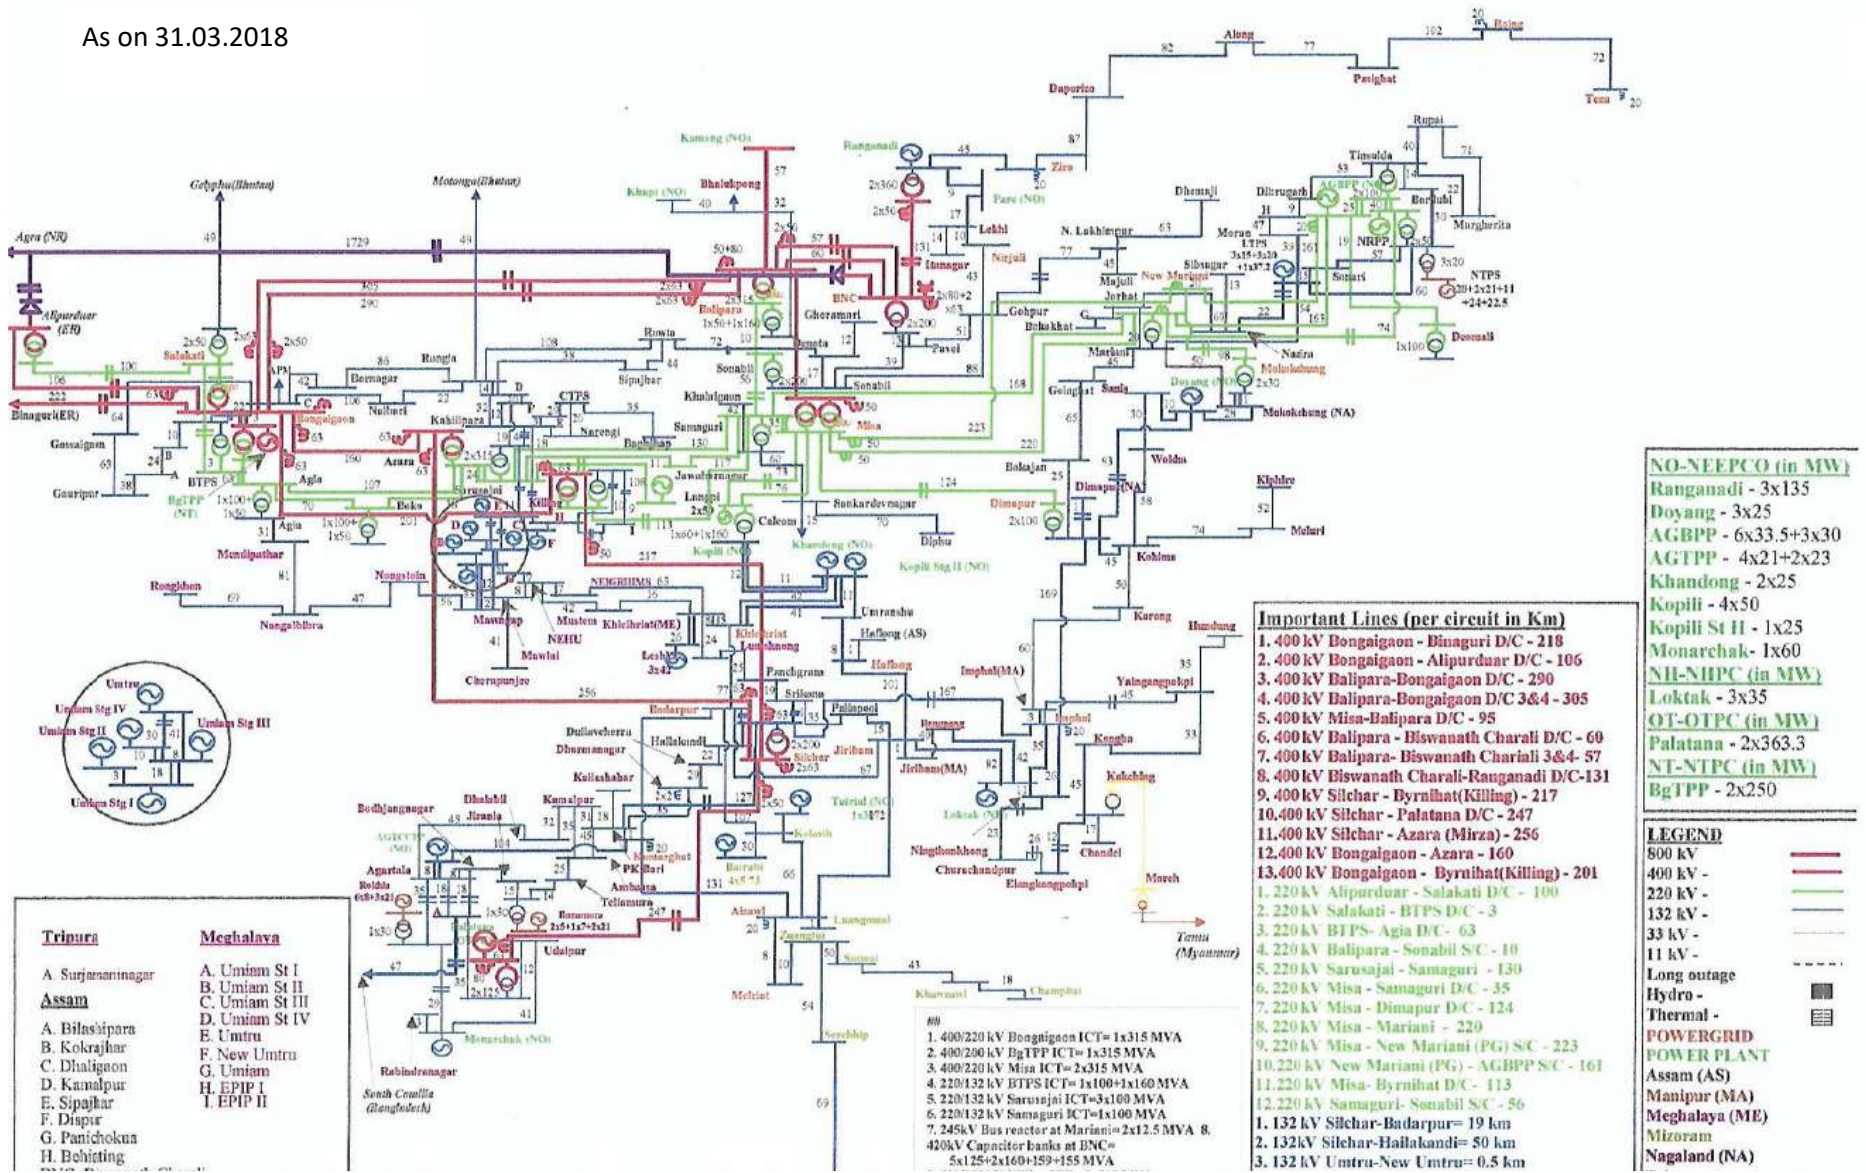



31/03/2018 को उत्तर पूर्वीय क्षेत्र की स्थापित क्षमता (मे. वा.)

Installed Capacity (MW) of NER as on 31-03-2018

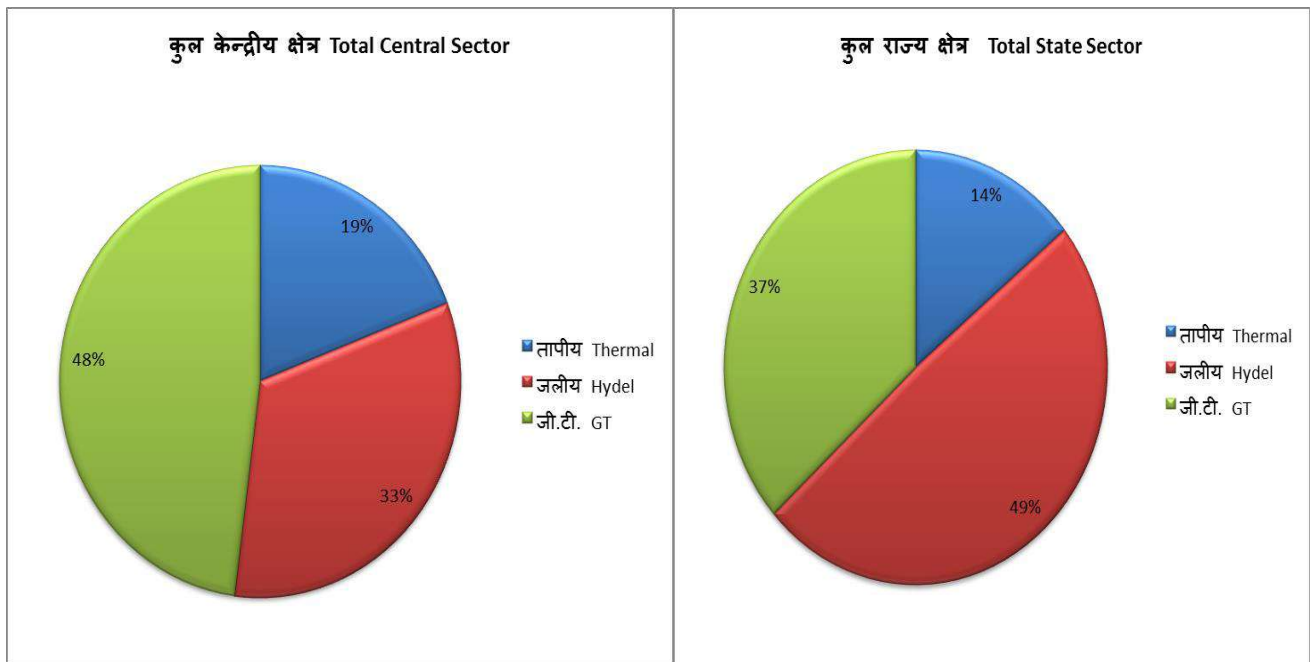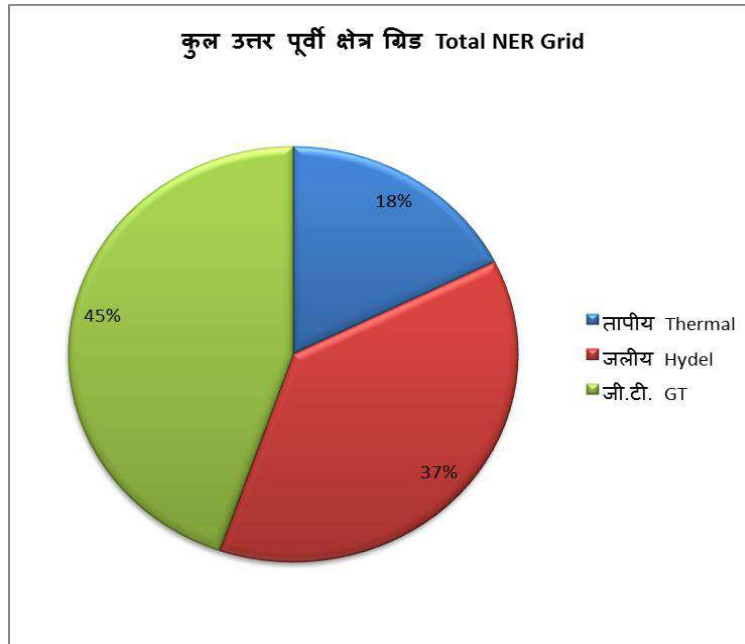


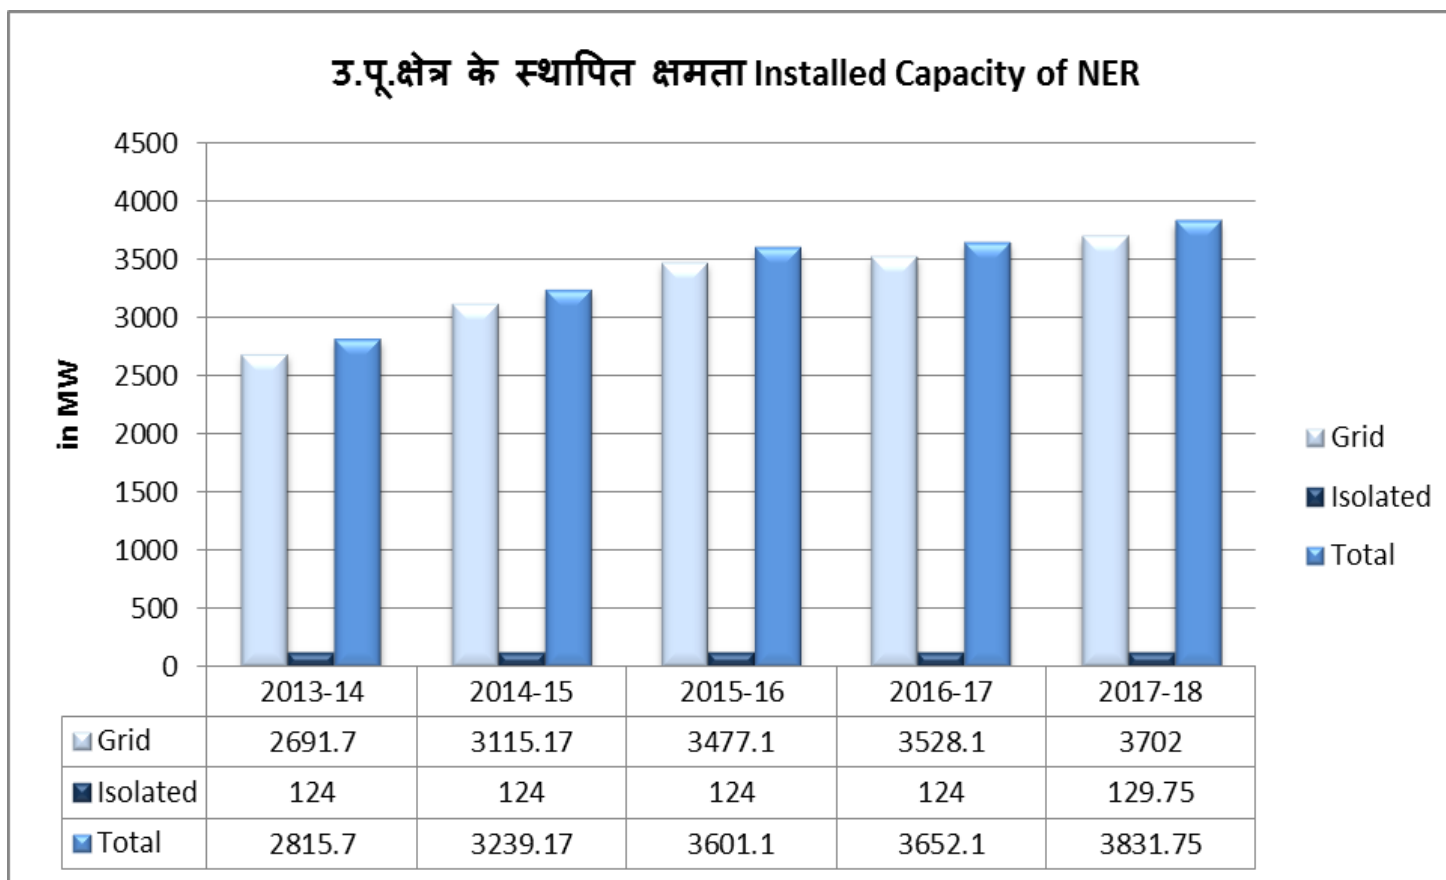

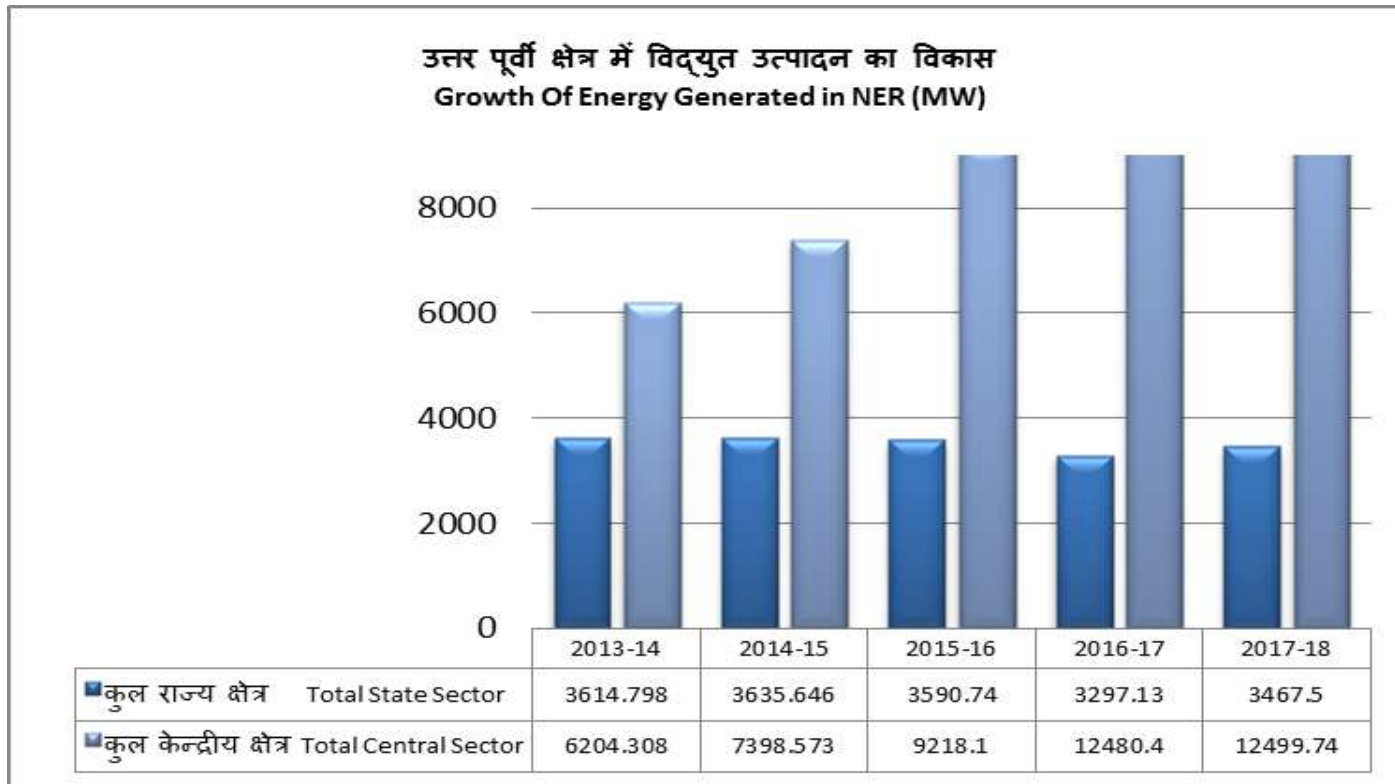


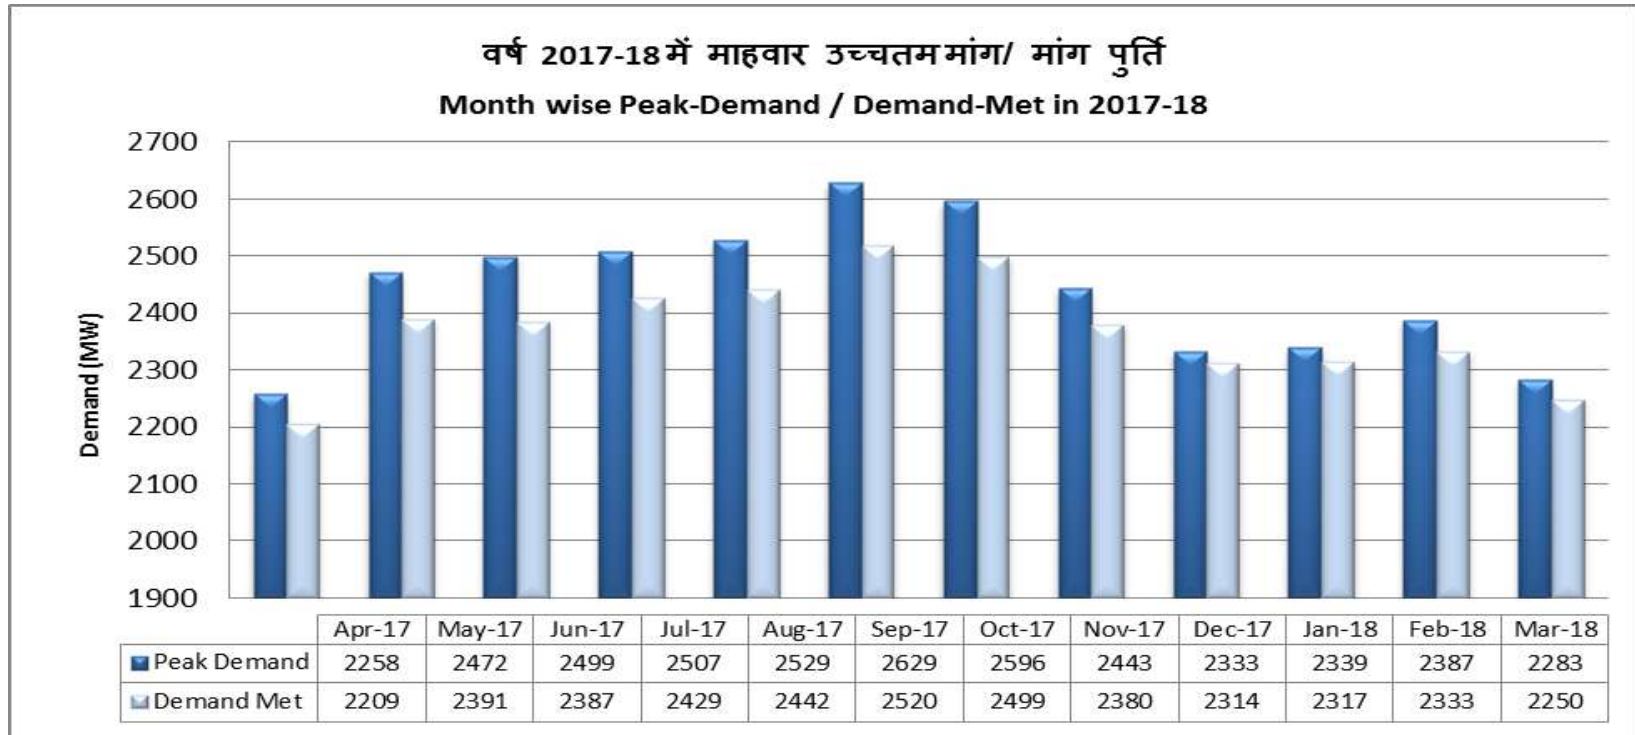


वर्ष 2017-18 में माहवार उर्जा की आवश्यकता /उपलब्धता
Month wise Energy Requirement/ Availability in 2017-18

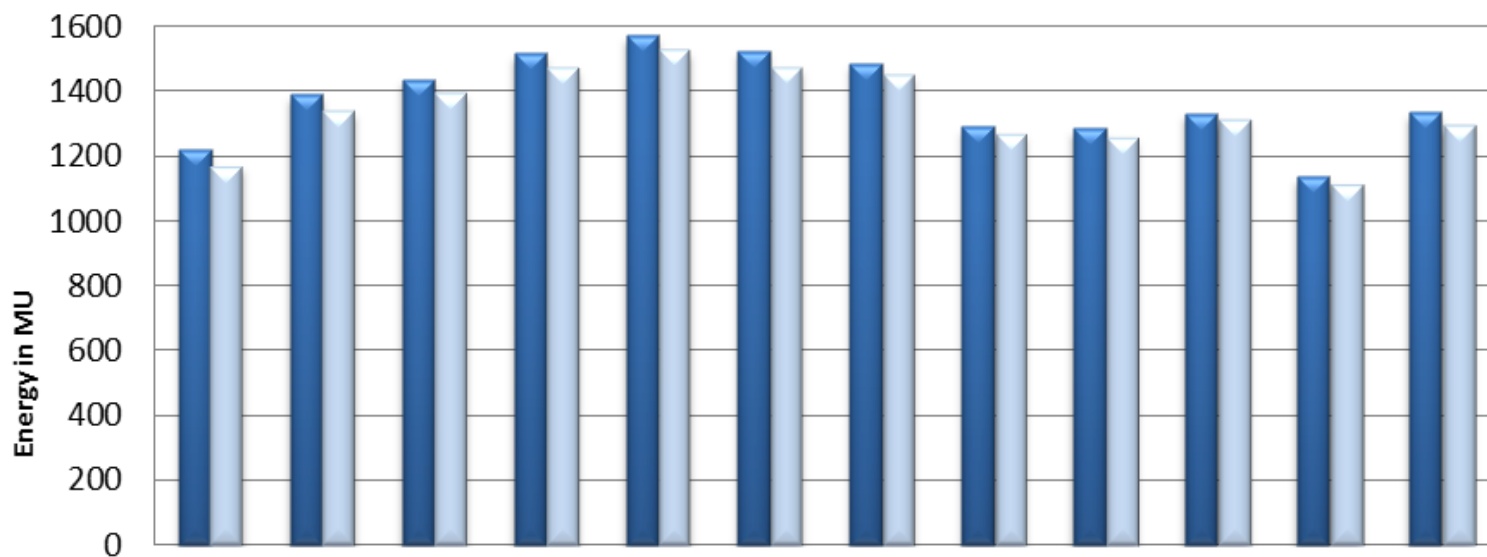

	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18
Energy Requirement	1220.62	1389.44	1437.68	1516.64	1573.64	1526.14	1486.85	1290.19	1284.39	1331.73	1135.78	1335.53
Energy Availability	1170.53	1339.11	1396.15	1471.02	1525.75	1475.09	1450.71	1268.92	1258.75	1311.03	1113.64	1295.17

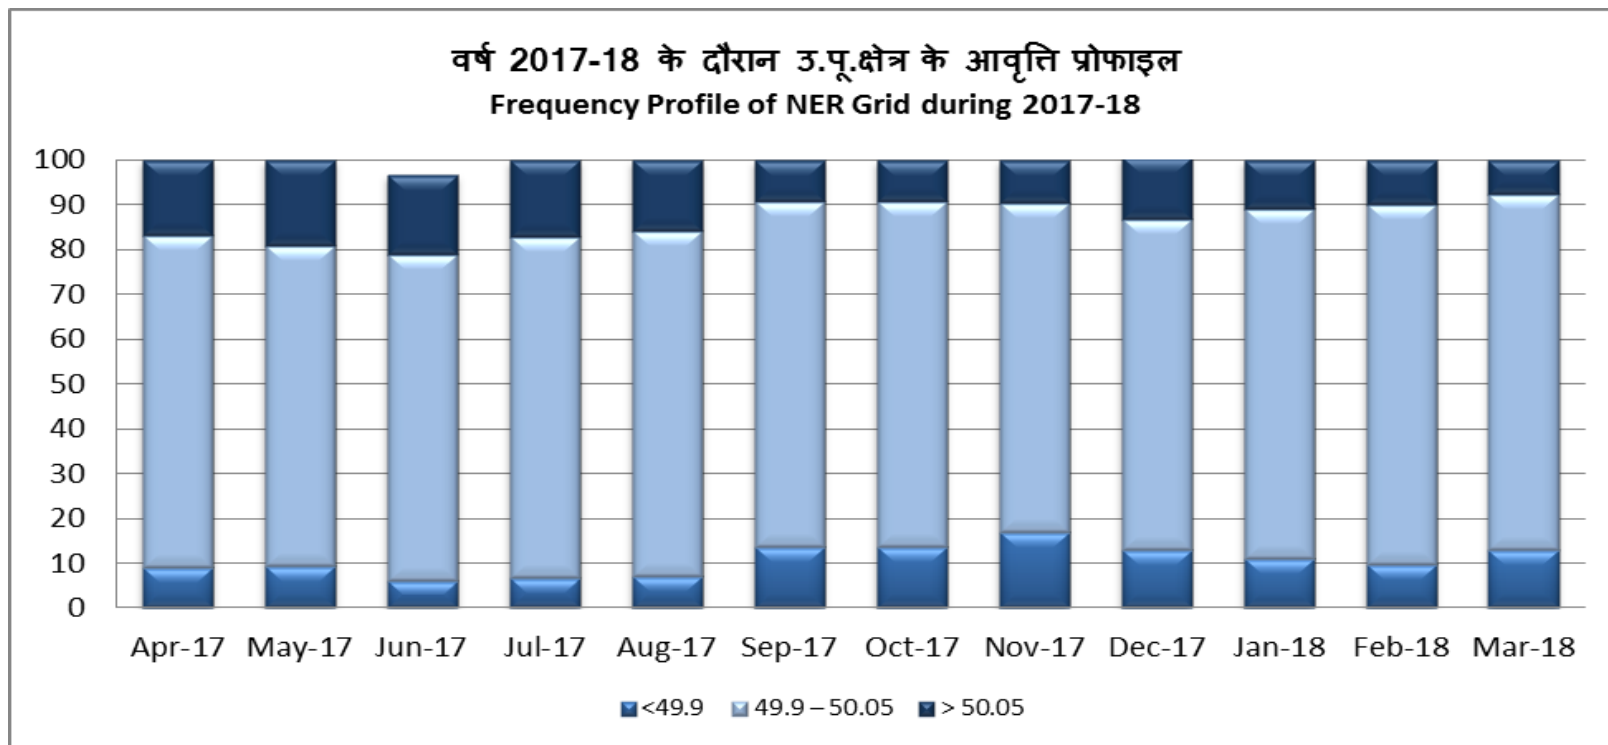

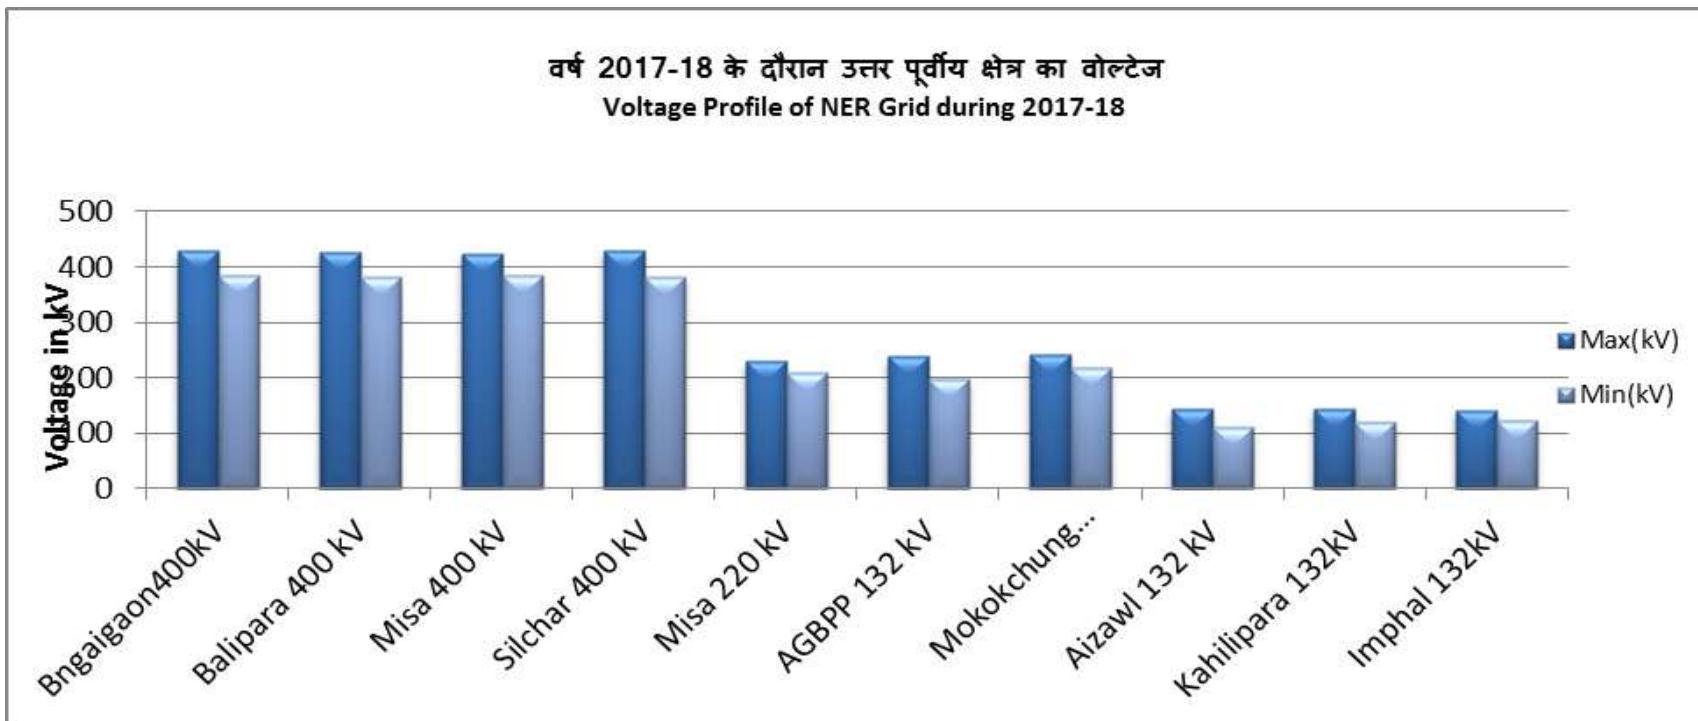

प्रदर्श Exhibit-IX

